

DETAIL C DETAIL U OKNA - PARAPET


REVIZE 19. 11. 2015

NOVÉ PLASTOVÉ OKNO - VIZ. VÝPIS $U_W \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

*

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝMĚNY VÝPLNÍ OTVORŮ JE TŘEBA

PROVÉST NAPOJENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ NA OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET POMOCÍ SYSTÉMOVÉ PAROPUSTNÉ FOLIE Z EXTERIÉRU A SYSTÉMOVÉ PAROTĚSNÉ FOLIE Z INTERIÉRU. NAPOJENÍ JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM PLATNÝM PRO TYTO PRÁCE.

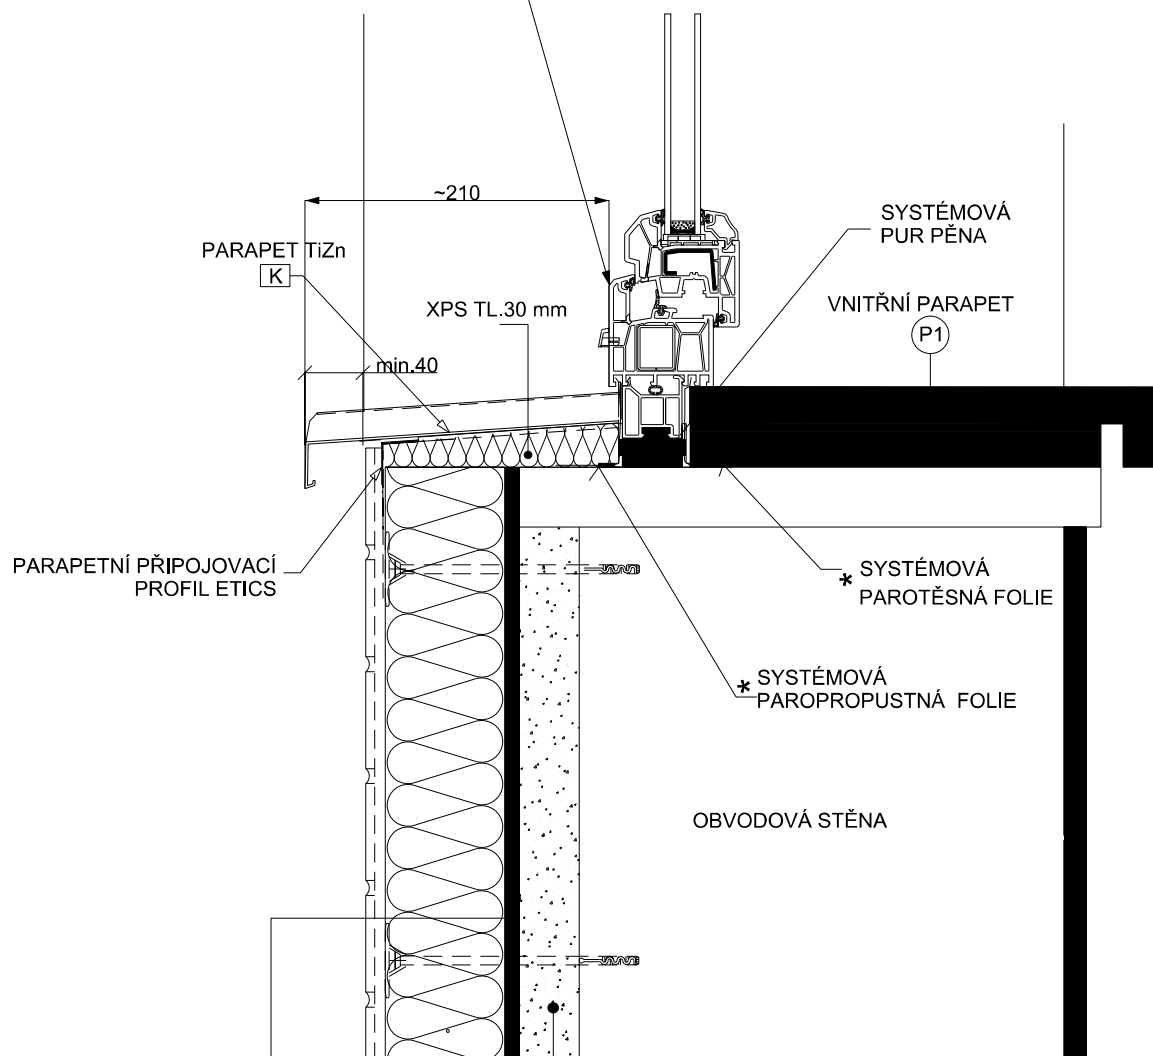

C

ETICS S EPS tl.100 mm
SKLADBA:

- LEPÍČÍ MALTA
- EPS F tl.100mm ($\lambda=0,039\text{W/mK}$)
- HMOŽDINKY VHODNÉHO TYPU
- LEPÍČÍ STĚRKA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
- OBKLAD Z CIHELNÝCH PÁSKŮ 290x65X6-8mm, SPÁRY SVĚTLÉ ŠEDÉ tl. 10-15mm

POZN.A)

Obvodové zdivo mezi pilíři a sloupy bude doplněno před aplikací plošného zateplení vápenocementovou jádrovou omítkou, předpokládaná tloušťka se dle místa aplikace bude pohybovat v rozmezí 20 – 40 mm