

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ SAMOSTANĚ STOUČÍ

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V2000xš1200xh400

KRYTÍ: mín. IP43/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–C–S

PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPKOJENIM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPKOJENIM OD ZDROJE

A DOPŮLŇUJICIM POSPOJOVÁNÍM

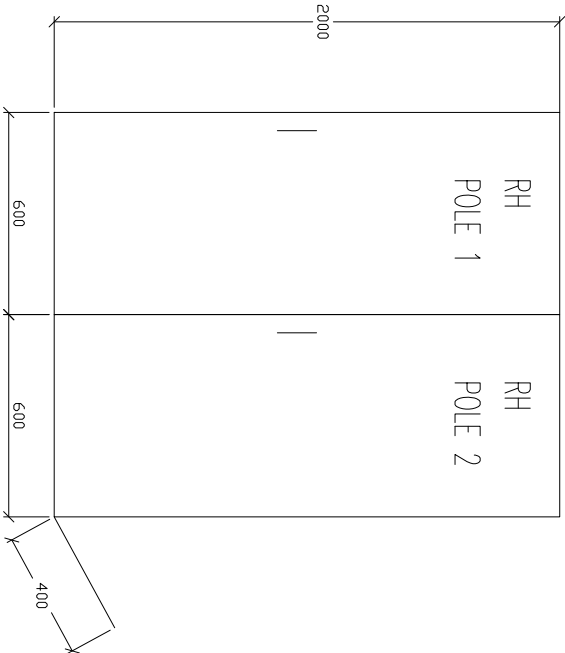


AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 tel: 605 310 610 josef.nezval@centrum.cz
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	
MÍSTO STAVBY		AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62 (IČO: 49445014)		
INVESTOR		AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62 (IČO: 49445014)		
AKCE:				
STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN, GARÁŽÍ A KANCELÁŘÍ V AREÁLU ZD				
AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62, p.č. 418/1, 418/2, 419, k.ú. ROZSTÁNÍ POD KOJÁLEM				
NÁZEV VÝKRESU:				
ROZVADĚČ RH				
DATUM				02/2021
STUPEŇ PD				DSP
ZAK. ČÍSLO				—
ČÍSLO KOPIE				1234567
MĚŘÍTKO:				ČÍSLO VÝKRESU:
—				04

SB1.1 HL1.1
 XBSAS844 IHS-95-G



HL1.2
⊗ IHS-95-W

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

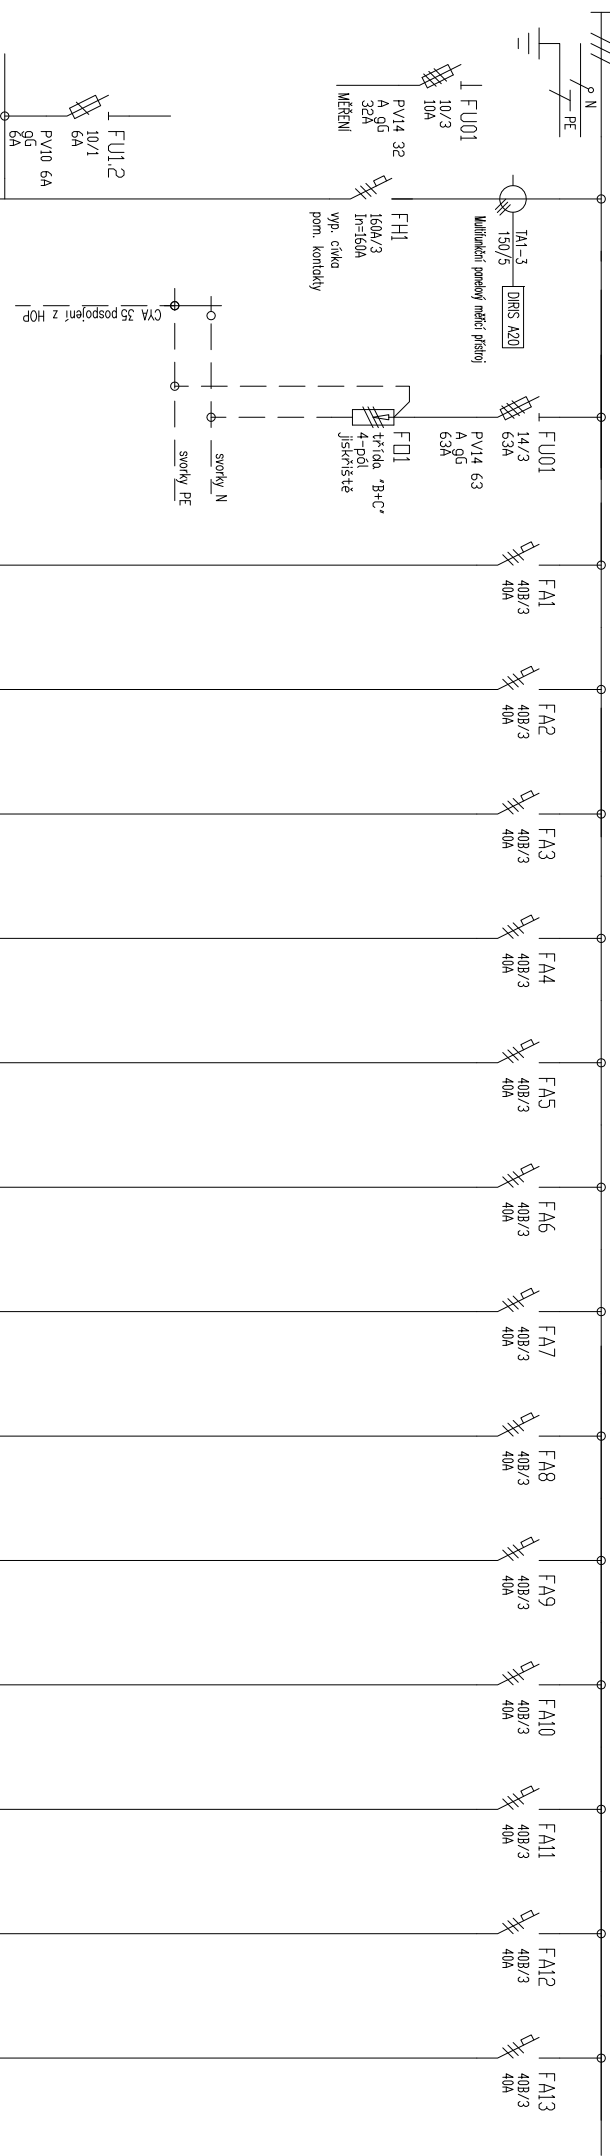

01	
WLS	WLS
CKY 3:50-35	CKY 2:24.5
phrod z HDS	TOTAL STOP vsrup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ	ZÁSUVKOVÁ SKRŤ
CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40	CMK-J 5x40
WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	WL6	WL7	WL8	WL9	WL10	WL11	WL12	WL13

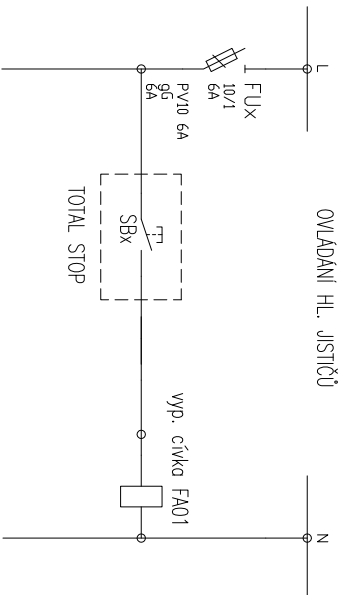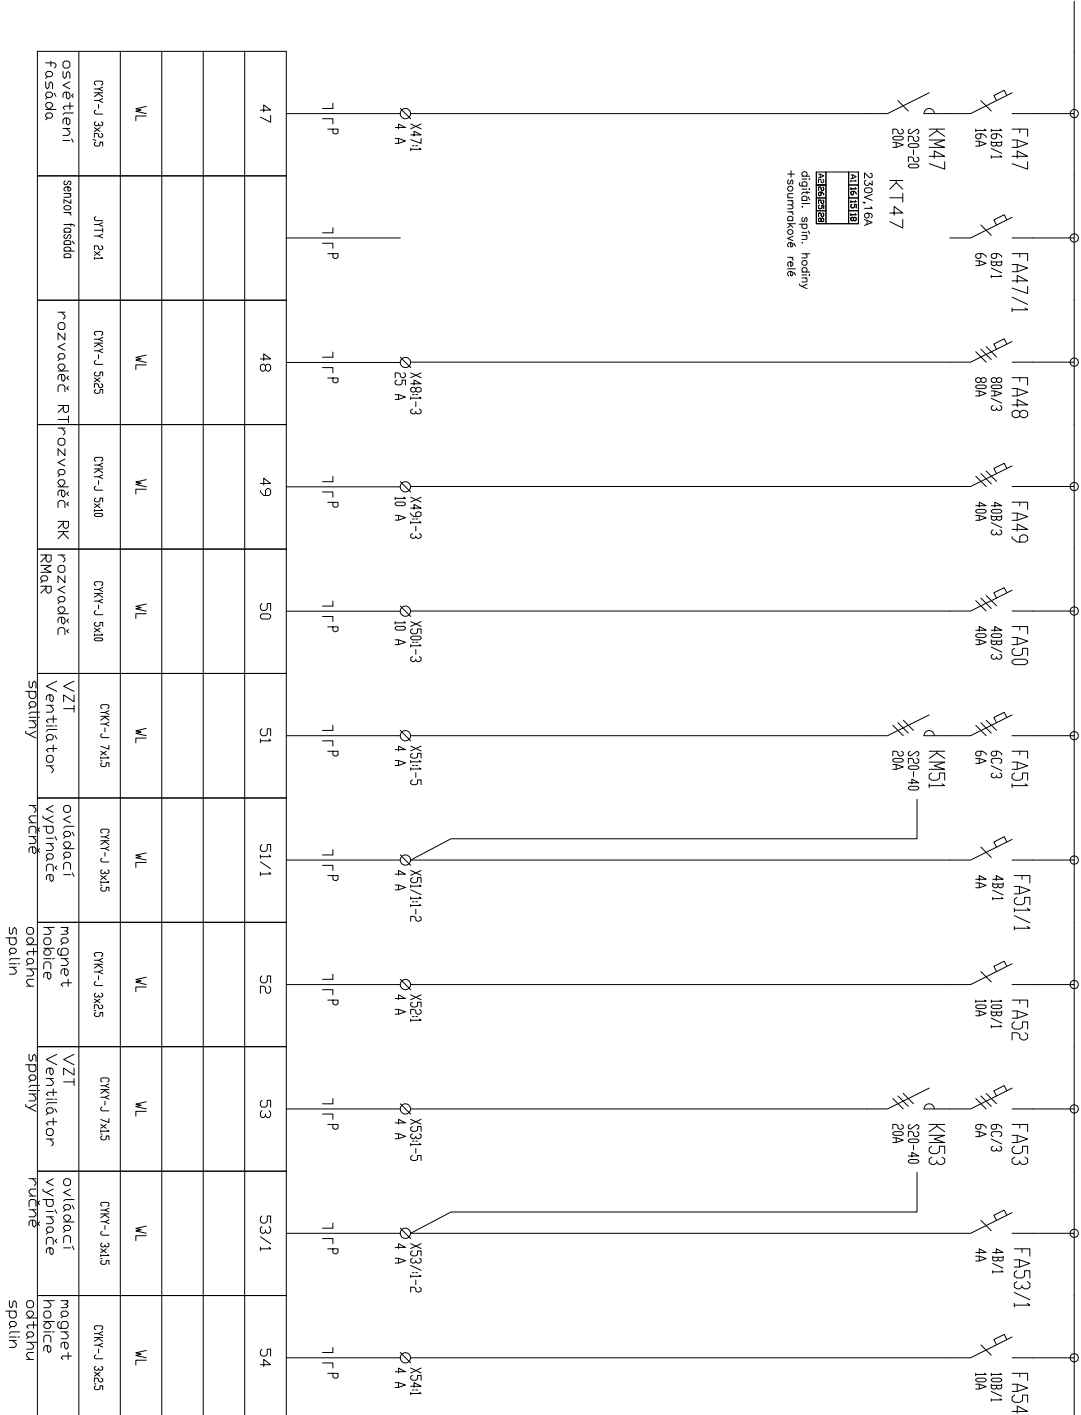

SCHEMA OVĚDÁNÍ OSVĚTLENÍ

