


VZOROVÝ ŘEZ
TROUBY Z PE

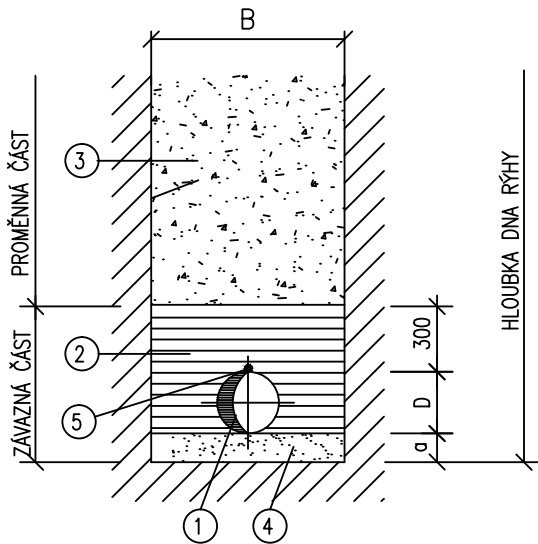

LEGENDA:

- 1 – TROUBA PE
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POD POTRUBÍ
- 5 – IZOLOVANÝ VODIČ

POZNÁMKA:

- 1. ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
- 2. OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ TŘÍDĚNOU ZEMINOU S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
- 4. ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
- 5. PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ AY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	TYP TRUB TRUBKY PIPELIFE SDR 11		TL. STĚNY	POZNÁMKA
	D	a	B	PE 80	PE 100		
mm						mm	
	25	100	1000	025A/110/...	025C/110/...	2,3	
	32	100	1000	032A/110/...	032C/110/...	3,0	
	40	100	1000	040A/110/...	040C/110/...	3,7	
	50	100	1000	050A/110/...	050C/110/...	4,6	
	63	100	1000	063A/110/...	063C/110/...	5,8	
	75	100	1000	075A/110/...	075C/110/...	6,8	
	90	100	1000	090A/110/...	090C/110/...	8,2	
	110	100	1000	110A/110/...	110C/110/...	10,0	
	140	150	1000	140A/110/...	140C/110/...	12,7	
	160	150	1000	160A/110/...	160C/110/...	14,6	



±0.000 = 1.NP = 270.00 m n.m.

VYPRACOVAL ING.P.TUTSCH	ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P.TUTSCH	ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	CENTROPROJEKT a.s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN			
MÍSTO STAVBY: HOTEL LÁZNĚ KOSTELEC 493, parc.č.st.455, 256/4, 256/1 k.ú.KOSTELEC U ZLÍNA				CENTROPROJEKT			
INVESTOR: ZLÍNSAT, spol.s r.o., ZLÍN – KOSTELEC, LÁZNĚ 493, 763 14				FORMÁT	3A4		
AKCE: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY NOVÁ REHABILITAČNÍ A DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA V AREÁLU HOTEL LÁZNĚ KOSTELEC U ZLÍNA SO 03.3 PŘELOŽKA VODOVODU				DATUM	04.2013		
				STUPEŇ	DRS		
				MĚŘITKO	1:N		
				ZAK.ČÍSLO	122656J		
VÝKRES: ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE				ARCHIVNÍ Č. CEB	PROFESE H	Č.VÝKRESU 25	DOD.