


VZOROVÝ ŘEZ

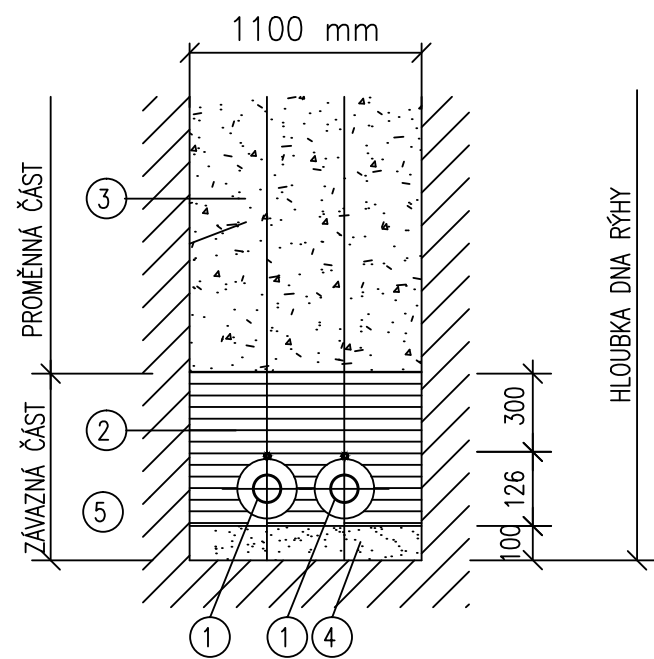

LEGENDA:

- 1 – POTRUBÍ PEX–CALPEX 63x5,8/126 – 2x – 44.00
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POD POTRUBÍ
- 5 – IZOLOVANÝ VODIČ

POZNÁMKA:

- 1. ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
- 2. OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ TŘÍDĚNOU ZEMINOU S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
- 4. ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
- 5. PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ AY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY



±0.000 = 1.NP = 270.00 m n.m.

VYPRACOVAL ING.P.TUTSCH		ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH		HL.INŽ.PROJEKTU ING.P.TUTSCH		ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK		 CENTROPROJEKT a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN							
MÍSTO STAVBY:		HOTEL LÁZNĚ KOSTELEČ 493, parc.č.st.455, 256/4, 256/1 k.ú.KOSTELEČ U ZLÍNA						 CENTROPROJEKT							
INVESTOR:		ZLÍNSAT, spol.s r.o., ZLÍN – KOSTELEČ, LÁZNĚ 493, 763 14													
AKCE: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY NOVÁ REHABILITAČNÍ A DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA V AREÁLU HOTEL LÁZNĚ KOSTELEČ U ZLÍNA SO 03.4 PŘELOŽKA ROZVODŮ UŽITKOVÉ VODY LÁZNÍ								FORMÁT		2A4					
								DATUM		04.2013					
								STUPEŇ		DRS					
								MĚŘITKO		1:N					
								ZAK.ČÍSLO		122656J					
VÝKRES: ULOŽENÍ POTRUBÍ ROZVODU UŽITKOVÉ VODY								ARCHIVNÍ Č.		PROFESE		Č.VÝKRESU		DOD.	
								CEB		H		35			