


ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY


D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz	
Investor :		Hlavní inženýr projektu :	
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.		Ing. S. Gorbunov	
Akce :		Zodp. projektant :	
Výměna vodovodu Kladeruby		Ing. J. Šebrle	
Objekt :		Vypracoval :	
TZ 01 Vodovodní řad		Ing. J. Šebrle	
Název přílohy :		Kontroloval :	
Vzorové příčné řezy uložení potrubí		Ing. S. Gorbunov	
Zakázkové číslo :	2707/DSP-2015	Číslo přílohy :	D.2.1
Archivní číslo :	2707/02	Měřítko :	1:25
		Stupeň :	DPS
		Datum :	09/2015
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			

ULOŽENÍ POTRUBÍ

volný terén, místní komunikace - svislý výkop

TLTO /tvárná litina/ DN 100 (80)

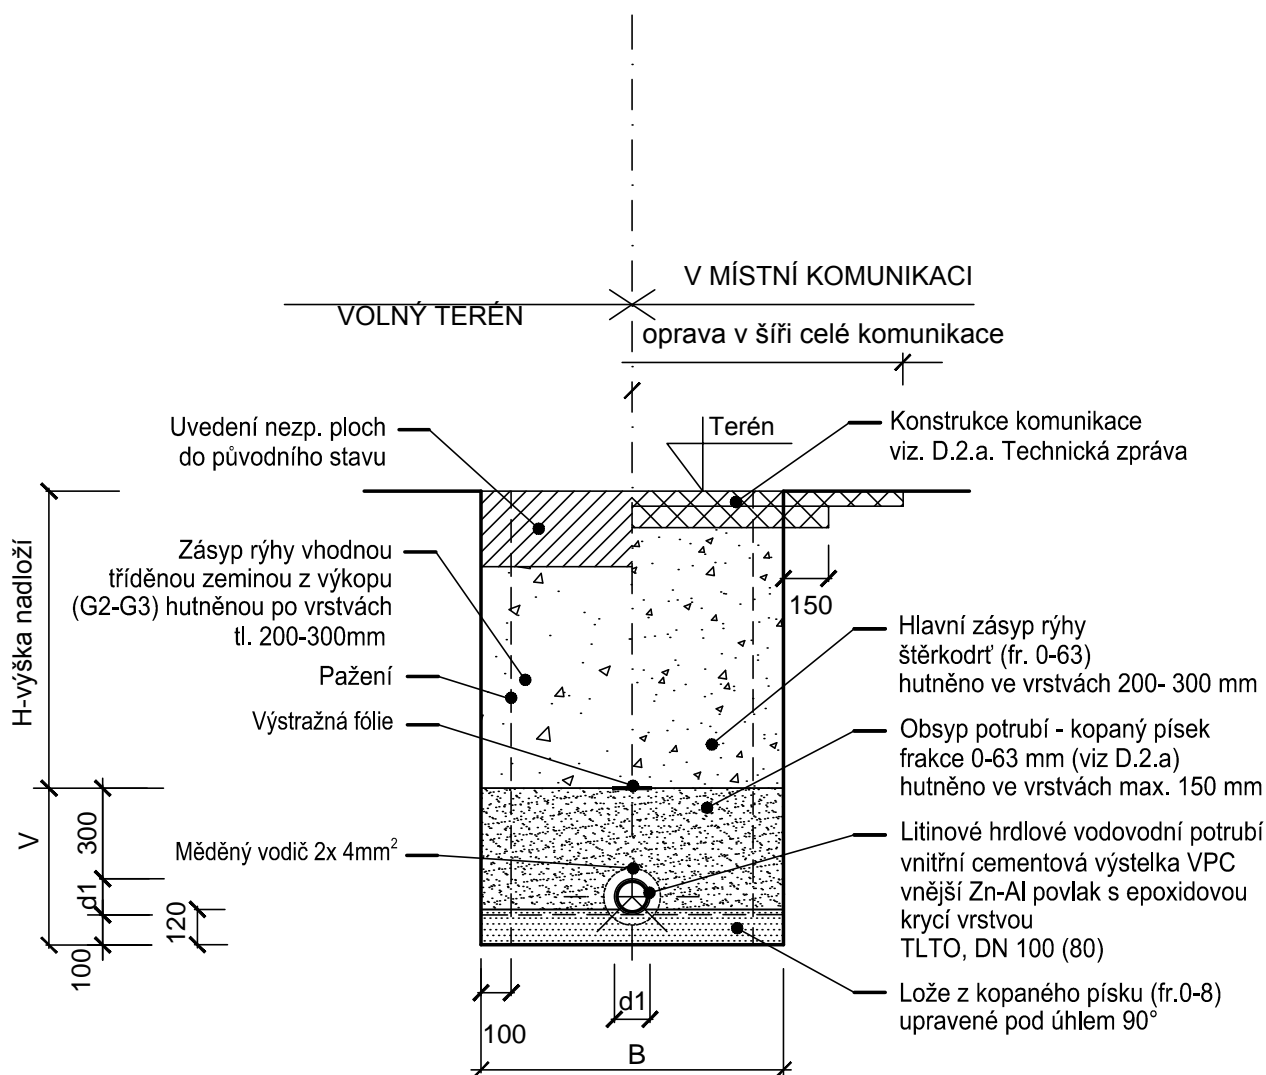


d1	DN	B	V
118	100	1000	518
98	80	1000	498

ULOŽENÍ POTRUBÍ

Silnice III třídy - svislý výkop

TLTO /tvárná litina/ DN 100

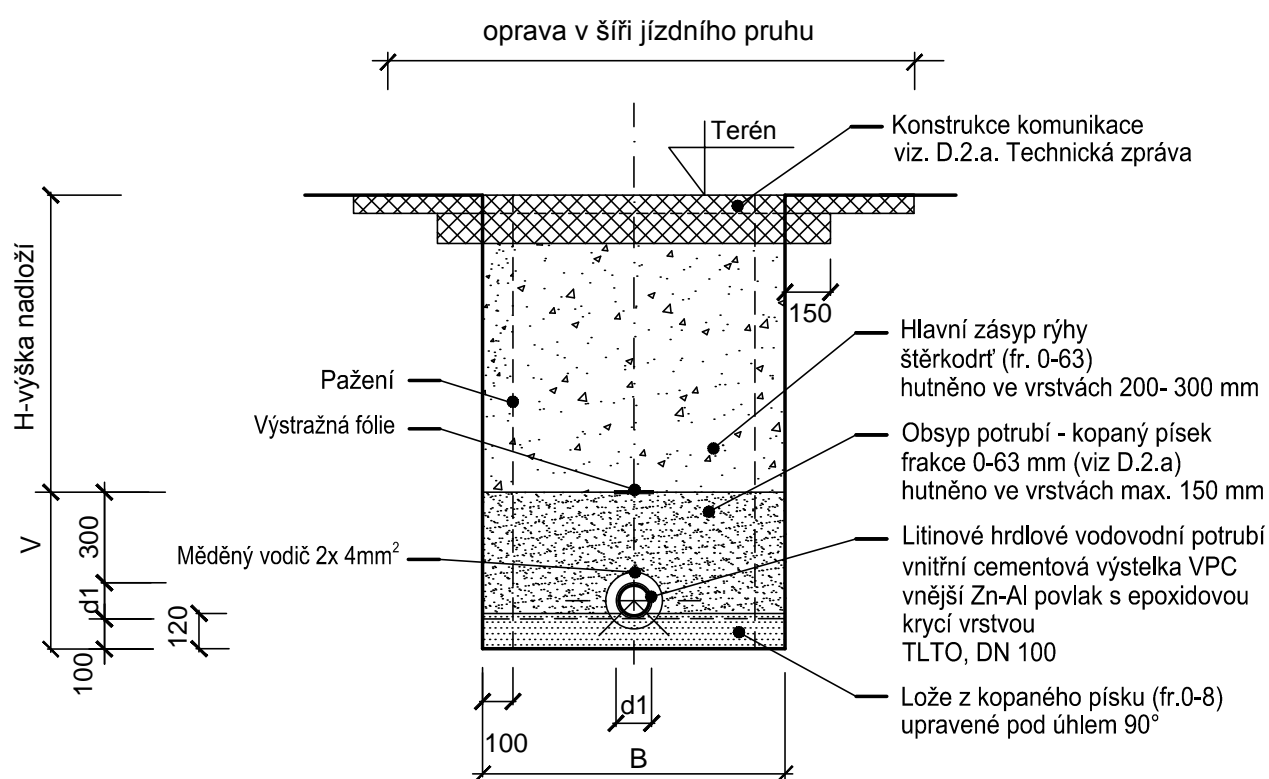


d1	DN	B	V
118	100	1000	518

ULOŽENÍ POTRUBÍ

silnice III. třídy - bezvýkopová technologie


PE potrubí PE 100 RC, d 90

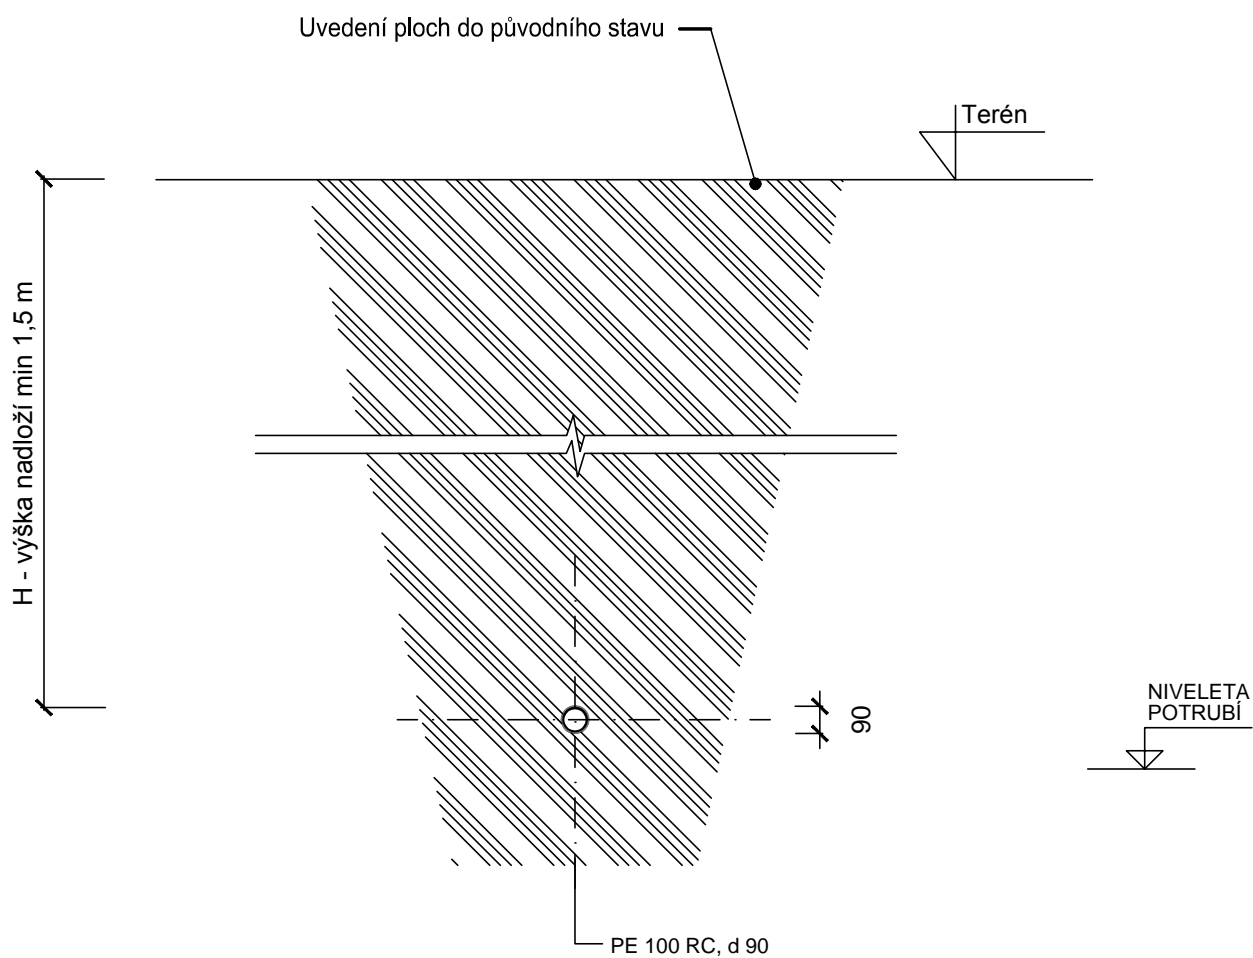

ULOŽENÍ POTRUBÍ

Silnice III třídy - svislý výkop

Souběh TLTO /tvárná litina/ DN 100 a DN 80

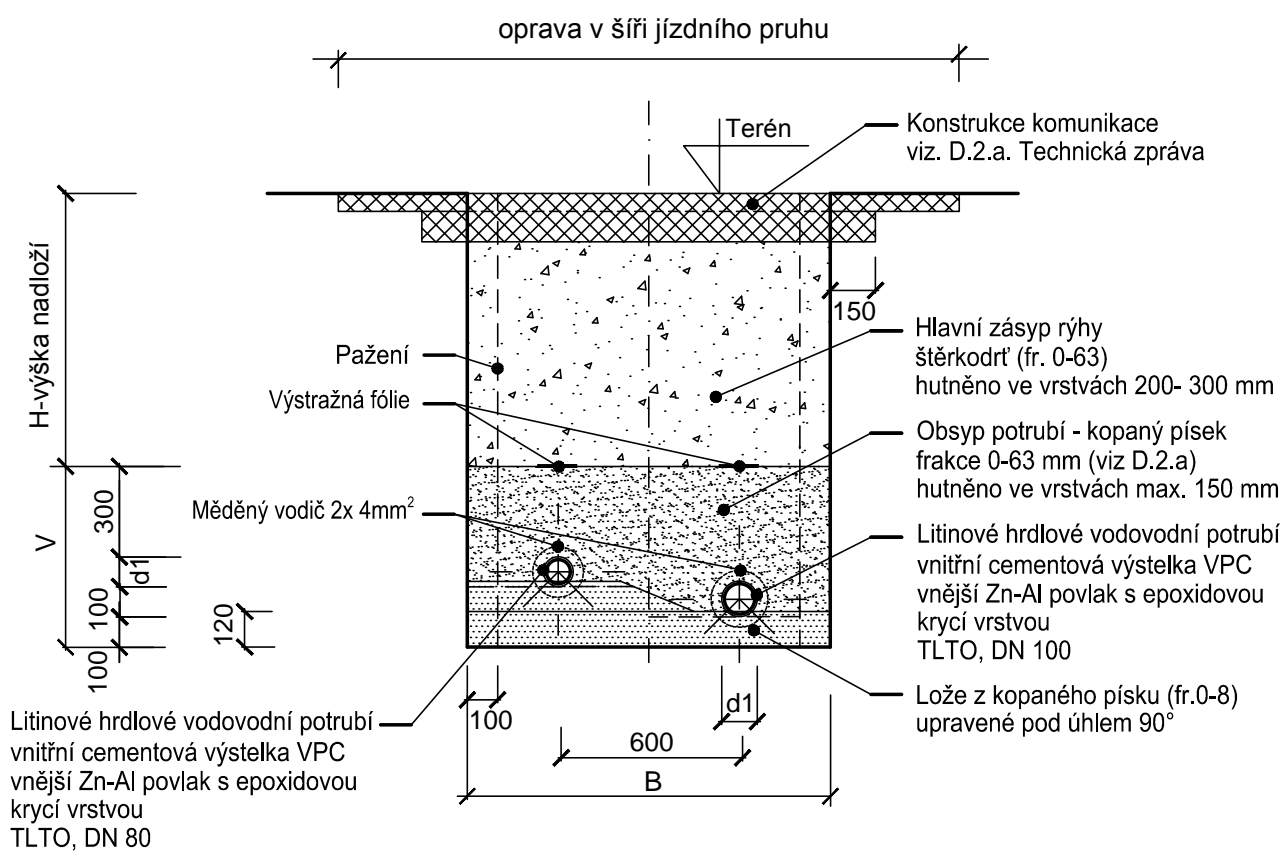

d1	DN	B	V
118	100	1200	598
98	80		