PŮDORYS 1.PP - OSVĚTLENÍ

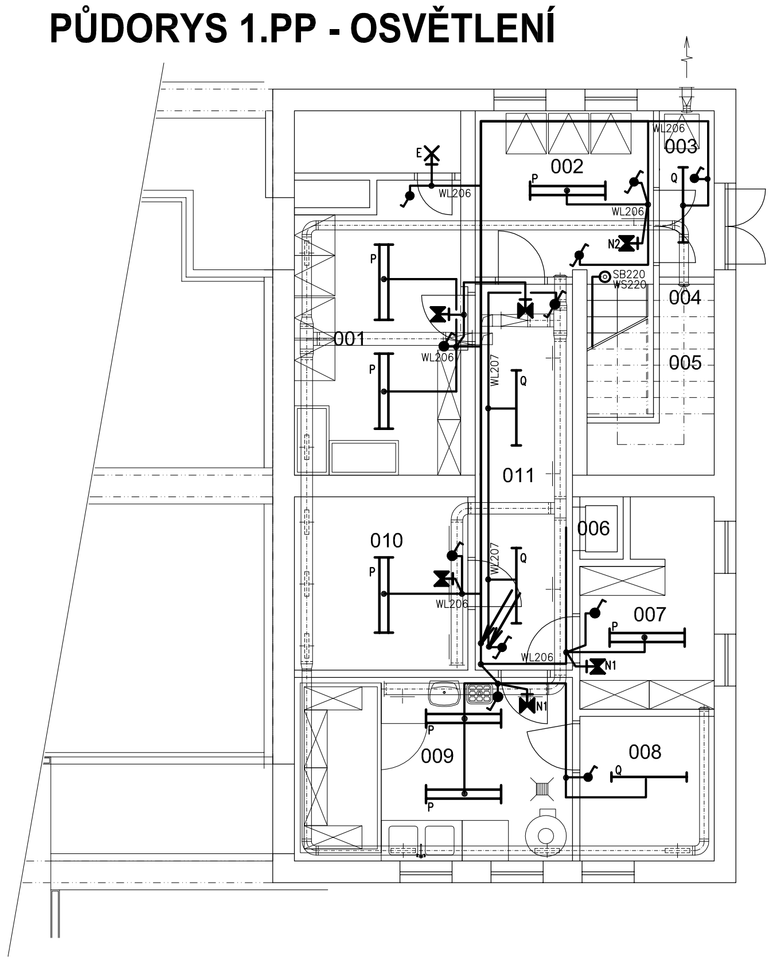

PŮDORYS 1.PP - SILNOPROUD

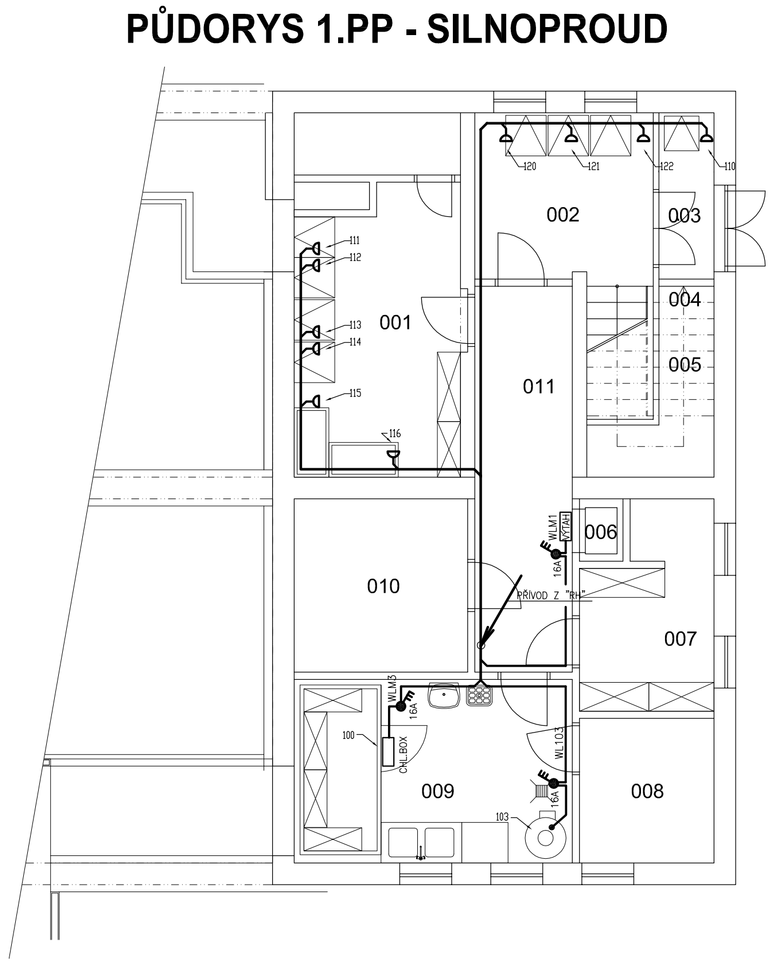

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
001	SKLAD POTRAVIN	18,11
002	MANIPULACE	8,87
003		0,96
004	ZÁDVEŘÍ	1,66
005	SKLAD ČIS. PROSTŘ	4,33
006	RUČNÍ VÝTAH	0,81
007	SKLAD POTRAVIN	7,62
008	SKLAD BRAMBOR	5,81
009	HRUBÁ PŘÍPRAVNA	15,27
010	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,00
011	CHODBA	11,76

LEGENDA SVÍTIDEL

JE UVEDENA V SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

VŠECHNY KOMPLETAČNÍ PŘÍSTROJE PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM
JE NUTNO ODSOUHLASIT SE STAVEBNÍKEM RESP. ARCHITEKTEM AKCE!!

DOMOVNÍ SPÍNAČE V PROVEDENÍ DO KRABICE,
STANDARD "ABB" – BARVU A DESIGN UPŘESNÍ ARCHITEKT

DOMOVNÍ SPÍNAČE V PROVEDENÍ DO KRABICE, PROVEDENÍ S VÍČKEM A KRYTÍM IP44
STANDARD "ABB" – BARVU A DESIGN UPŘESNÍ ARCHITEKT

POZNÁMKA

- ROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU A V PROSTORU MEZISTROPU
- VŠECHNY VNITŘNÍ EL–ROZVODY PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN–S TŘÍ– RESP. PĚTIVODIČOVĚ
- SVĚTELNÉ ROZVODY PRŮŘEZEM 1,5 mm2 Cu
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY PRŮŘEZEM 2,5 mm2 Cu – MIMO OBVODY TECHNOLOGIE
- SPÍNAČE OSADIT STŘEDEM 115cm NAD PODLAHOU – NENÍ–LI UVEDENO JINAK
- VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK JSOU UVEDENY NA VÝKRESE A V TECHNOLOGICKÉM PODKLADU
- DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V/TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2

411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

S

NÁZEV STAVBY / build title

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE
p.č. st. 181/1, k.ú. MYSLOČOVICE

Ing. JAROSLAV TESAŘ
Projekce elektro

Dětská 4609, 760 05 Zlín
IČO: 122 18 189

Office:
VODNÍ 1970, 760 01 Zlín
tel.: 603 217 076

PROJEKTANT ČÁSTI / section designer	VYPRACOVAL / elaborated by	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / chief engineer
Ing. JAROSLAV TESAŘ e-mail: eprojekt.zlin@volny.cz tel.: 603 217 076	Ing. JAROSLAV TESAŘ e-mail: eprojekt.zlin@volny.cz tel.: 603 217 076	Ing. JAROSLAV TESAŘ e-mail: eprojekt.zlin@volny.cz tel.: 603 217 076

OBJEDNATEL / client	FORMÁT A4	DATUM / date
OBEC MYSLOČOVICE, MYSLOČOVICE 21, 763 01	6 A4	03/2017

STAVEBNÍ OBJEKT / building object	MĚŘÍTKO / scale	PARÉ
PAVILON B - NOVÁ KUCHYNĚ	1 : 75	
ČÁST / part: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		

NÁZEV VÝKRESU / drawing title

PŮDORYS 1.PP - OSVĚTLENÍ, SILNOPROUD

STUPEŇ phase	ČÍSLO VÝKRESU drawing no.	ZMĚNA revision
DPS	D.1.4.4 - 02	000