


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo náměstí 75 763 61 Napajedla mob. : +420 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing. PETR VYCHOPEN 			
KAT. ÚZEMÍ	Bystřice pod Lopeníkem			
MÍSTO STAVBY	p.č. 654/2			
INVESTOR	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
ADRESA INVESTORA	Obec Bystřice pod Lopeníkem			

AKCE	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY na p.č. 654/2, BYSTRICE POD LOPENÍKEM			DATUM	12/2017
PROJESE	D.1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			STUPĚŇ	DPS
OBJEKT	SO 101 MATEŘSKÁ ŠKOLA			FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	N

OBSAH	ROZVÁDĚČ R-SLP2	ČÍSLO VÝKRESU	101.05
-------	-----------------	---------------	---------------

TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ/24 MODULŮ
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:	IP 30
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	505x348x90 mm (šxvxh)
DELENÍ:	—
NÁTER:	TYPOVÝ DLE VÝROBCE
OBSLUHA:	PRACOVNÍKY SEZNÁMENÝMI (PŘÍSTROJE NA PANELU IP20)
PRIVOD(Y):	SHORA
VVODY:	DOLŮ

POZNÁMKA


- o SKŘÍŇ ROZVÁDĚČE JE NAVRŽENA Z VÝROBNÍHO PROGRAMU FIRMY HAGER.
- SERIE VOLTA , TYP SKŘÍŇĚ : VU24NE/24 MODULŮ
- o ROZVÁDĚČ BUDE OSAZEN VE VÝKLENKU STĚNY V PROSTORU m.č.1.10 .
- o ROZVÁDĚČ VYBAVIT KAPSOU NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI
- o NOSNÁ PŘÍSTROJOVÁ LÍŠTA "DIN" BUDE VŽDY OSAZENA NA CELOU ŠÍŘKU SKŘÍŇĚ PRO MOŽNÉ POSTUPNÉ DOPLŇOVÁNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ VE VÝHLEDU ROVNĚŽ VŘŘEZ V PANELU IP20 BUDE VŽDY PROVEDEN NA CELOU ŠÍŘKU SKŘÍŇĚ .
- POZICE NEOBSAZENÉ PŘÍSTROJI BUDOU PŘEKRYTY PLASTOVOU KRYTKOU .
- o JE POŽADOVÁNO DŮSLEDNÉ SVORKOVÁNÍ VŠECH VODIČŮ VÝSTĚNÝCH Z ROZVODNICE
- o POPISNÉ ŠTÍTKY PŘÍSTROJŮ — STROJOVĚ RYTÉ
- o PROSTOROVÉ REZERVY V ROZVÁDĚČI DODRŽET PRO MOŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ VE VÝHLEDU
- o NA DVEŘÍCH ROZVÁDĚČE BUDOU UMIŠTĚNY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A NÁPISY DLE ČSN 34 3510 TAKTO :

TABULKA ČÍSLO :

NÁPIS ČÍSLO :

8726	4301 — NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
0101	POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

LIST C.: LISTU:	2	ROZVÁDĚČ R—SLP2			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBL.C.,Pj: S0101	ZAK.CÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY	
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 01.2018	INVESTOR: OBEC BYSTRICE POD LOPENKEM	VÝKRES ČÍSLO: 101—05

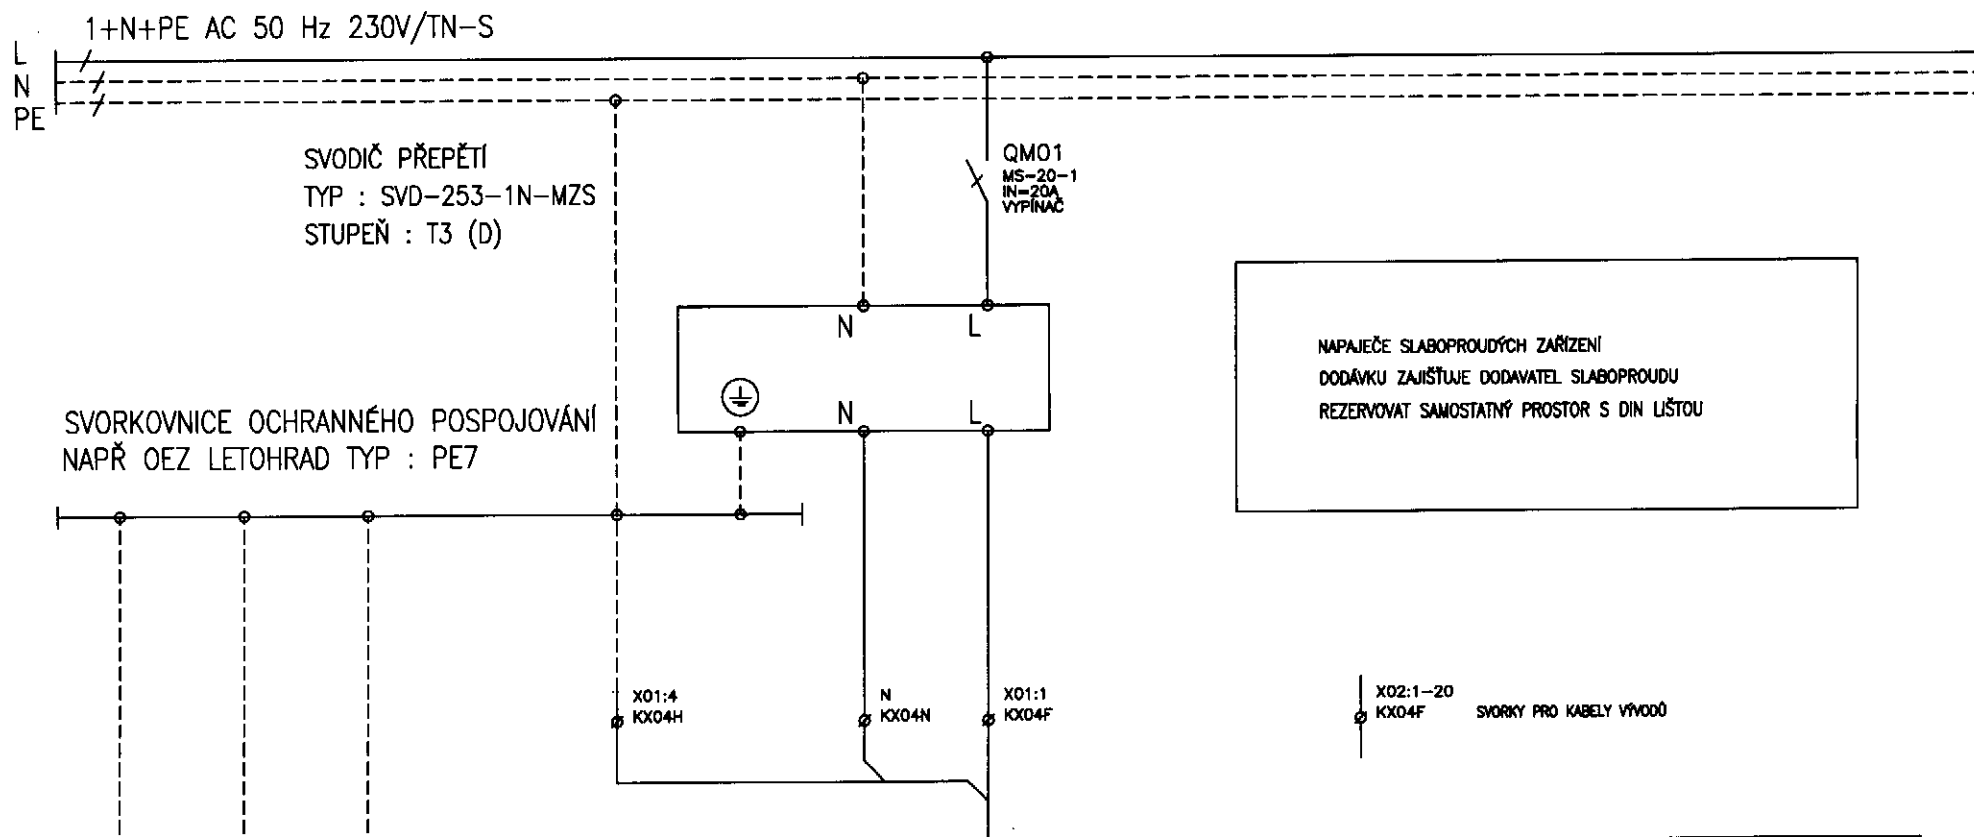

VÝVOD C.								01							
ZARIZENÍ	VÝVOD UZEMNĚNÍ							RMS 123							
Pi [kW]	RMS123							0.5							
KABEL	CY 4mm2							CYKY 3x2,5/J							
C.KABELU	NAPOJENO NA							WL 3.19							
	HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICE	REZERVA	REZERVA					HLAVNÍ SÍTĚVÉ NAPÁJENÍ							

POZNÁMKA : VYPINÁČ "QM01" BUDE VYUŽÍVÁN POUZE PŘI OPRAVÁCH ZAŘÍZENÍ .

LIST C: LISTU:	3	ROZVÁDĚČ R-SLP2			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.C.-PJ: 80101	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY	VÝKRES ČÍSLO: 101-05
		PROVEDL: ING.VYCHOPEK	DATUM: 01.2018	INVESTOR: OBEC BYSTRČICE POD LOPENÍKEM	