
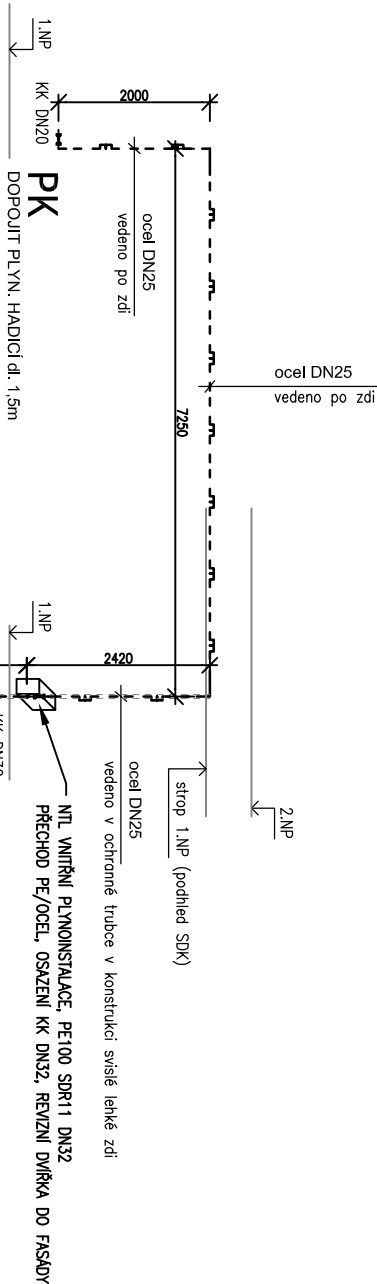


LEGENDA ZAŘÍZENÍ			
OZN.	POPIS	KUSY	SPOTŘEBA
PP	HUP-KK DN32, REGULÁTOR TLAKU PLYNU B6, MEMBRANOVÝ PLYNOMĚR G4	1	
PK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 6,9-25,5 kW	1	3,04 m³/h
MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ SPOTŘEBA PLYNU			3,04 m³/h
PRŮMĚRNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA PLYNU			2974 m³

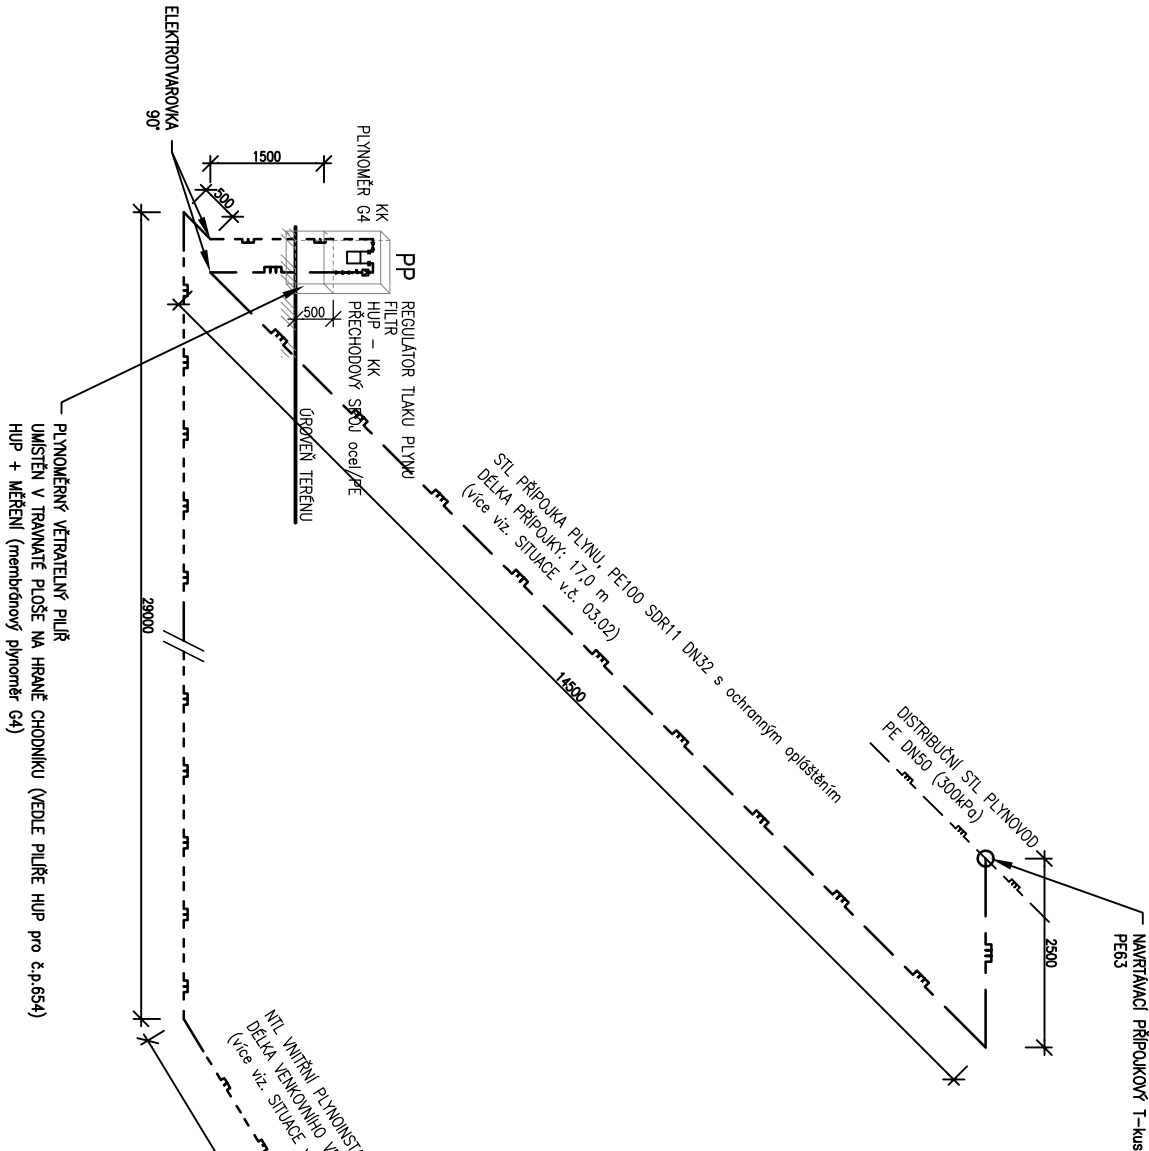

REGULAČNÍ TECHNIKA

– SOUČÁSTI DODÁVKY KOTLE JE I REGULACE – PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ, KTERÝ JE UMÍSTĚN V M.Č. 110 (referenční místnost)

POZNÁMKA

– NTL ROZVOD PLYNU BUDĚ PROVEDE DLE PLÁNNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM

– NOVĚ SE UMÍSTÍ PLYNOMĚR G4 SPOU S UZÁMČENÍM PLYNU (HUP) A REGULÁTOREM TLAKU PLYNU B6 VE VĚTRATELNÉM A UZÁMČITELNÉM PULIŘI UMÍSTĚNÉM V TRAVANÉ PLOŠE NA OKRAJI CHODNIKU PŘED OBJEKTEM č.p. 654, ROZMĚRY SKŘÍŇKÝ min. 400x600x220mm + PODSTAVA MIN. 500mm NAD TĚŘEN.

– PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR VYTOČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

– HORIZONTÁLNÍ VEDENÍ POTRUBÍ V OBJEKTU VEDENO V POHLEDU POD STROPNÍ KONSTRUKCI 1.NP, VERTIKÁLNÍ ROZVODY VEDENY V OCHRANNÉ TRUBE V KONSTRUKCI OBVODOVÉ LEHKÉ ZDI, V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VEDE POTRUBÍ PRÁZNANÉ PO ZDI AŽ K SAMOTNÉMU SPOTŘEBČÍ.

– V MÍSTĚ VEDENÍ POTRUBÍ V POHLEDU BUDOU NA VODNÝCH MÍSTECH OSAZENY PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY

LEGENDA POTRUBÍ

— NOVÁ STL PŘÍPOJKA PLYNOVODU, POTRUBÍ: PE100 SDR11 s ochranným opláštěním

— VEDENÍ NTL VNITŘNÍHO PLYNOVODU, POTRUBÍ: VENKOVNÍ ČÁST PLYNOVODU – PE100 SDR11 s ochranným opláštěním, VNITŘNÍ ČÁST PLYNOVODU – OCEL

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	<div>Ing. arch. MICHAL HLADIL</div> <div>autorizovaný architekt</div> <div>Masarykovo nám. 75</div> <div>763 61 NAPALEDLA</div> <div>mob. : 602 935 664</div> <div>e-mail : hladil.m@volny.cz</div>
PROJEKTANT	Ing. Lenka Čermá			
KAT. ÚZEMÍ	HALENKOV			
MÍSTO STAVBY	p.č. st.1500, 1/25			
INVESTOR	OBEC HALENKOV			
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03			
AKCE		VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV		
OBJEKT		SO 03 PŘÍPOJKA PLYNU, VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE		
PROJESE		D.1.1. Architektonicko stavební řešení		
OBSAH	AXONOMETRIE		ČÍSLO VÝKRESU	
DATUM		06/2018		
STUPEŇ		DPS		
FORMÁT		2 A4		
MĚŘÍTKO		1 : 100		