




## ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

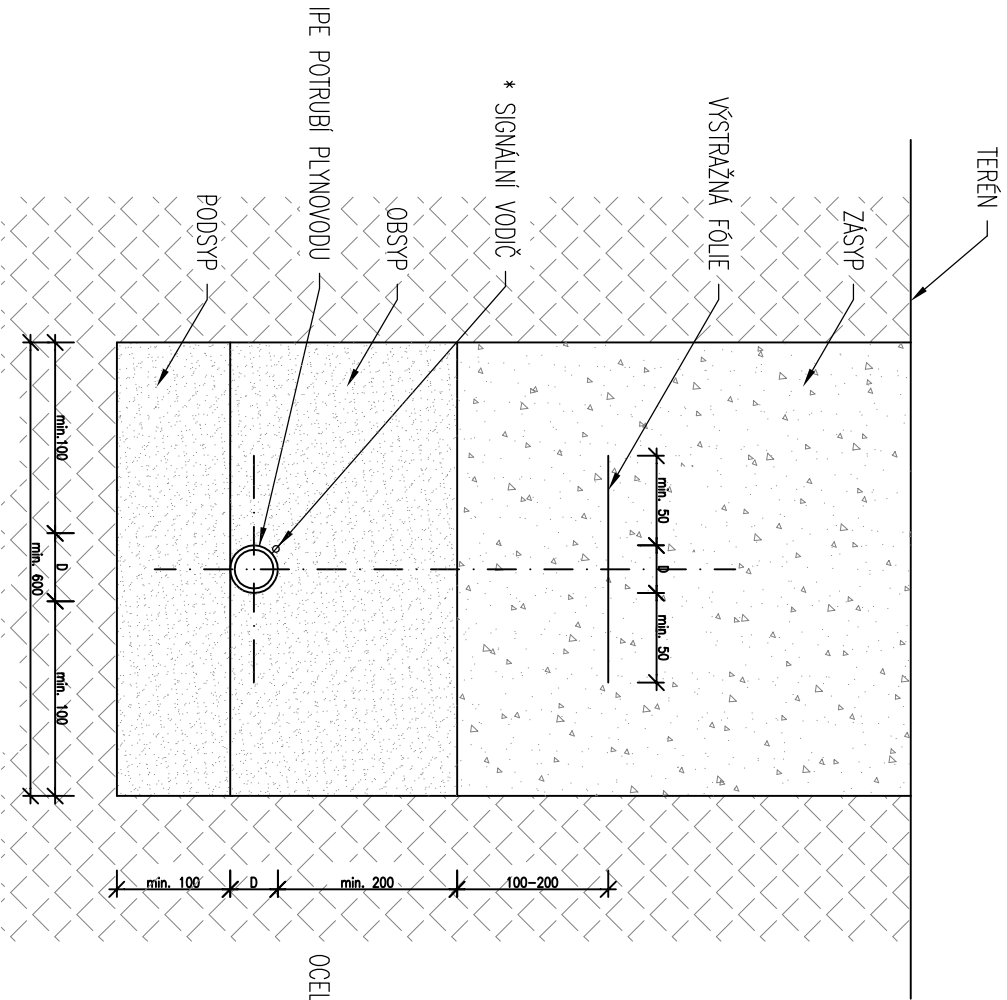

## ULOŽENÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ

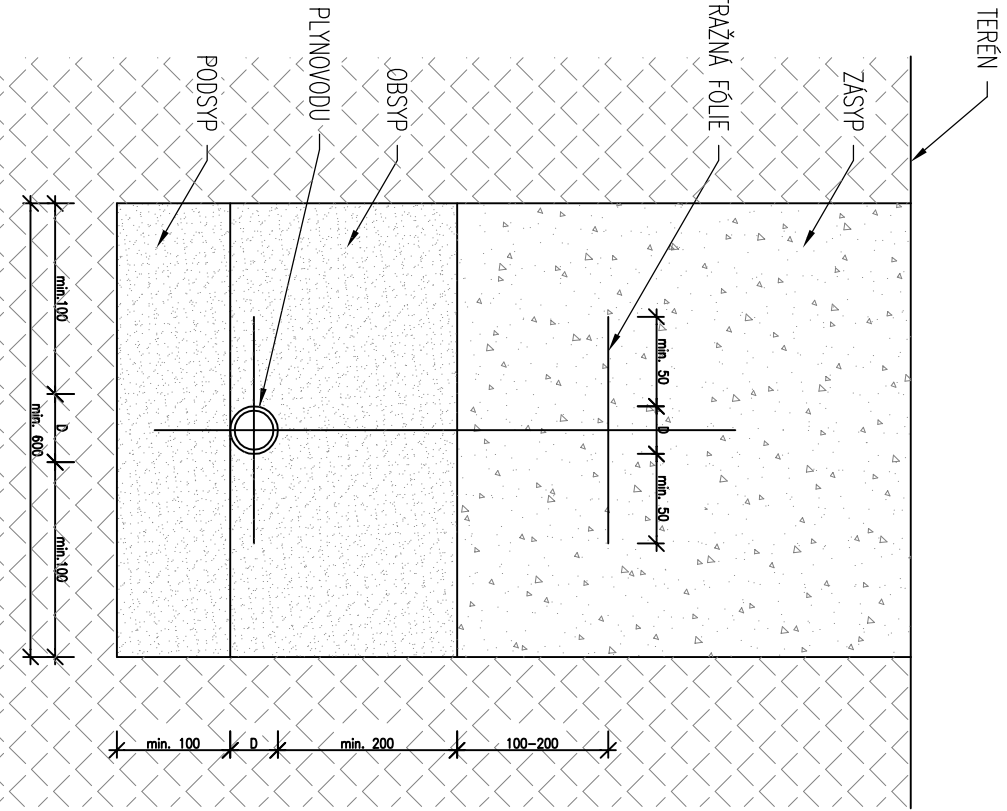

## ULOŽENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

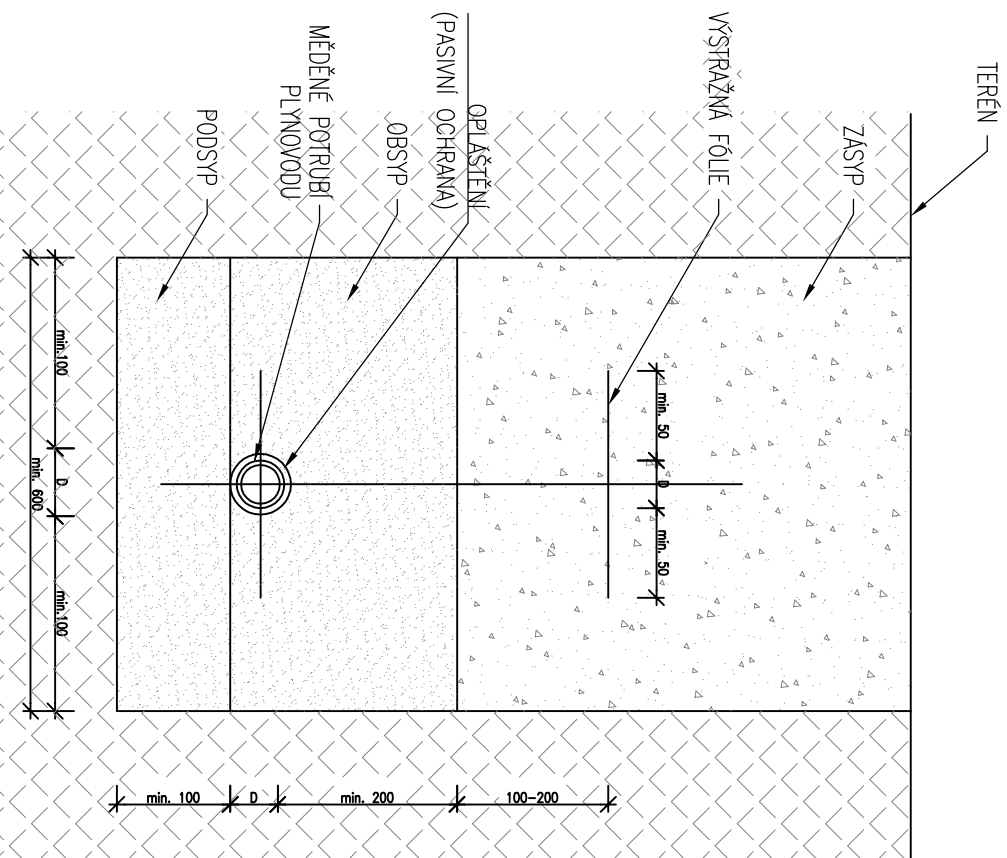

## POZNÁMKA

DNO RÝHY MUSÍ BÝT PŘED POKLÁDKOU STABILNÍ A UPRAVENÉ, ZBAVENÉ VELKÝCH ČÁSTÍ  
PRO PODSYP BUDE POUŽIT ZRNITÝ MATERIÁL (KOPANÝ PÍSEK) UROVNÁN DO POŽADOVANÉHO SKLONU  
PRO OBSYP BUDE POUŽITO STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO PRO PODSYP (KOPANÝ PÍSEK), HUTNĚNÝ RUČNĚ  
PO 150mm NA 95% PS PO STRANÁCH TROUBY. OBSYP BUDE PROVEDEN 200mm NAD VRCH POTRUBÍ  
NAD PE POTRUBÍM NEHUTNIT, JEN PO STRANÁCH ! ! !  
PRO ZÁSYP MŮŽE BÝT POUŽIT MÍSTNÍ VÝKOPOVÝ MATERIÁL ZBAVENÝ VELKÝCH ČÁSTÍ

\* SIGNALNÍ VODIČ – DETEKČNÍ VYSOCEPEVNOSTNÍ TRASOVACÍ DVOJITĚ IZOLOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ (pro plyn – barva žlutá/černá)  
BUDE PŘÍPEVNĚN NA VRCH POTRUBÍ PE PÁSKOU PO VZDÁLENOSTI max. 2,0m  
PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ CHRÁNIČKOU NEBO OCHRANNOU TRUBKOU BUDE VODIČ PŘÍPEVNĚN NA OCHRANNÉ POTRUBÍ

|                      |                         |   |            |   |
|----------------------|-------------------------|---|------------|---|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing.arch. Michal Hladil | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO                           | ČÍSLO PARÉ | <div>Ing. arch. MICHAL HLADIL</div> <div>autorizovaný architekt</div> <div>Masarykovo nám. 75</div> <div>763 61 NAPALEDLA</div> <div>mob. : 602 935 664</div> <div>e-mail : hladil.m@volny.cz</div> |
| PROJEKTANT           | Ing. Lenka Černá        |   |            |   |
| KAT. ÚZEMÍ           | HALENKOV                |   |            |   |
| MÍSTO STAVBY         | p.č. st.1500, 1/25      |   |            |   |
| INVESTOR             | OBEC HALENKOV           |   |            |   |
| ADRESA INV.          | HALENKOV 655, 756 03    |   |            |   |
| AKCE                 |                         | VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV   |            |   |
| OBJEKT               |                         | SO 03 PŘÍPOJKA PLYNU, VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE  |            |   |
| PROFESE              |                         | D.1.1. Architektonicko stavební řešení        |            |   |
| OBSAH                |                         | SCHÉMA ULOŽENÍ PE POTRUBÍ PLYNOVODU DO VÝKOPU |            |   |
| DATUM                |                         | 06/2018                                       |            |   |
| STUPEŇ               |                         | DPS   |            |   |
| FORMÁT               |                         | 2 A4  |            |   |
| MĚŘÍTKO              |                         | 1 : 100                                       |            |   |
| ČÍSLO VÝKRESU        |                         | 03.05   |            |   |