
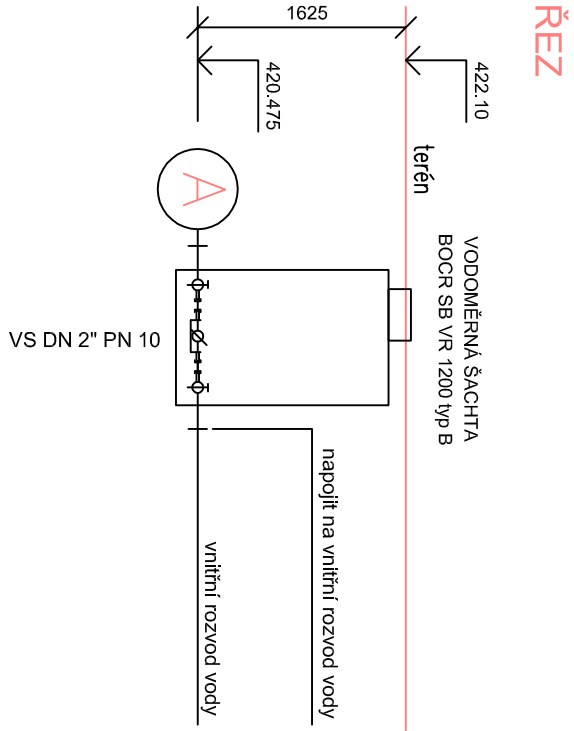


KLADČSKÉ SCHÉMA
PŮDORYS

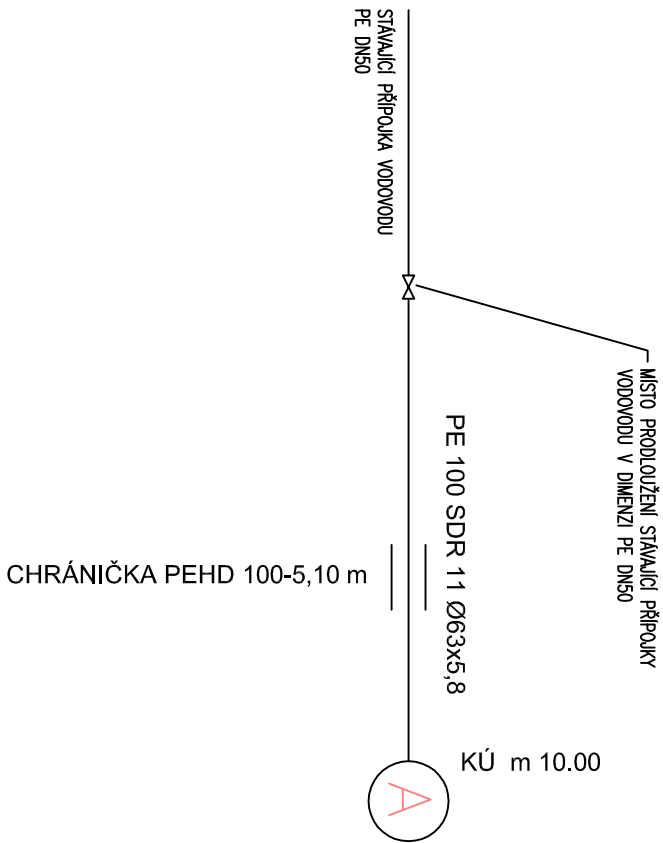

VÝPIS MATERIÁLU

Popis materiálu	m.n.	m.j.
ARMATURY		
VS DN 2" PN 10	1	ks
TVAROVKY		
IZOLOVANÝ SIGNAL. VODIČ-MĚDĚNÝ-PRŮŘEZ 4 mm ²	10,0	m
VÝSTRAŽNÁ PÁSKA MODRÁ - ŠÍŘKY 330 mm	10,0	m
POTRUBÍ		
PE 100 SDR 11 Ø63x5,8	10,0	m
CHRÁNIČKA PEHD 100	5,1	m

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ PE100 SDR11 Ø63x5,8
- POTRUBÍ VEDENÉ POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU ULOŽENO V CHRÁNIČCE
- VODOMĚR UMÍSTĚN VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ NA POZEMKU INVESTORA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autORIZOVANÝ architekt MASARYKOVŮ NÁM. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing. Lenka Černá			
KAT. ÚZEMÍ	HALENKOV			
P.Č.	p.č. st.1500, 1/25			
INVESTOR	OBEC HALENKOV			
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03			
AKCE				
VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV				
OBJEKT	SO 05 PŘÍPOJKA VODOVODU			
PROFESÍ	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			
OBSAH	KLADČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY			
		DATUM	06/2018	
		STUPEŇ	DPS	
		FORMÁT	2 A4	
		MĚŘÍTKO		
		ČÍSLO VÝKRESU	05.05	