


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. Petr Vychopen					
KAT. OZEMÍ	HALENKOV					
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25					
INVESTOR	OBEC HALENKOV					
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03					
AKCE			VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV			
OBJEKT			SO 01 – VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM			
PROJESE			D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			
OBSAH			ROZVÁDEČ R-SLP			
			ČÍSLO VÝKRESU	E01.13		

TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NASTĚNNÁ/36 MODULŮ
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:	IP 44
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	300x500x160 mm (šxvxh)
DELENÍ:	—
NÁTER:	TYPOVÝ DLE VÝROBCE
OBSLUHA:	PRACOVNÍKY SEZNÁMENÝMI (PŘÍSTROJE NA PANELU IP20)
PRIVOD(Ů):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU

POZNÁMKA


- o SKŘÍŇ ROZVÁDĚČE JE NAVRŽENA NAPŘ. Z VÝROBNÍHO PROGRAMU FIRMY HAGER. SERIE VOLTA , TYP SKŘÍŇĚ : VA36B/36 MODULŮ–MULTIMEDIÁLNÍ ROZVODNICE
- o ROZVÁDĚČ BUDE OSAZEN NA STĚNU V PROSTORU m.č.104
- o ROZVÁDĚČ VYBAVIT KAPSOU NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI
- o NOSNÁ PŘÍSTROJOVÁ LIŠTA "DIN" BUDE VŽDY OSAZENÁ NA CELOU ŠÍŘKU SKŘÍŇĚ PRO MOŽNÉ POSTUPNÉ DOPLŇOVÁNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ VE VÝHLEDU ROVNĚŽ VÝŘEZ V PANELU IP20 BUDE VŽDY PROVEDEN NA CELOU ŠÍŘKU SKŘÍŇĚ . POZICE NEOBSAZENÉ PŘÍSTROJI BUDOU PŘEKRYTY PLASTOVOU KRYTKOU .
- o JE POŽADOVÁNO DŮSLEDNÉ SVORKOVÁNÍ VŠECH VODIČŮ VYÚSTĚNÝCH Z ROZVODNICE
- o POPISNÉ ŠTÍTKY PŘÍSTROJŮ – STROJOVĚ RYTÉ
- o PROSTOROVÉ REZERVY V ROZVÁDĚČI DODRŽET PRO MOŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ VE VÝHLEDU
- o NA DVEŘÍCH ROZVÁDĚČE BUDOU UMÍSTĚNÝ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A NÁPISY DLE ČSN 34 3510 TAKTO :

TABULKA ČÍSLO :	NÁPIS ČÍSLO :
-----------------	---------------

8726	4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
0101	POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

ROZVÁDĚČ BUDE VYROBEN A OSAZEN POUZE PO DOHODĚ SE ZÁSTUPCEM INVESTORA

LIST C.:	2	ROZVÁDĚČ R–SLP			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LISTU:		OBJ.C.,PI:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	
		S001		VYSTAVNÍ A SPOJKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL:	DATUM:	INVESTOR:	
		ING.VYCHOPEN	07.2018	OBEC HALENKOV	E01.13

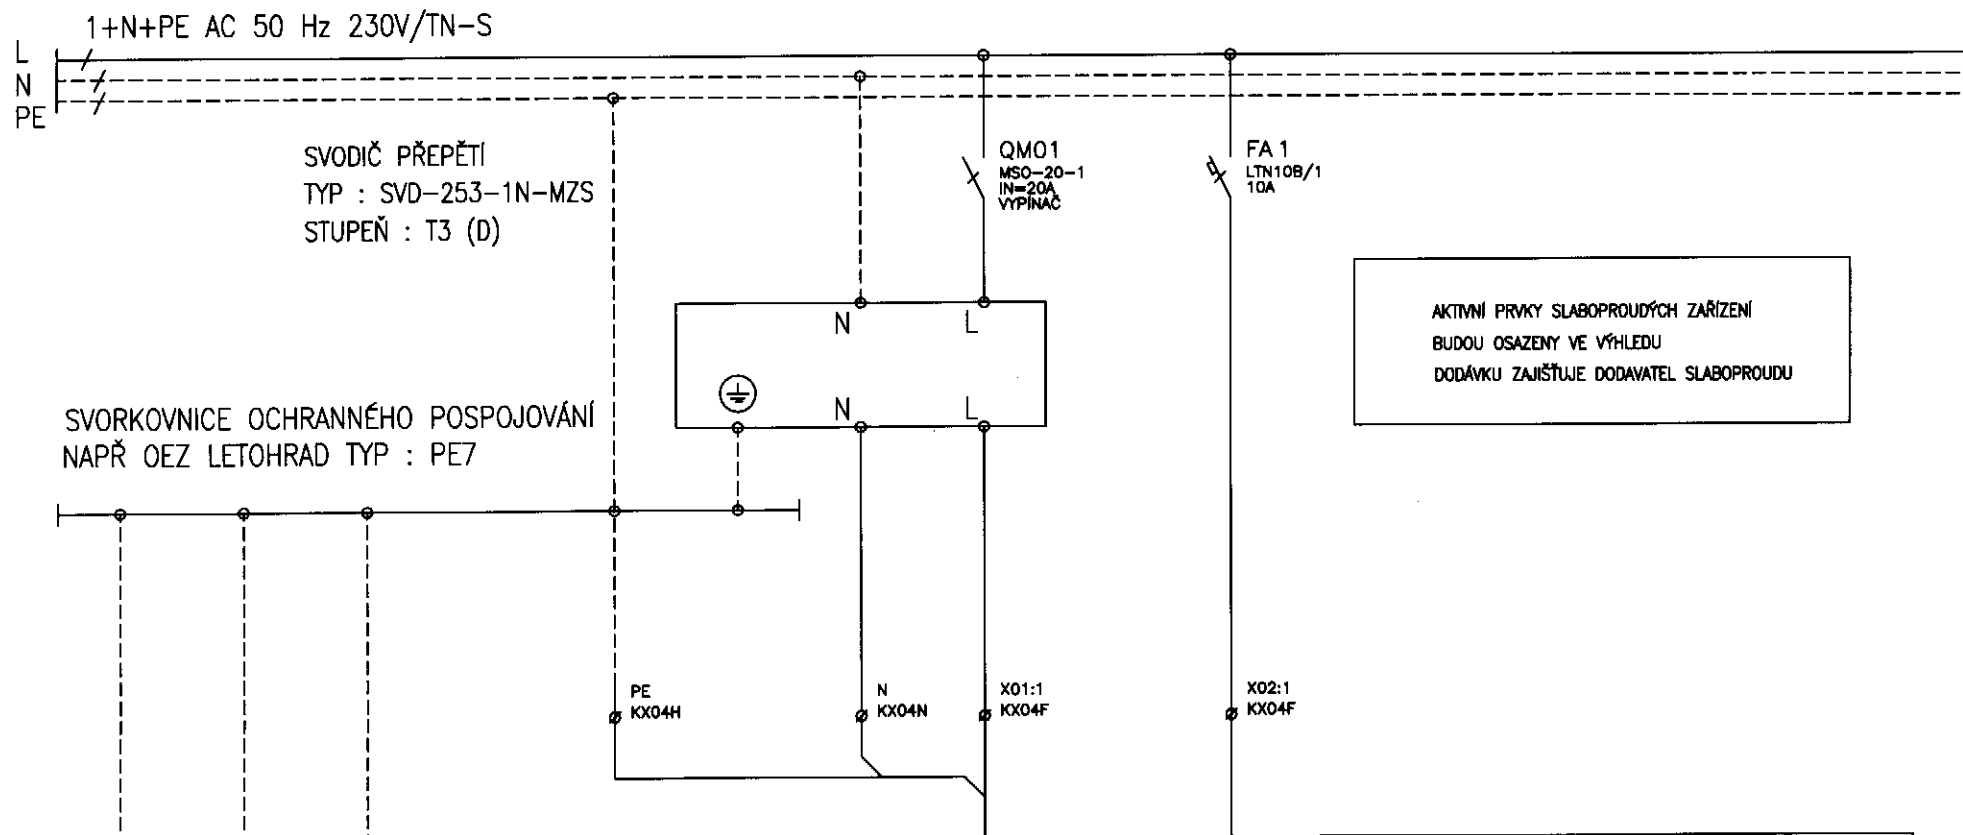

VÝVOD C.								01		02					
ZARÍZENÍ	VÝVOD UZEMNĚNÍ							RMS 01		WIFI					
Pi [kW]	RMS1							0.5							
KABEL	CY 4mm <sup>2</sup>							CYKY 3x2,5/J WL 01.110		CYKY 3x1,5/J WL 1					
C.KABELU	NAPOJENO NA HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICI							HLAVNÍ SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ		NAPÁJENÍ WIFI NA STŘEŠE					
		REZERVA	REZERVA												

POZNÁMKA : VYPÍNAČ "QMO1" BUDE VYUŽÍVÁN POUZE PŘI OPRAVÁCH ZAŘÍZENÍ .

LIST C.: LISTU:	3	ROZVÁDEČ R-SLP			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.C.PJ: S001	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 07.2018	INVESTOR: OBEČ HALENKOV	E01.13