


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NÁPAJEDLA mob. : 602 935 684 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing. Petr Vychopel				
KAT. OZEMÍ	HALENKOV				
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25				
INVESTOR	OBEC HALENKOV				
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03				

AKCE

## VÝSTAVNÍ A SPOLOKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV

OBJEKT SO 02 – GARÁŽ  
 PROFESE D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

OBSAH

ROZVÁDĚČ RMS02.1

DATUM	06/2018
STUPEŇ	DPS
FORMAT	A4
MĚŘÍTKO	N
ČÍSLO VÝKRESU	EO2.04

TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ/24 MODULŮ
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:	IP 30
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	348x505x90 mm (šxvxh)
DELENÍ:	—
NÁTER:	TYPOVÝ DLE VÝROBCE
OBSLUHA:	PRACOVNÍKY SEZNÁMENÝMI (PŘÍSTROJE NA PANELU IP20)
PRIVOD(Y):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU,DOLŮ


POZNÁMKA

- o SKŘÍŇ ROZVÁDĚČE JE NAVRŽENA NAPŘ. Z VÝROBNÍHO PROGRAMU FIRMY HAGER.
- SERIE VOLTA , TYP SKŘIŇĚ : VU24NE/24 MODULŮ—ZDIVO
- o ROZVÁDĚČ BUDE OSAZEN VE VÝKLENKU STĚNY V PROSTORU GARÁŽE
- o ROZVÁDĚČ VYBAVIT KAPSOU NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI
- o NOSNÁ PŘÍSTROJOVÁ LIŠTA "DIN" BUDE VŽDY OSAZENA NA CELOU ŠÍŘKU SKŘIŇĚ PRO MOŽNÉ POSTUPNÉ DOPLŇOVÁNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ VE VÝHLEDU ROVNĚŽ VŘŘEZ V PANELU IP20 BUDE VŽDY PROVEDEN NA CELOU ŠÍŘKU SKŘIŇĚ .
- POZICE NEOBSAZENÉ PŘÍSTROJI BUDOU PŘEKRYTY PLASTOVOU KRYTKOU .
- o JE POŽADOVÁNO DŮSLEDNÉ SVORKOVÁNÍ VŠECH VODIČŮ VÝÚSTĚNÝCH Z ROZVODNICE
- o POPISNÉ ŠTÍTKY PŘÍSTROJŮ — STROJOVĚ RYTÉ
- o NA DVERÍCH ROZVÁDĚČE BUDOU UMLÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A NÁPISY DLE ČSN 34 3510 TAKTO :

TABULKA ČÍSLO :	NÁPIS ČÍSLO :
-----------------	---------------


8726	4301 — NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
0101	POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

LIST C.: LISTU:	2	ROZVÁDĚČ RMS02.1			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.C.,PJ: S002	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VYSTAVNÍ A SPOJKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO: E02.04
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halenkov	

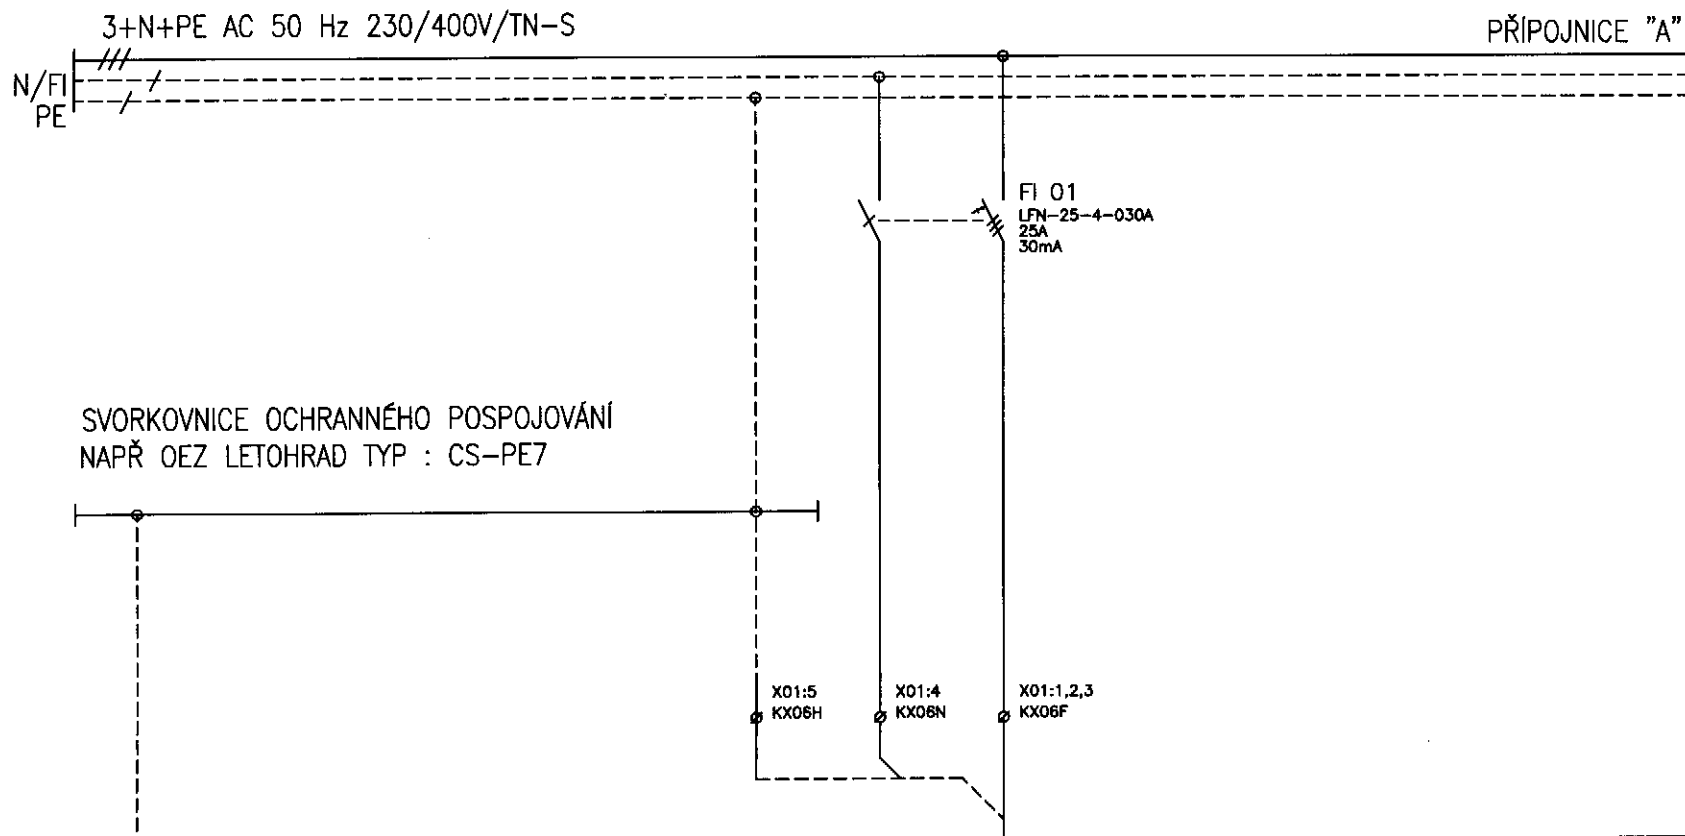


VÝVOD C.								01					
ZARÍZENÍ	VÝVOD UZEMNĚNÍ							RMS 02					
Pi [kW]	HOP												
KABEL	CY 6mm <sup>2</sup>							CYKY 5x4/J WL 02.1					
C.KABELU	NAPOJENO NA HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICI							HLAVNÍ SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ					

LIST C.: LISTU:	3	ROZVÁDEČ RMS02.1			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		OBJ.C./PJ: S002	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:	
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halemkov	E02.04	

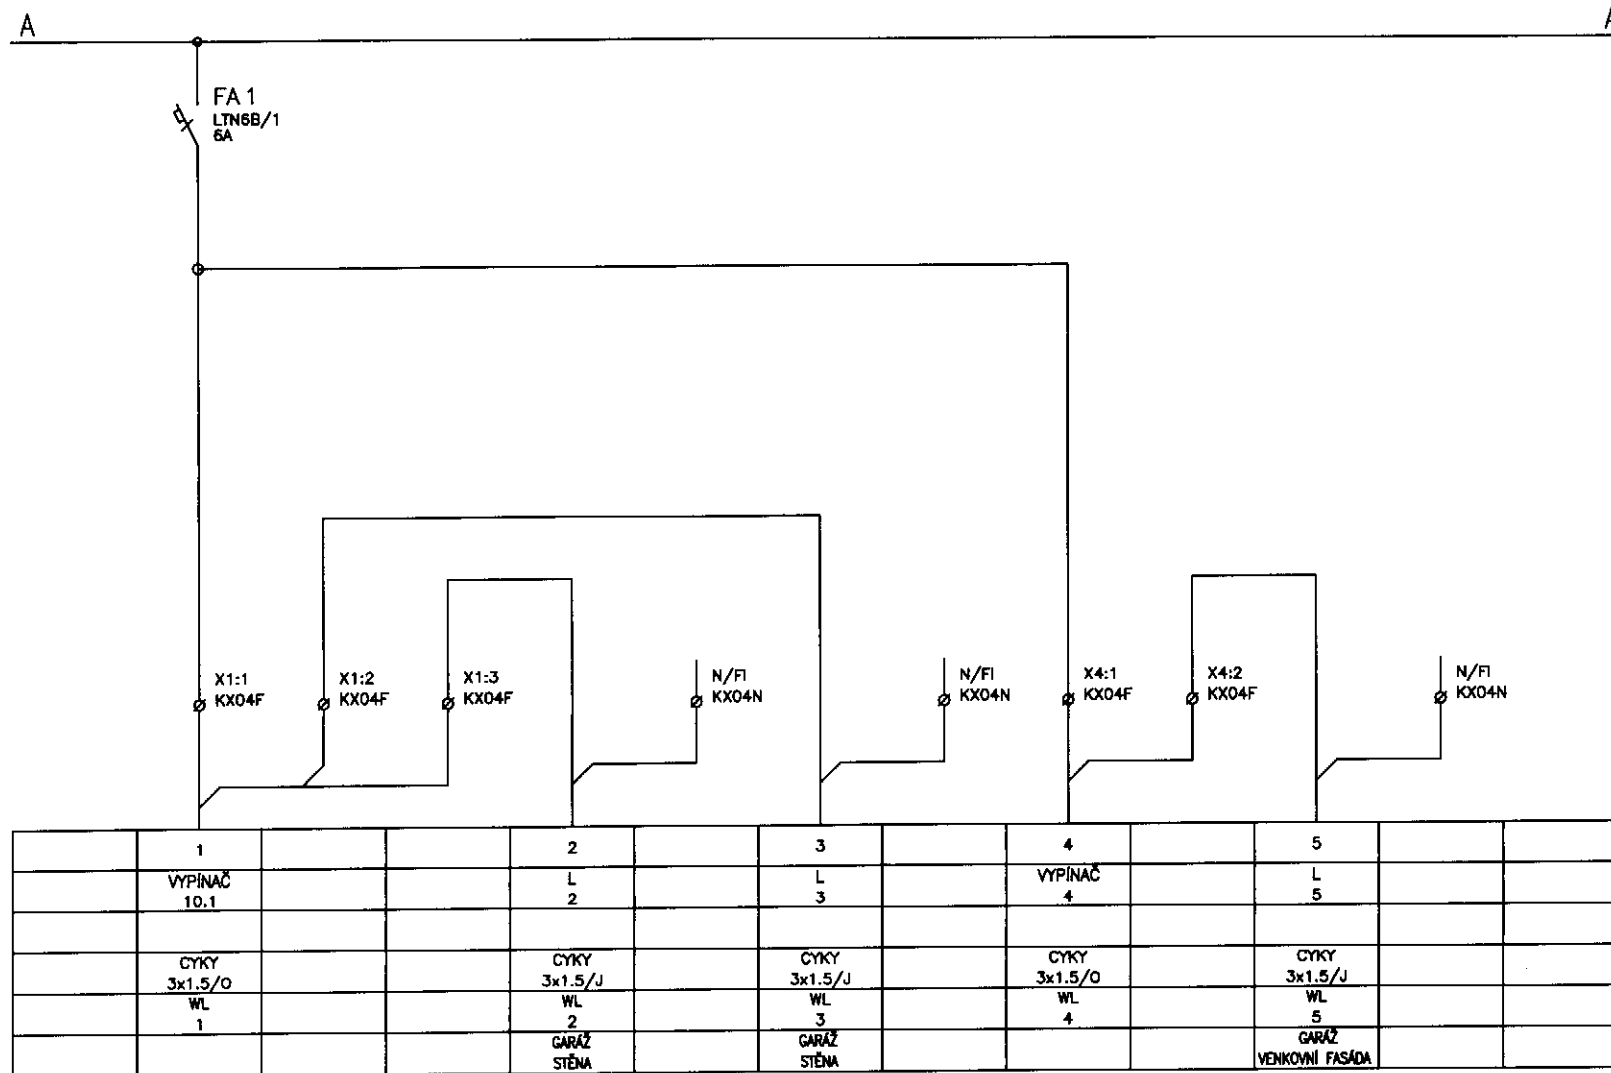


LIST C.: LISTU: 4	ROZVÁDEČ RMS02.1			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.C.FI: 8008	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:
	PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halenkov	E02.04

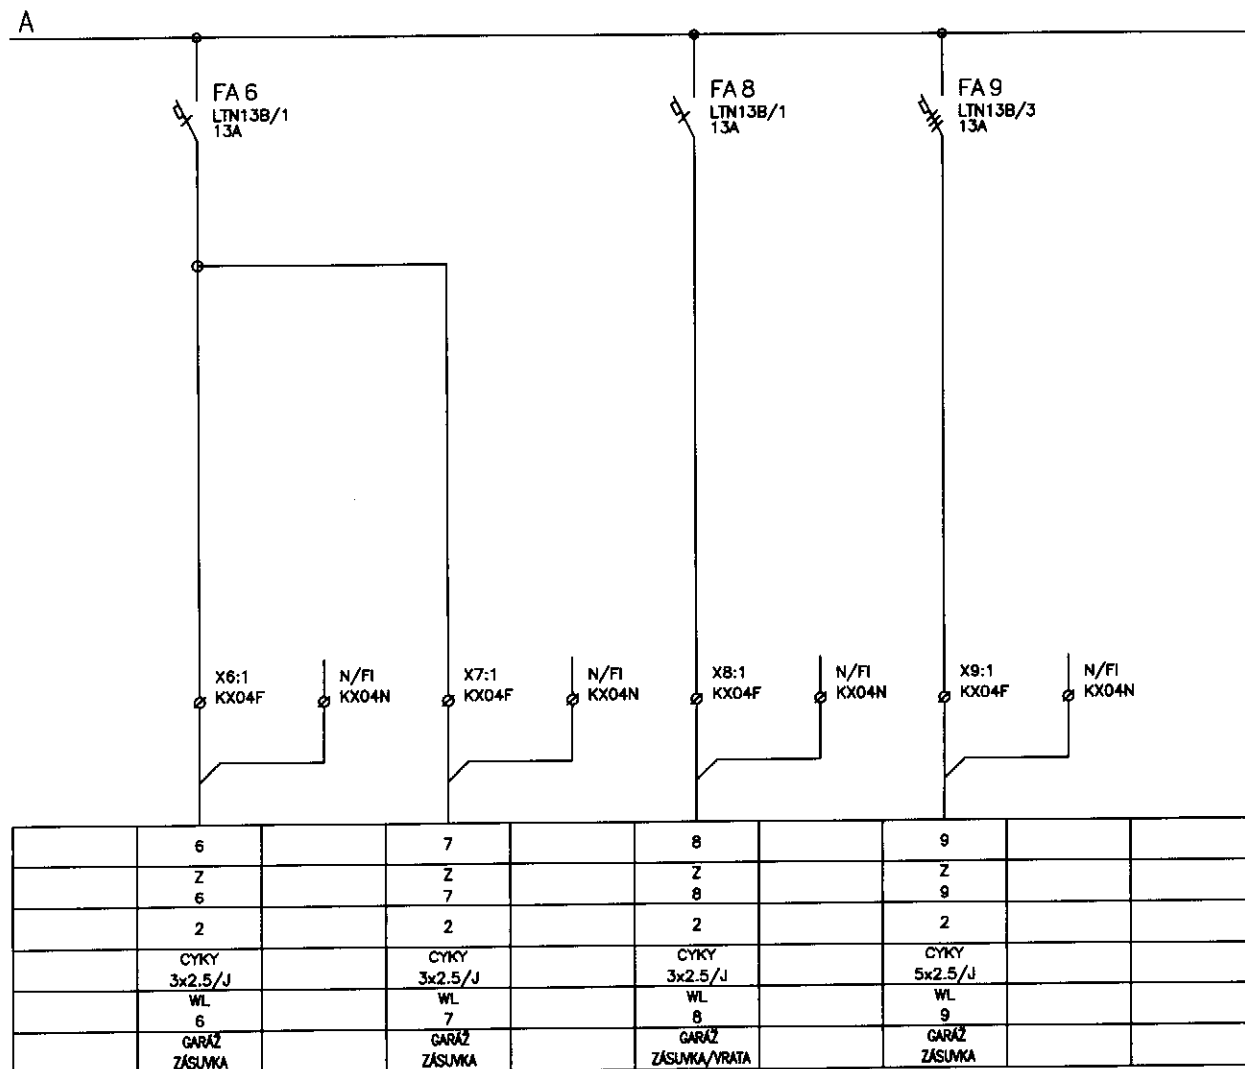

LIST C.: LISTU:	5	ROZVÁDĚČ RMS02.1			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.C.PJ: S002	ZAK.CÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEČNÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL: ING.VÝCHOPEŇ	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halenkov	E02.04

# SESTAVA ROZVÁDĚČE POHLED ČELNÍ

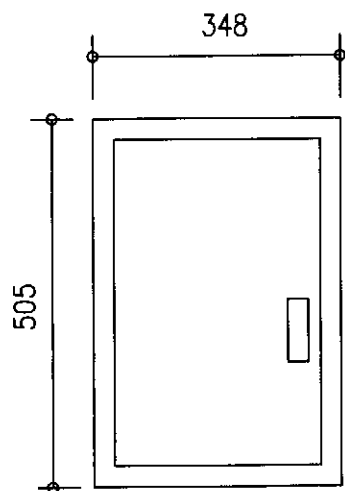

# SESTAVA ROZVÁDĚČE POHLED ČELNÍ-BEZ DVEŘÍ



LIST Č.: LISTU:	6	ROZVÁDĚČ RMS02.1			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.C./PJ: 8008	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halenkov	E02.04