


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

M 1:20

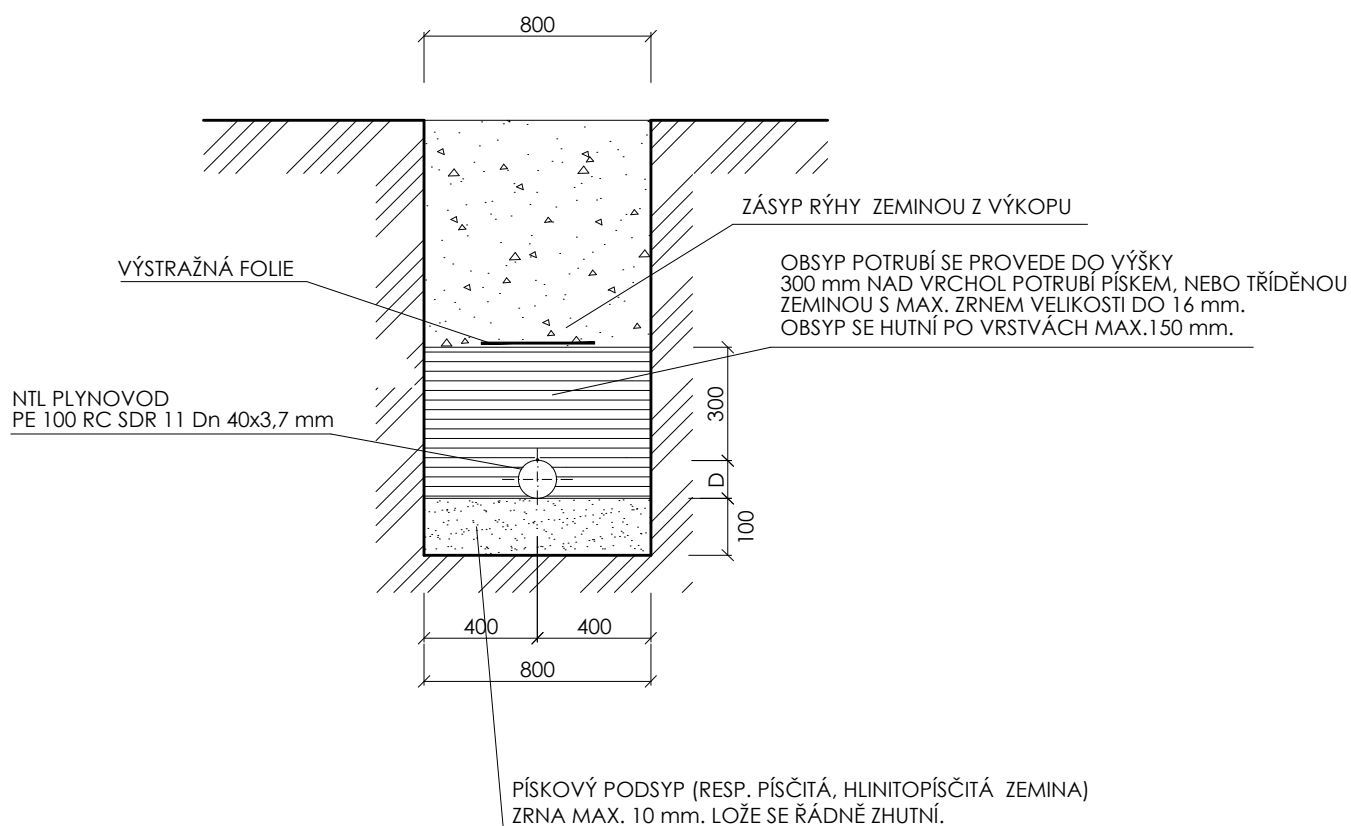

POZNÁMKA:

PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ Z PE ULOŽENÉHO V ZEMI JE SOUČÁSTÍ KONSTRUKCE POTRUBÍ IZOLOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ CY 2,5mm², KTERÝ SE NACHÁZÍ V OCHRANNÉ VRSTVĚ POTRUBÍ PE 100 RC SDR 11 POD VOZOVKAMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDE VÝKOPOVÁ RÝHA AŽ DO KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZASYPÁNA HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM PROTI PŘÍPADNÉMU SEDÁNÍ ZÁHOZU.

č. parc. 1602/1, 1607/1; k.ú. Štípa [670146]

±0,000 = 293,100 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Veronika Sýkorová	VYPRACOVAL: MAREK FLEKAČ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MAREK FLEKAČ	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP: Ing. arch. Jakub Masák			STUPEŇ PROJEKTU: DPS + DZS	Č. PARÉ:
STAVEBNÍK: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026			DATUM: 6/2019	
AKCE: JAGUAR TREK (I. etapa)			MĚŘITKO: 1:20	
ČÁST: DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			ČÁST: D.2	
INŽ. OBJEKT: IO 07 - VNITROAREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU			OZN. IO: IO 07	
VÝKRES: ŘEZ ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ			Č. VÝKRESU: D.2.7-04	