
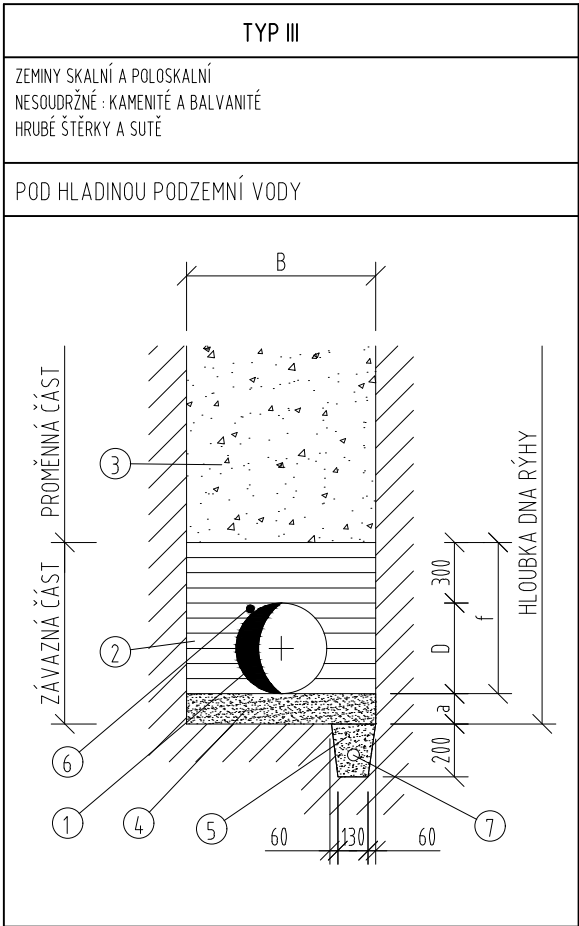
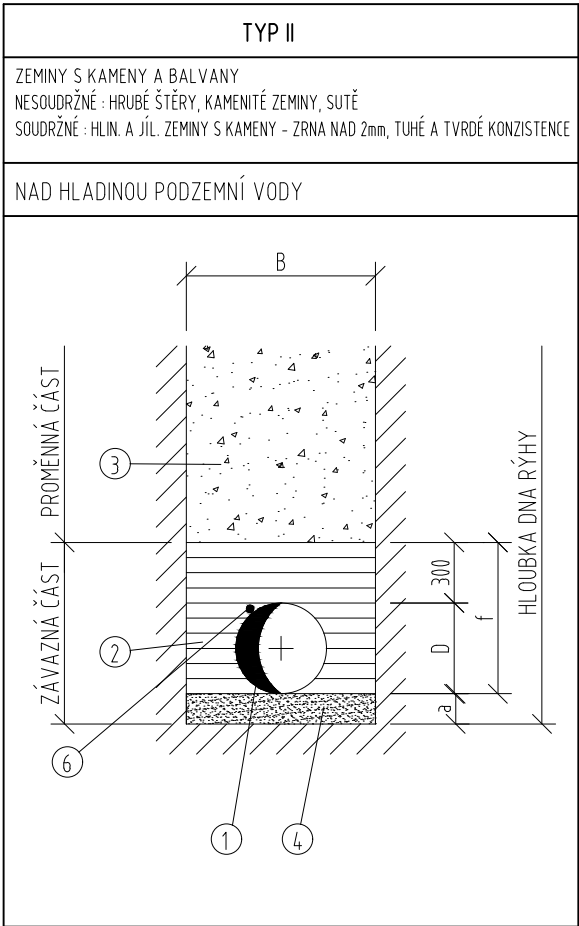


OZNAČENÍ TYPU
ZÁKLADOVÁ PŮDA
PROSTŘEDÍ
ZPŮSOB ULOŽENÍ

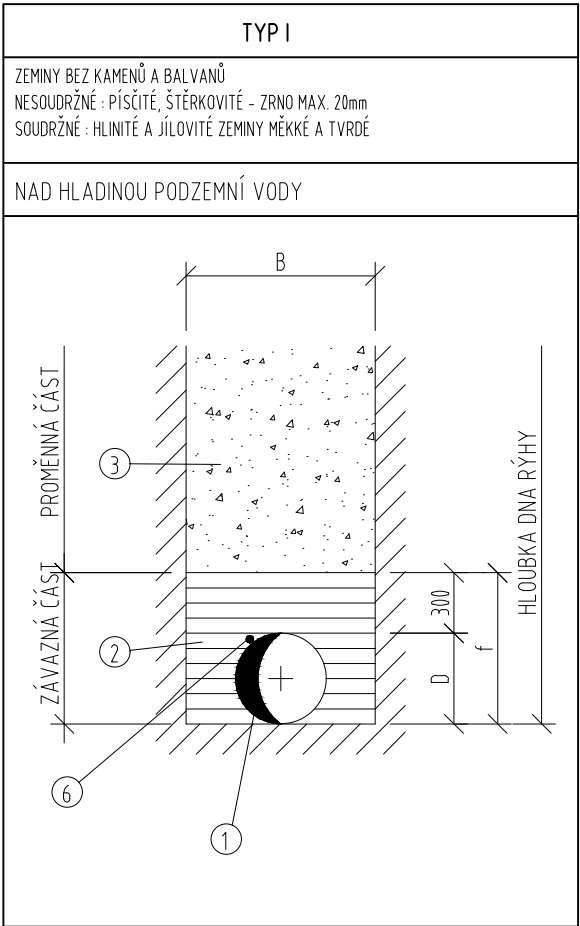

LEGENDA:

- 1 - TRUBKA VODOVODNÍ
- 2 - OBSYP POTRUBÍ
- 3 - ZÁSYP RÝHY
- 4 - LOŽE POTRUBÍ
- 5 - ŠTĚRKOPÍSEK
- 6 - SIGNÁLNÍ VODIČ PŘIPEVNĚNÝ PVC PÁSKOU
- 7 - DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø100

POZNÁMKA:

- 1. PRO LOŽE POD POTRUBÍ SE POUŽIJE VHDNÝ SYPKÝ MATERIÁL - PÍSEK, PÍŠČITÁ NEBO HLINITOPÍŠČITÁ ZEMINA, PŘÍPADNĚ JEMNÝ ŠTĚRK ZRNA MAX. 20mm. LOŽE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNO!!
- 2. PRO OBSYP DRENÁŽE JE NEJVHDNĚJŠÍ PÍŠČITÝ ŠTĚRK A MAX. ZRNEM 63mm.
- 3. OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL POTRUBÍ KOPANÝM PÍSKEM
OBSYP BUDE ZHUTNĚN POUZE PODĚL TROUBY, NAD ZÁSADNĚ NEHUTNIT
- 4. DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠKU NADLOŽÍ UVÁDĚNOU VÝROBCEM POUŽITÝCH TRUB!!

±0,000 = 375,560 m n.m. B.p.v.

Investor:				Generální dodavatel:	
Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná					
Místo stavby:				k. ú. Jasenná na Moravě [657689], parc. č. st. 82/1	
Generální projektant:				<div><div>K2architekti</div><div><div>KORT</div><div>KORT CZ s.r.o. +420 608 278 252 www.kort.cz Projektční a realizační činnost ve výstavbě Energetika staveb</div></div></div>	
Hlavní inženýr projektu	Autor stavby:	Kreslil:	Kontroloval:		
Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing.Arch. Kateřina Koudelková				
				Číslo zakázky:	
				K2a_004_15022019	
Zpracovatel dílu:					
Odpovědný projektant:	Projektant:	Kreslil:	Kontroloval:		
Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing. Lucie Němečková			
				Číslo zakázky:	
Stavba:	Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná			Stupeň PD:	Dok. pro vydání SP
				Formát:	A1
				Měřítko:	1:50
Objekt, provozní celek:		SO 03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		Datum:	02/2019
Díl:				Číslo zakázky:	K2a_004_15022019
				Číslo archivní:	
Název výkresu:		VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ VODY		Číslo výkresu:	D.1.B.4