


ER212 In 80A - na objednávku !

ER 212

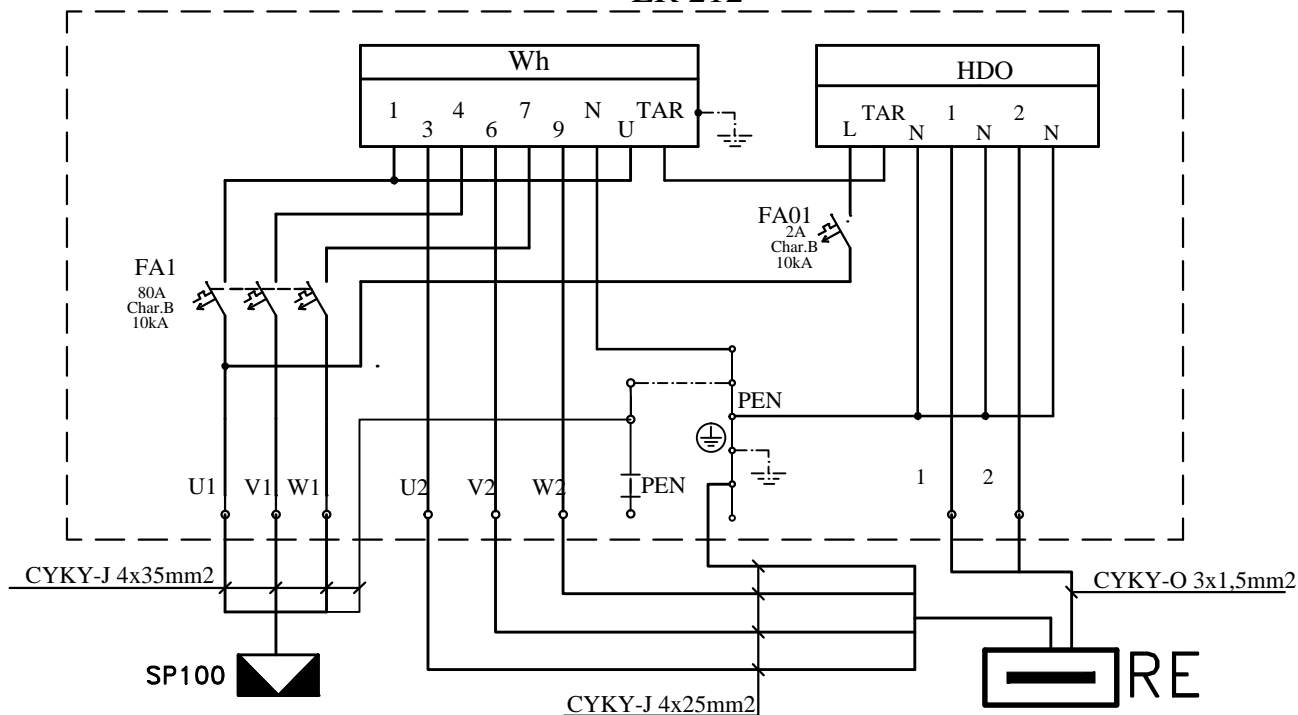

Při instalaci RE dodržet připojovací podmínky E.ON

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C-S



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE~50Hz,230/400V,TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ -SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ -DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

±0,000 = 375,670 m n. m.

Investor:				Generální dodavatel:	
Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná					
Místo stavby: k. ú. Jasenná na Moravě [657689], parc. č. st. 82/1					
Generální projektant:					
Hlavní inženýr projektu:	Autor stavby:	Kreslil:	Kontroloval:	 KORT CZ s.r.o. +420 608 278 252 · www.kort.cz Projektování a realizační činnost ve výstavbě Energetika staveb	
Ing. Arch. Ivo Koudełka	Ing. Arch. Kateřina Koudełková				
				Číslo zakázky: K2a_004_15022019	
Zpracovatel dílu:					
Odpovědný projektant:	Projektant:	Kreslil:	Kontroloval:	 ING. ARCH. K. KOUDEŁKOVÁ ING. ARCH. IVO KOUDEŁKA 688 01 Uherský Brod, Hradišská 35 tel.: 572637407, e-mail: k2@arch.cz mobil: 603204279	
Ing. Libor Machů	Ing. Libor Machů	Ing. Libor Machů	Ing. Vojtěch Běhunčík		
				Číslo zakázky:	
Stavba:				Stupeň PD:	
Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná				DPS	
Objekt, provozní celek:				Formát:	
SO 01 SPOLEČENSKÝ DŮM				A4	
Díl:				Měřítko:	
D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				-	
Název výkresu:				Datum:	
Třípólové schéma zapojení RE				08/2019	
				Číslo zakázky:	
				K2a_004_15022019	
				Číslo archivní:	
				Číslo výkresu:	
				D.1.4.4.B.7	