




ŽB DESKA D1 - VÝKRES VÝZTUŽE, M 1:2
PŮDORYS TVARU; M 1:25

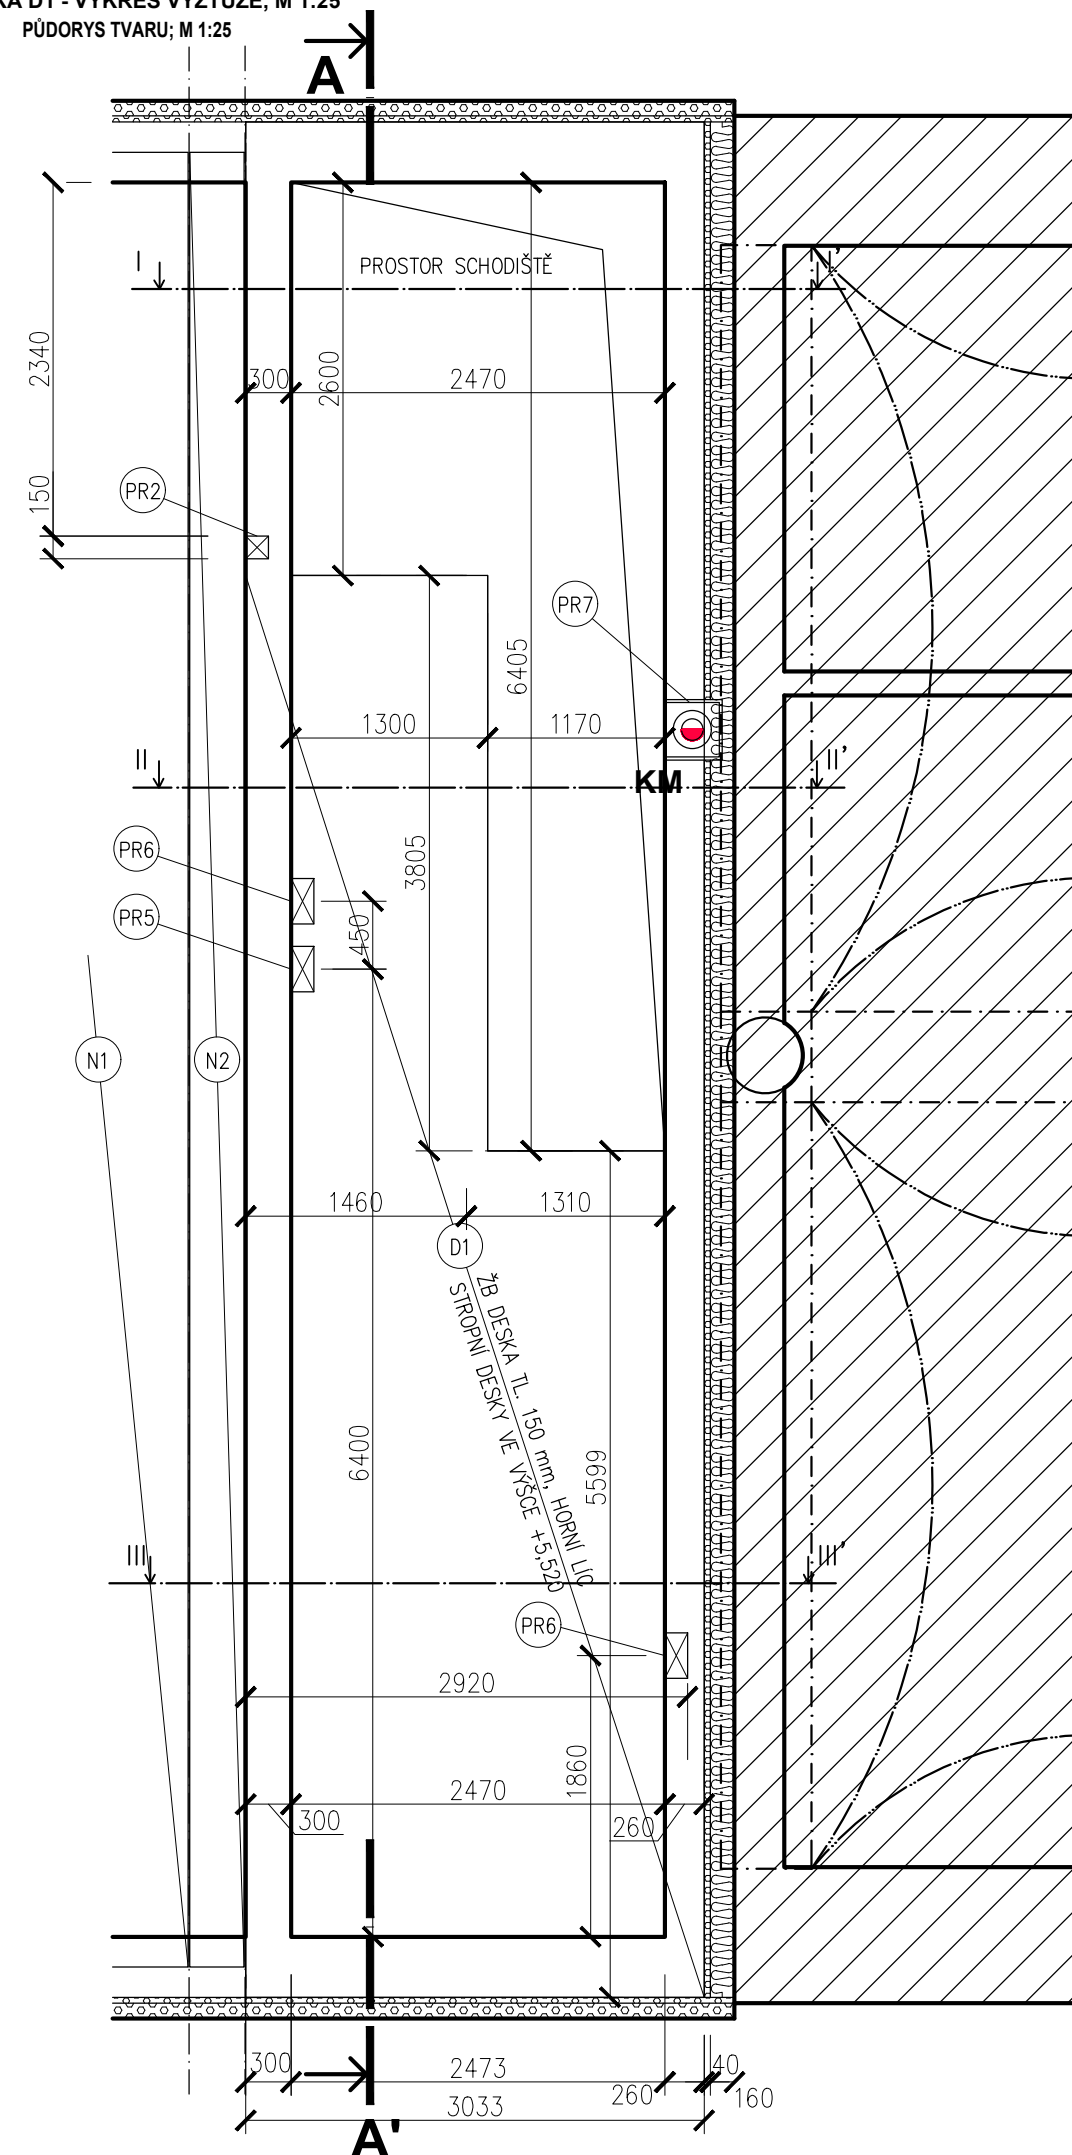


DESKA D1 - SKLADBA SPODNÍ VÝZTUŽE; M 1:2

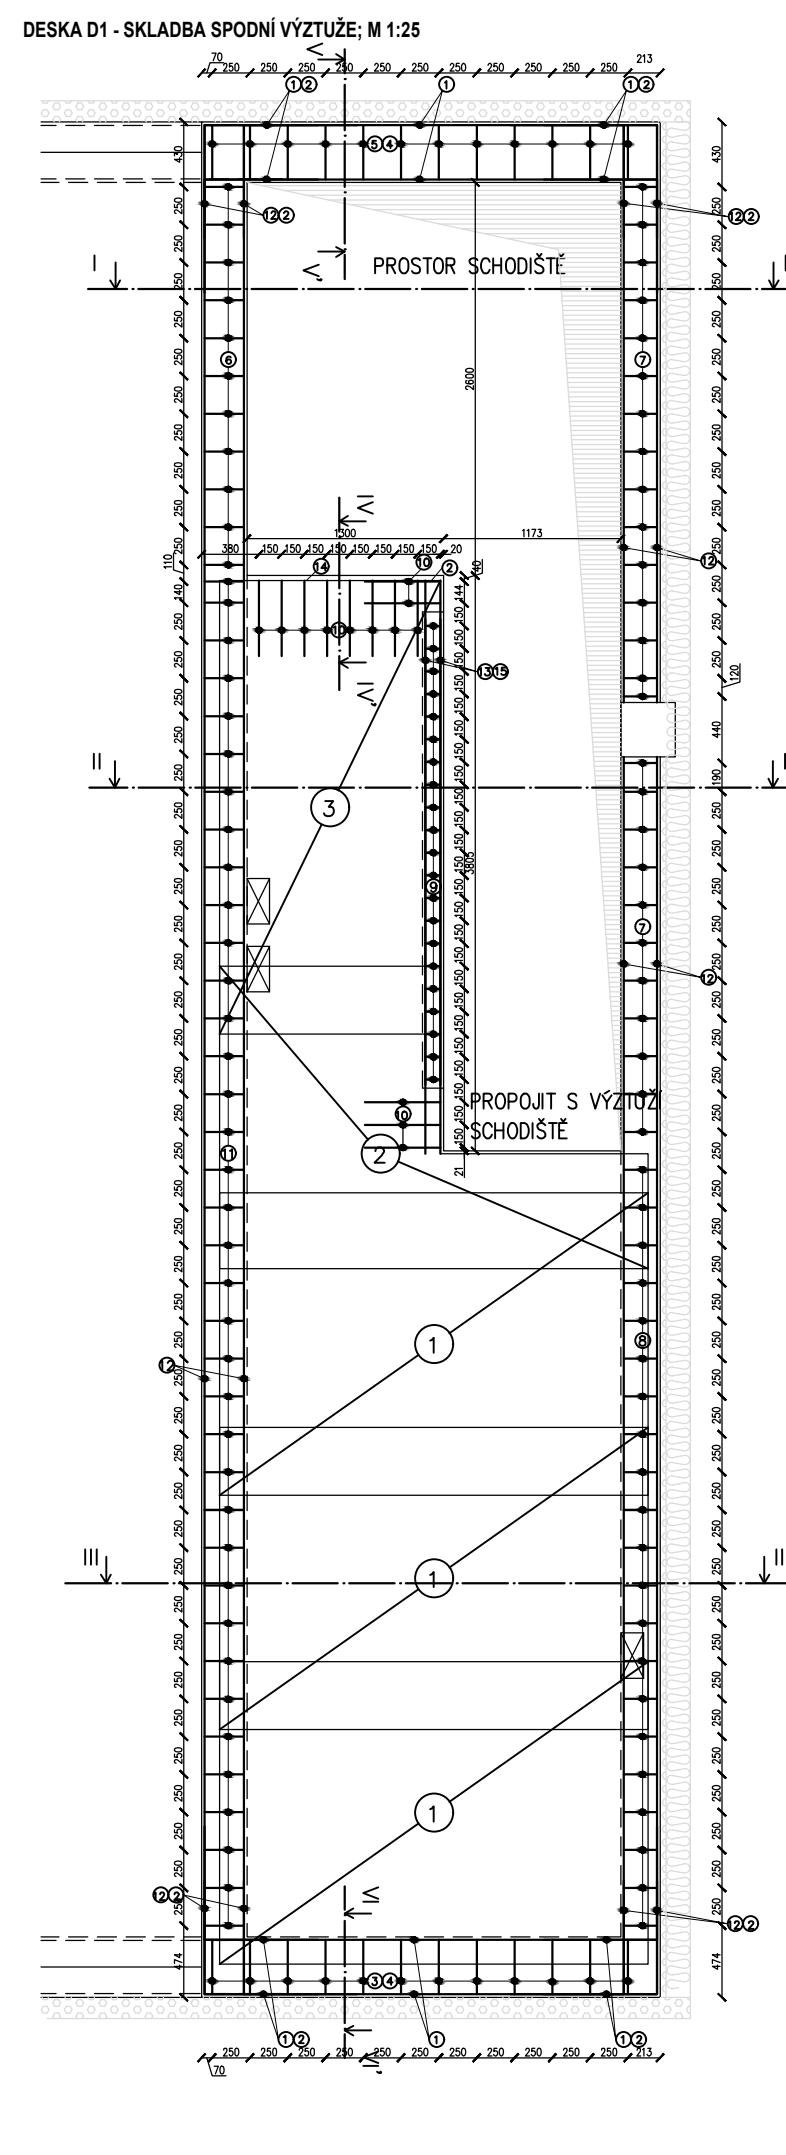


DESKA D1 - SKLADBA HORNÍ VÝZTUŽE; M 1:2

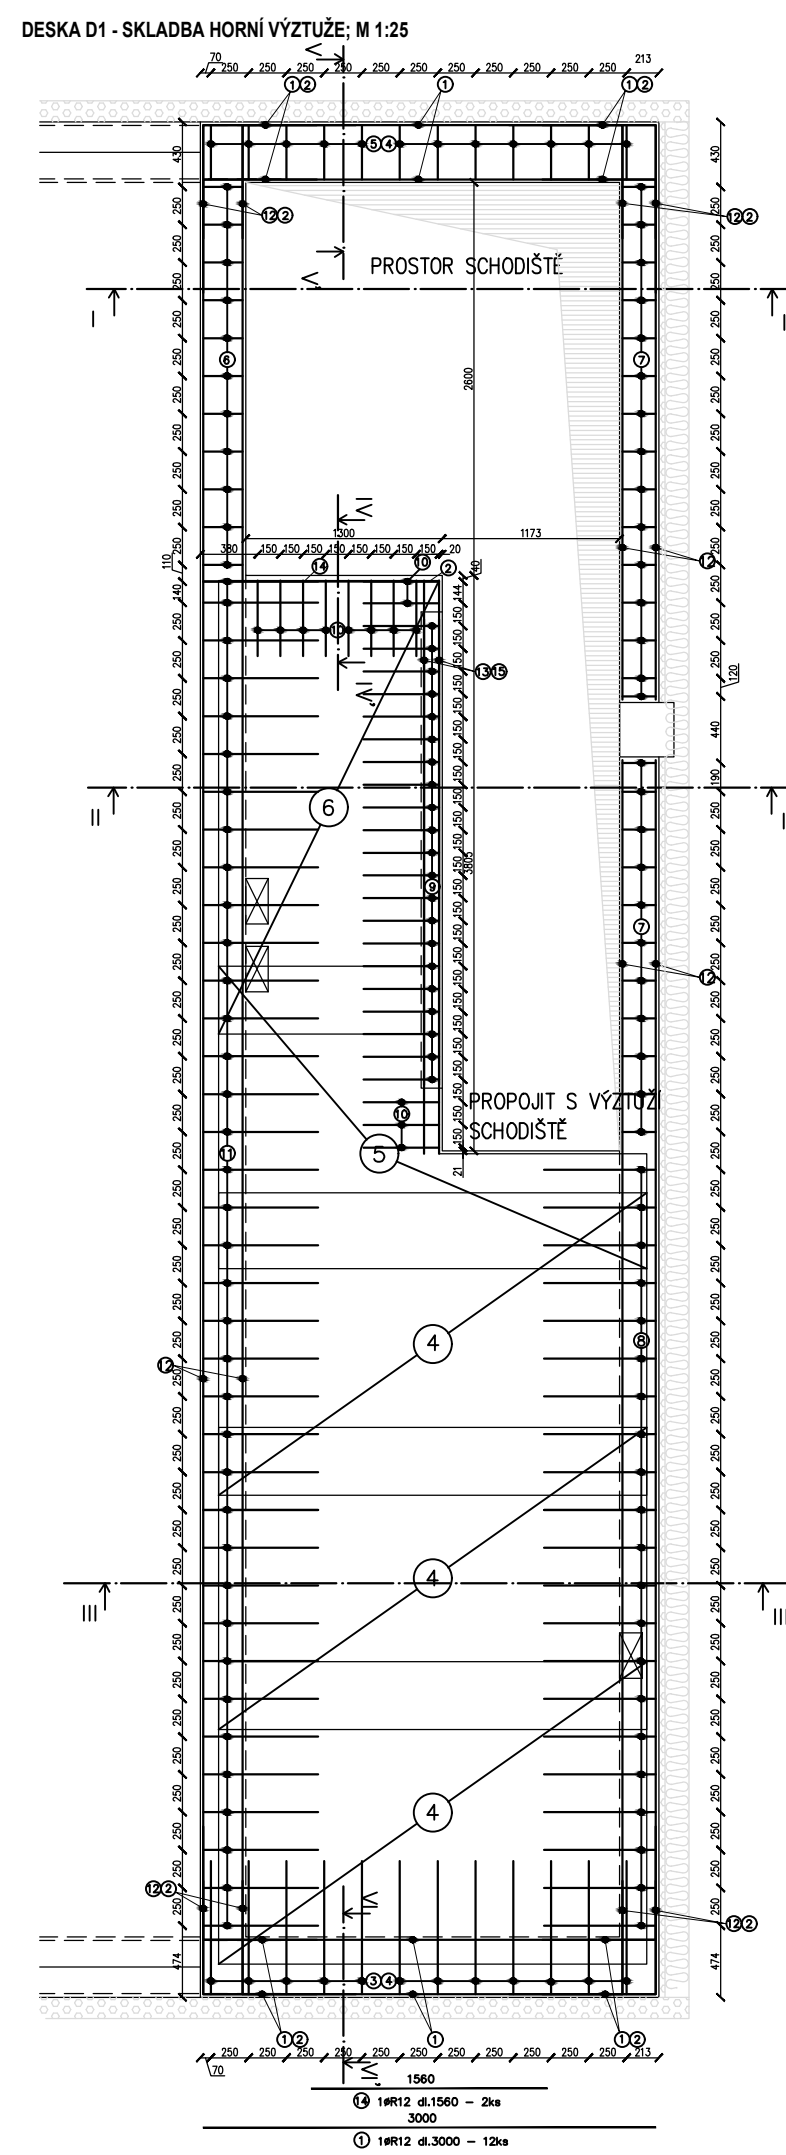


ŘEZ I-I'; M 1:10

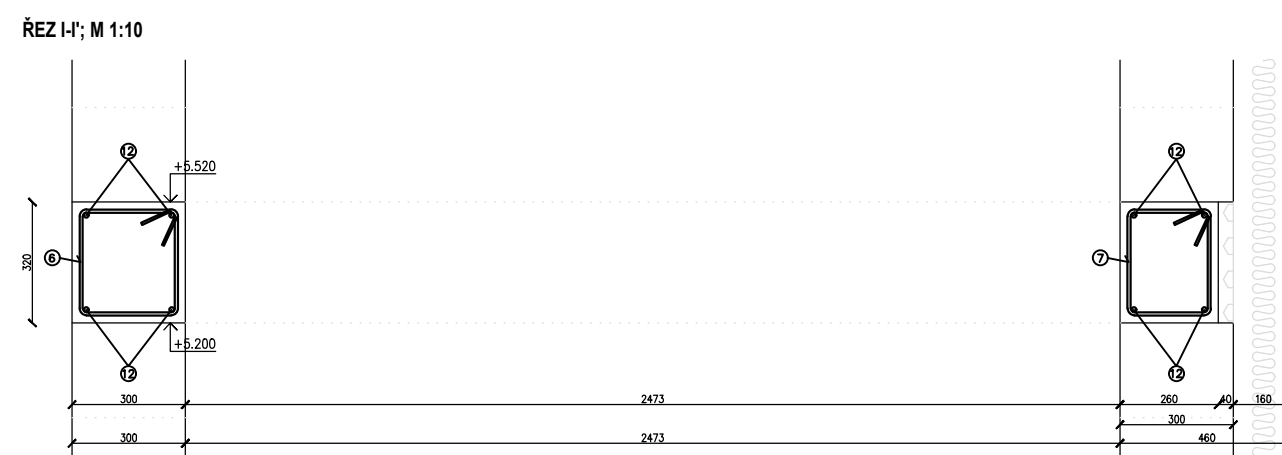


ŘEZ II-II'; M 1:1

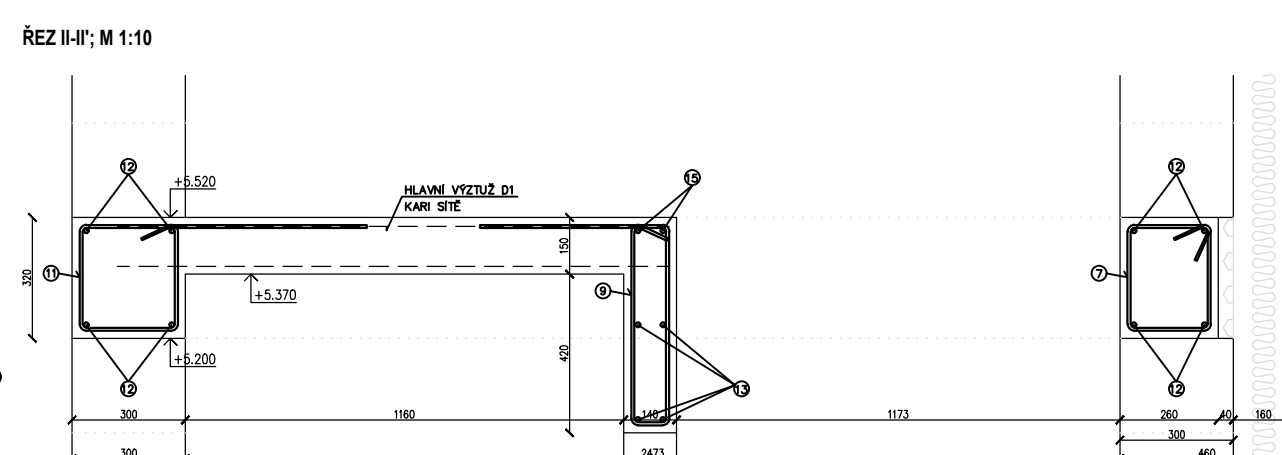


ŘEZ III-III'; M 1:

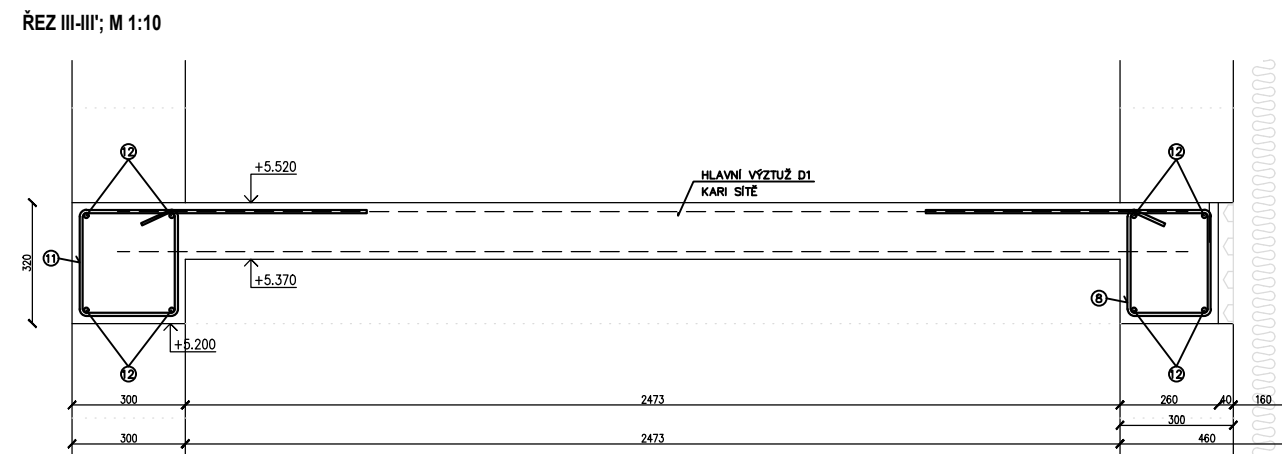



ŘEZ IV-IV': M 1

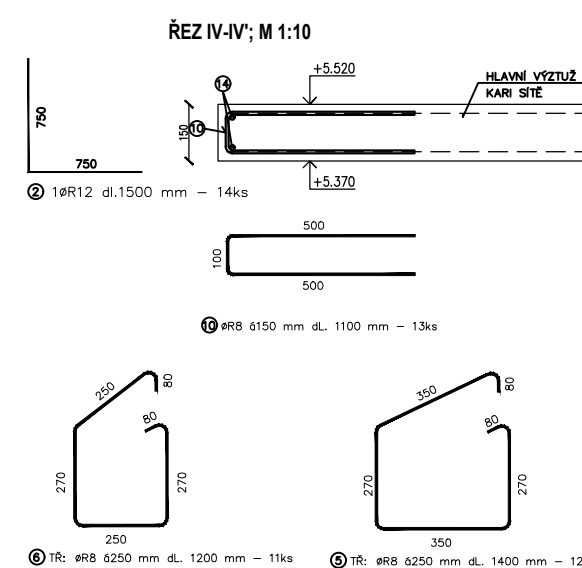

ŘEZ V-V': M 1:1

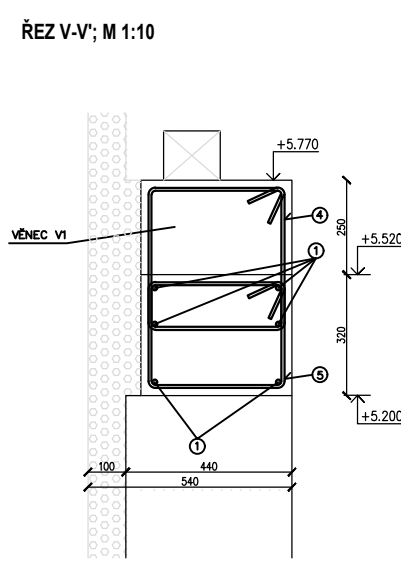

ŘEZ VI-VI': M 1:1

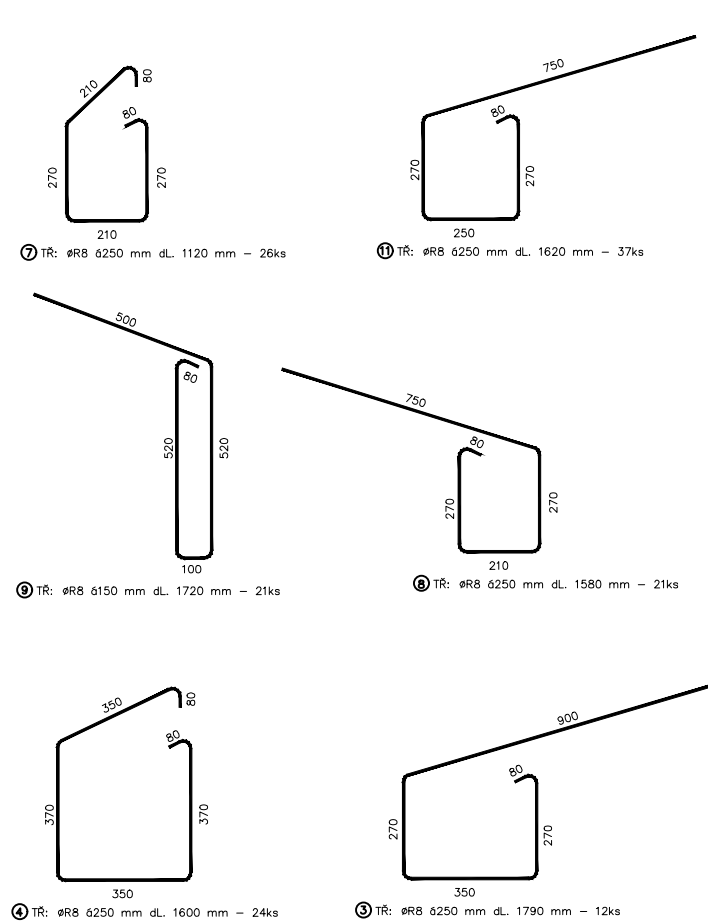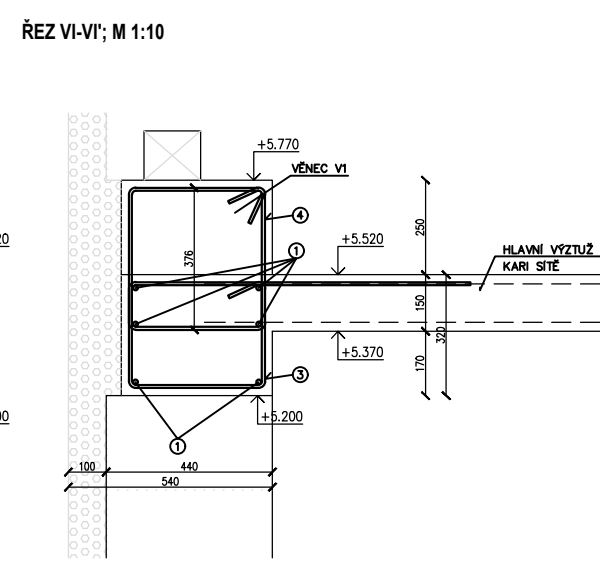

VÝPIS SÍTÍ

POL.	PRŮMĚR (mm)	PLOCHA (m ²)	KS	CELKOVÁ PLOCHA(m ²)	
				85/150x 8/150	85/100x 8/100
1	85/100x8/100	2,84±2,0=5,68	3	—	17,04
2	85/100x8/100	2,84±2,0 = 1,2±1,37 = 3,98	1	—	3,98
3	85/100x8/100	3,0±1,46=4,38	1	—	4,38
4	85/150x8/150	2,84±2,0=5,68	3	17,04	—
5	85/150x8/150	2,84±2,0 = 1,2±1,37 = 3,98	1	3,98	—
6	85/150x8/150	3,0±1,46=4,38	1	4,38	—
CELKOVÁ PLOCHA (m ²)				25,4	25,4
HMOTNOST m ² (kg)				5,40	7,99
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				137,16	202,94
Σ (kg)				340,11	→ 345,00

KRYTÍ 20MM
BETON B30 (C25/30)
OCEL R 10505 (B500B)

VPYPS STROP DESKA D1							
OSLO	PROFIL (mm)	DELKA (m)	POCET KS	R20	DELKA CEKEM	R8	
1	12	3,00	12		36,00		
2	12	1,50	14		21,00		
3	8	1,79	12				21,48
4	8	1,60	24				38,40
5	8	1,40	12				16,80
6	8	1,20	11				13,20
7	112		26				29,12
8	8	1,58	21				33,16
9	8	1,72	21				36,12
10	110	8	13				14,30
11	8	1,62	37				59,94
12	12	12,38	4		95,88		
13	12	12,38	4		12,32		
14	12	1,56	2		3,12		
15	12	3,19	2		7,58		
CEKEM DELKA	(m)				176,90		282,55
HAMOSTRIST km	(kg)		2,455		0,861		0,392
CEKEM HAMOSTRIST	(kg)				15,811		102,91
HAMOSTRIST CEKEM	(kg)				260,25		

Poznámka
- STROPNÍ PROSTUPY-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D.1.2.b.2

10,000 ± 275,96 m.m. ± 1 PAR GARŽE JEDNÍ - NOVÝ STAV			
Kvalita	Výpočet	Odp. projektant	
Ing. Jan Madl	Ing. Jan Madl	Ing. Martin Dvořák	
Číslo	Tržba	Objekt	Objektum
1	1	1	1
 DAZ Tržba, s.r.o. Tržba a projektování 160 00 Tržba IČO: 252 20 100 DIČ: CZ252201000			
Akce		Stavba	
Zabojení trasy objektu hasičské zbrojnice Tržba		D. P. S.	
Objekt	SO01		
Název výkresu	ŽB deska D1 - Výkres výztuže		
Mřížka	1:25	Číslo výkresu	D.1.2.4.4