


Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad stísn podlahou.
Výška umístění zásuvek v obytných místnostech 0,2m od dělního okraje. v koupelně 1,2m nad podlahou
V kuchyni budou výrobci a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch. linky.
U vývodů pro nasávací svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.
Zásuvky v koupelnách budou umístěny podle požadavků dodavatele (vpravo, vlevo a výška od podlahy),
avšak mimo zónu 2 koupelny.
Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu.
Pozor na osazování elektrických přísluší: od sprchy, vany musí být dodržena zóna 2
(zásuvka musí být min.600mm od hrany sprchy)
Kromové prvky přísluší (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.



| SPOLICNĚ PROSTORY | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|
| Číslo | Místnost | Plocha m² | Stěny | Strop/Podlaha |
| 2.01 | CHODBA | 9,84 | ker./dřevob. | skř./omítko |
| BYT 2.1/2.2 KK 4,36 m² | | | | |
| Číslo | Místnost | Plocha m² | Stěny | Strop/Podlaha |
| 2.02 | PŘEDSÍŇ | 3,18 | PVC | omítko |
| 2.03 | KUCHYNĚ | 12,08 | PVC | SKX |
| 2.04 | OBÝVACÍ P./LOZ. | 20,88 | PVC | SKX |
| 2.05 | KOUPELNA / WC | 4,16 | ker./dř. | omítko/SKX |
| 2.06 | SÁNNA | 3,34 | PVC | SKX |
| BYT 2.2/1+1 10,1 m² | | | | |
| Číslo | Místnost | Plocha m² | Stěny | Strop/Podlaha |
| 2.07 | PŘEDSÍŇ | 7,46 | PVC | SKX |
| 2.08 | KUCHYNĚ | 3,57 | PVC | omítko/SKX |
| 2.09 | KOUPEL./WC | 3,62 | PVC | SKX |
| 2.10 | POKOJ/LOKOUT | 25,47 | PVC | SKX |
| BYT 2.3/3+KK 71,5 m² | | | | |
| Číslo | Místnost | Plocha m² | Stěny | Strop/Podlaha |
| 2.11 | POKOJ/LOKOUT | 13,63 | PVC | SKX |
| 2.12 | KOUPELNA | 3,62 | ker./dř. | SKX |
| 2.13 | WC | 1,12 | ker./dř. | SKX |
| 2.14 | OBÝVACÍ P./LOKOUT | 23,89 | PVC | SKX |
| 2.15 | LOKOUT | 14,52 | PVC | SKX |
| 2.16 | POKOJ | 17,72 | PVC | SKX |
| CELKEM BYTOVÁ PLOCHA 158,2 m² | | | | |
| CELKEM ČÍSLO PODLAŽNÍ PLOCHA 168,0 m² | | | | |

Legenda - silnoproud :

- ☐ Jednotlivá zásuvka pod omítkou, 16A, 230V, IP20
- ☐ Dvořzásuvka, 16A pod omítkou, 230V, IP20
- ☐ Zásuvka jednotlivá na povrch, 16A, 230V, IP44
- ☐ Zásuvka třířizová na povrch, 16A, 400A, IP44
- ☐ Svítidlo novozé s autonomním zdrojem 8w
- ☐ Vypínač jednotkový pod omítkou, IP20, faz. 1
- ☐ Vypínač listový pod omítkou, IP20, faz. 5
- ☐ Vypínač schodišťový pod omítkou, IP20, faz. 6
- ☐ Vypínač dvojitý schodišťový pod omítkou, IP20, faz. 6+6
- ☐ Vypínač třířizový pod omítkou, IP20, faz. 7
- ☐ Spracovací tlačítko, IP20, faz. 10
- ☐ Vypínač jednotkový na omítku, IP44, faz. 1
- ☐ Vypínač schodišťový na omítku, IP44, faz. 6
- ☐ Vývod třířizový
- ☐ Vývod jednotkový
- ☐ Protivýbové tělo (ochrání osvětlení)
- ☐ Rozvaděč společné spotřeby
- ☐ Bytové rozvaděče
- ☐ Elektronevtrale rozvaděče
- ☐ Připojovací políkové skřín
- ☐ Stoupec vedení
- ☐ Ochranné pospojování kabelů CV 4mm²

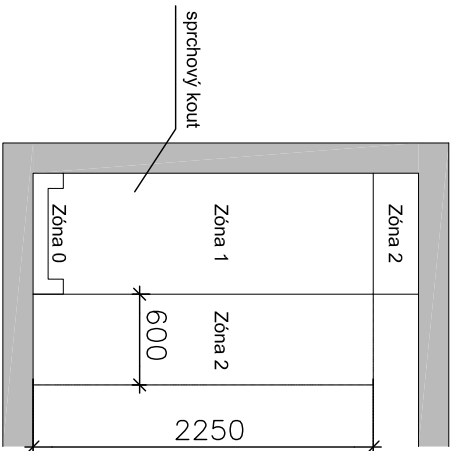

Legenda - svítidla :

- ☐ Zásuvka strukturované kabeláže (2R4U5)
- ☐ Svítidlo
- ☐ Teleskopní ústřední zásuvka
- ☐ Optické-kontrolní detektor
- ☐ Domácí telefon
- ☐ Zvukové tlačítko
- ☐ Zvukové tlačítko
- ☐ Zvukové tlačítko

Pozn. 1:

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2:
V zóně 1 musí mít svítidla kryt: IPX4
V zóně 2 musí mít svítidla kryt: IPX4
Ostatní prostory: IP20
V zóně 1 a 2 nesmí být umístěny zásuvky ani spracovací

Název projektu:

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 244
rekonstrukce bytového domu č.p. 244, na parcele č. 111, 156 v k.ú. Heřmanův Městec, obec Heřmanův Městec

Stavebník:

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec Statutární zástupce: Josef Kozel - starosta města, IČO: 00270041
Ing. arch. Marek Lehmann
Pujmanové 1553/14 14000 Praha 4, e-mail: lehmann@archinet.cz, tel. +420603957834

Zpracovatel částí:

PMR elektro
U Heliady 687/4, 140 00 Praha 4 - Michle

Vypracoval:

David Prachař

Část:

D.1.4.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Umístění: | Datum: | Měřtko: | Formát: |
| ±0,000 = 278,55 m. n. m. BPV, souřadnicový systém S-JTSK | 03/2018 | 1:50 | A2 |
| Název výkresu: | Číslo výkresu: | Stupeň: | Paře: |
| Pudorys 2.NP | 05 | DPS | |