

Název projektu:

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 244

rekonstrukce bytového domu č.p. 244, na parcele č. 111, 156 v k.ú. Heřmanův Městec, obec Heřmanův Městec

Stavebník:

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec Statutární zástupce: Josef Kozel - starosta města, IČO: 00270041

Generální projektant:

Ing. arch. Marek Lehmann

Pujmanové 1553/14 14000 Praha 4, e-mail: lehmann@archinet.cz, tel. +420603957834



Zpracovatel části:

PMR elektro

U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4 - Michle



www.pmr.cz

Vypracoval:

David Prachař

Část:

D.1.4.4,5 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Umístění:

±0,000 = 278,55 m. n. m. BPV, souřadnicový systém S-JTSK

Datum:

03/2018

Měřítko:

-

Formát:

A4

Název výkresu:

Rozváděče RE

Číslo výkresu:

08

Stupeň:

DPS

Paré:

ROZVÁDĚČ RE1

Technické parametry
elektroměrová rozvodnice :

Rozvodnice oceloplechová, 6 elektroměrů, zapuštěná
s elektroměrovou deskou 370 x 210 mm

Krytí : IP30

Vnější rozměr : 586/1607/210 (šxvxh)

Vnitřní rozměr : 500/1520/210 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochr. před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje


Přívod a vývody: horem / spodem, dle montážních možností

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN
automatickým odpojením od zdroje napětí.

EI. rozvaděče v rámci ČCHÚC (napětí nad 200 V a elektrický proud nad 25A) umístěné v nikách v prostoru domovního schodiště (ČCHÚC s dobou evakuace delší než 3 minuty) budou opatřeny požárními uzávěry EI 15 Sm DP1 (dle čl. 6.1.7 ČSN 73 0810).

Pohled na rozvodnici REx

ROZVÁDĚČ RE1

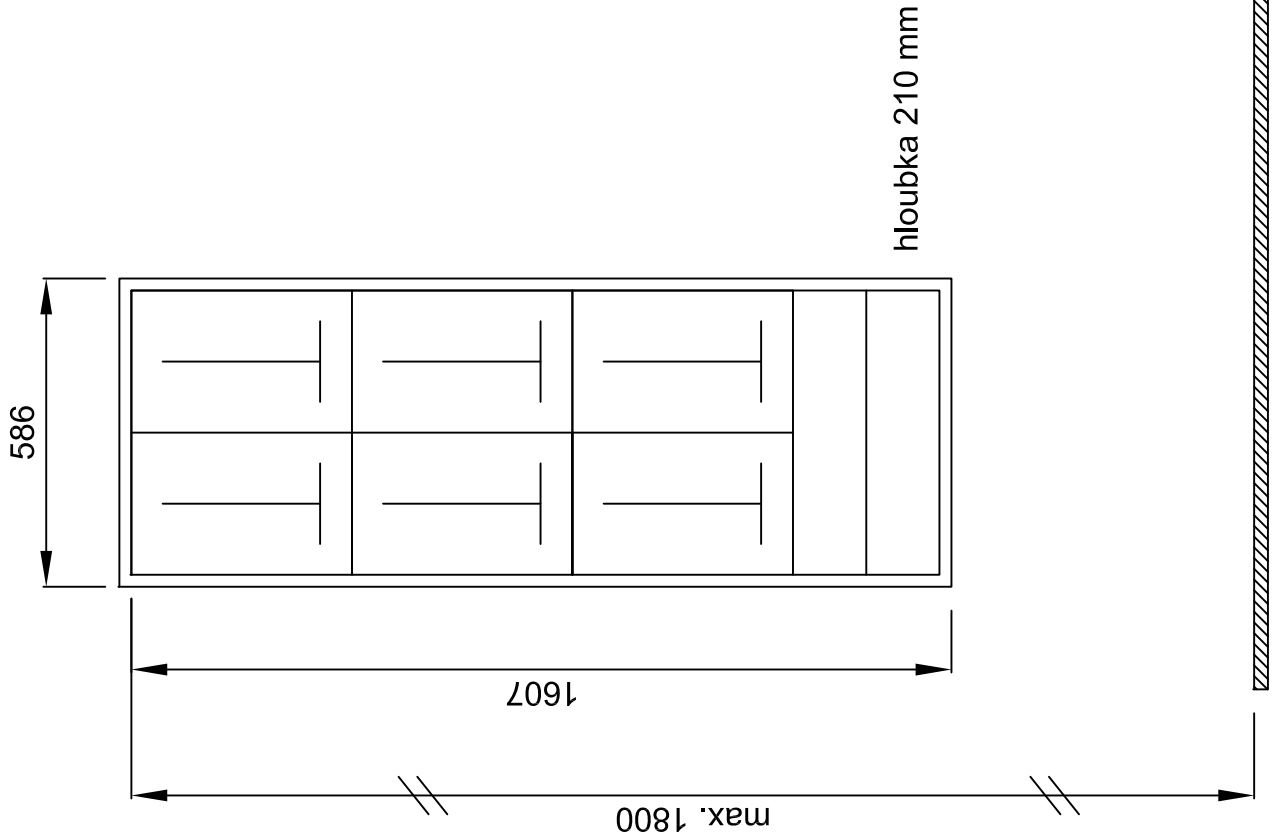

ROZVÁDĚČ RE2, RE3

Technické parametry
elektroměrová rozvodnice :

Rozvodnice oceloplechová, 4 elektroměry, zapuštěná
s elektroměrovou deskou 370 x 210 mm

Krytí : IP30

Vnější rozměr : 586/1607/210 (šxvxh)

Vnitřní rozměr : 500/1520/210 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochr. před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

Přívod a vývody: horem / spodem, dle montážních možností

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN
automatickým odpojením od zdroje napětí.

EI. rozvaděče v rámci ČCHÚC (napětí nad 200 V a elektrický proud
nad 25A) umístěné v nikách v prostoru domovního schodiště
(ČCHÚC s dobou evakuace delší než 3 minuty) budou opatřeny
požárními uzávěry EI 15 Sm DP1 (dle čl. 6.1.7 ČSN 73 0810).

Pohled na rozvodnici REx

ROZVÁDĚČ RE2, RE3

