

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -

POZNÁMKA:
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHAJENÍM STAVBY

Ing. Tomáš Novotný
U Potoka 316, Kobylnice 664 51
tel.: 731 654 008

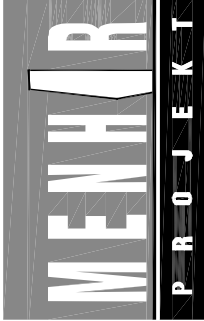
POZNÁMKA:
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
SLABOPROUDÉ VEDENÍ PZTS BUDE PROSTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODU SILOVÝCH A BUDE VEDENO V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH.
POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ A PZTS PŘÍSTROJŮ BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM.
NAVŘZENÝ PODSYSTÉMY JE NUTNÉ PŘED ZAČÁTKEM ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.

Ústředna PZTS:
-ústředna s přímou adresací (sběrnicevá)
-stupeň zabezpečení: 2
-oba záložní systémy min: 12 hod.
-přenos poplachového systému: síť LAN, komunikátor GSM
-pult centrální ochrany: nutno konzultovat s investorem přímo na stavbě

POŽADAVKY NA PROFESI ELEKTRO SILNOPROUD:
-SILNOPROUDÝ PŘÍVOD K ÚSTŘEDNÝ PZTS - 230V, 6A

LEGENDA SLABOPROUD:

- ◻ S85-0 OPTICKÝ HLÁŠIČ KOUŘE S85, STANDARTNÍ, STROPNÍ MONTÁŽ
- ◼ KL OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
- ◻ MK MAGNETICKÝ KONTAKT DVEŘNÍ / OKENNÍ
- ◁ DČ DUÁLNÍ DETEKTOR - DETEKTOR POHYBU A TRÍŠTĚNÍ SKLA
- ◁ Č DETEKTOR POHYBU
- ◼ VENKOVNÍ / VNITŘNÍ SÍŘENA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- ◼ SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ
- KABELOVÁ TRASA PRO PZTS
- KABELOVÁ TRASA SILNOPROUD

		Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092		
hlavní inženýr projektu		Ing. Vít Ševčík	datum	05/2020
zodpovědný projektant		Ing. Tomáš Novotný	formát	630x420
vyracoval		Ing. Adrián Míkoš	č. zakázky	20_012
investor		Město Bučovice, Jiráskova, Bučovice, 685 01	stupeň	DPS
místo stavby		parc. č. 568, k. ú. Bučovice (615161) Komenského 211, Bučovice, 685 01	měřítko	
akce		REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE		
D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE		číslo výkresu		
obsah výkresu		ELEKTROINSTALACE - SLP-SCHÉMA ROZVODŮ PZTS "B"		
		21		