

POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- PRO VŠECHNY VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AD
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ DODAVATELEM A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU KOTVY K NOSNÝM KONSTRUKCÍM A TĚSNICÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY PO CELÉM OBVODU OTVORU, LEPENY PU TMELEM, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE PODKLADU
- BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE Z VRSTVENÉHO LEPENÉHO SKLA S VLOŽENOU FÓLIÍ DLE ČSN EN ISO 12543-2; VÝPOČET TLOUŠTKY SKLENĚNÝCH TABULÍ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
– zákon č.121/2000 Sb. –

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík			
vypracoval	Petra Friesová			
investor	Město Bučovice Jiráskova 502, 685 01 Bučovice			
místo stavby	Komenského 211, 685 01 Bučovice parc. č. 568, 571, 572/1, 574, 566/4, 2690/2, k.ú. Bučovice		datum	05/2020
akce REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE			formát	
			č. zakázky	20_012
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			stupeň	DPS
obsah výkresu TO - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ			měřítko	
			číslo výkresu	501

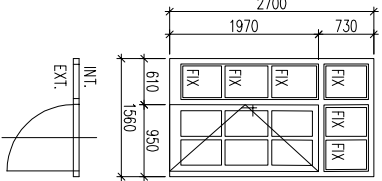
ozn.v.: 501 TO – VÝPIS TRuhlářských EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
											1NP	2NP	STŘ.	CELK.
1NP vstupní dveře MŠ	TO/01P		dřevěné vstupní dveře, otočné, dvoukřídlé, prosklené, s okopem v. 400 mm s nadsvětliíkem bezpečnostní třída min. 3	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístupuřová povrchová impregnace 1–impregnace 2–základní nátěr (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorová, bude určen architektem v rámci AD	plná nerez ocel, matné, bezpečnostní souprava třída min. 3 koule–paniková klíka (ve směru úniku), elektronický zámek, cylindrická vožka se zásepkou, samozavírač, dvěří zarážka, čipový systém, napojení na videotelefon (specifikace součástí slaboproudů), na obou křídlech oboustranně osazeno pevně vodotěsné madlo bude vzorováno	panikové kování	čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové Ud max= =1,2 W/m².K	min. čistý průchod křídlem 900 mm	1			1
1NP vstupní hola MŠ	TO/02		dřevěná prosklená stěna, fixní, dělená, s okopem v. 400 mm	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístupuřová povrchová impregnace 1–impregnace 2–základní nátěr (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorová, bude určen architektem v rámci AD			čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové Uw max= =0,9 W/m².K		1			1



ozn.v.: 501 TO – VÝPIS TRuhlářských EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIAL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	STR. CELK.
1NP zahrada MŠ	TO/03P	1560/2700 	dřevěná prosklená stěna s dveřmi – otočnými, jednokřídlými, s okopem v. 150 mm včetně vnitřních dřevěných žaluzií (bude vzorkováno)	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístuňňová povrchová impregnace 1–impregnace 2–základní nátěr (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, klika–paniková klika (ve směru úniku), elektromagnetický zámek, cylindrická vložka se zásepkou, dveřní zarážka bude vzorkováno	panikové tlačítko	čiré izolační trojsklo, obousměrně bezpečnostní, celkové Uw max= =0,9 W/m².K	min. čislý průchod křídlem 900 mm Dveře budou za běžného provozu blokovány bezpečnostními elektromagnet. zámky. Odblokování zámku v případě evakuace bude manuálními tlačítky umístěnými mimo dosah děti ve výšce 1,8 m viz PBR.	1		1
	TO/04	NEOBSAŽENO											

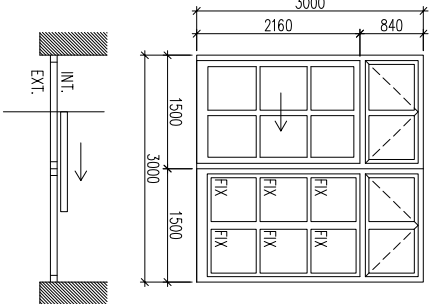


ozn.v.: 501 TO – VÝPIS TRuhlářských EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIAL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	STR. CELK.
1–2NP	TO/05	1560/2000 	dřevěné okno, otevírací, výklonné, včetně vnitřních dřevěných žaluzií (bude vzorkováno) včetně zkosereného parapetu se zaoblenou horní hranou 1800/500/40 mm mat. DTB, povrch HPL, dekor shodný s oknem	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístupňová povrchová impregnace 1–impregnace 2–zkladní nátěr (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	celoobvodové, panty, olivy, pákové ovládání horních částí umístěné na stěně plně matná nerez ocel bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} =$ $=0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		13	17	30
2NP fasáda do zahrady MŠ	TO/06	1125/2160 	dřevěné okno, otevírací, výklonné, včetně vnitřních dřevěných žaluzií (bude vzorkováno) včetně parapetu se zaoblenou horní hranou 1125/350/40 mm mat. DTB, povrch HPL, dekor shodný s oknem	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístupňová povrchová impregnace 1–impregnace 2–zkladní nátěr (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	celoobvodové, panty, olivy, pákové ovládání horních částí umístěné na stěně plně matná nerez ocel bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} =$ $=0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		18		18

ozn.v.: 501 TO – VÝPIS TRuhlářských EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIAL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	SÍŘ. CELK.
1NP fasáda do zahrady MŠ	TO/07L	3000/3000 PRÁVĚ PROVEDENÍ 	dřevěná prosklená stěna s posuvnými dveřmi, výklopné nadsvětlíky, s okopen v. 150 mm včetně vnitřních dřevěných žaluzií (bude vzorkováno)	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístuňňové povrchové impregnace 1–impregnace 2–zkládání nůť (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, muše–paníková klika (ve směru úniku), elektromagnetický zámek, cylindrická vložka se zásepku, překové ovládání horních částí umístěné na stěně bude vzorkováno	paníkové tlačítko	čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	min. čislý přůchod křídlem 900 mm Dveře budou za běžného provozu blokovány bezpečnostními elektromagnet. zámky. Odblokování zámku v případě evakuace bude manuálními tlačítky umístěnými mimo dosah dětí ve výšce 1,8 m viz PBR.	2		2
	TO/07P												
1NP fasáda do zahrady MŠ	TO/08	3000/3000 	dřevěná prosklená stěna s výklopnými nadsvětlíky, s okopen v. 150 mm včetně vnitřních dřevěných žaluzií (bude vzorkováno)	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístuňňové povrchové impregnace 1–impregnace 2–zkládání nůť (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, překové ovládání horních částí umístěné na stěně bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		6		6
	TO/07P										1		1

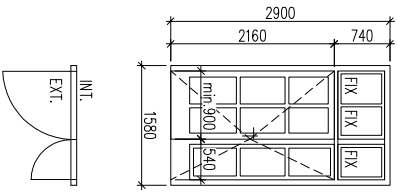
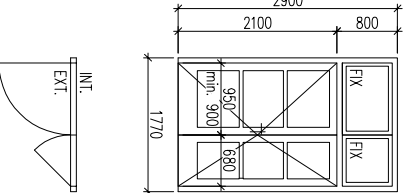
ozn.v.: 501 TO – VÝPIS TRuhlářských EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	STR. CELK.
1NP vstupní dveře ÚP	TO/09L	2000/2800	dřevěné vstupní dveře, otočité, dvoukřídlé, prosklené, s okopem v. 400 mm s nadsvětliíkem bezpečnostní třída min. 3	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	tříslupňová povrchová impregnace 1–impregnace 2–základní nátěr (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, bezpečnostní souprava třída min. 3 klika–paníková klika (ve směru úniku), cylindrická vložka se zástěpkou, samozavírač, dveřní zarážka, na obou křídlech oboustranně osazeno pevně vodotěsné modlo	paníkové kování	čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové Ud max= =1,2 W/m².K	min. čisť průchod křídlem 900 mm	1		1

ozn.v.: 501 TO – VÝPIS TRuhlářských EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIAL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	STR. CELK.
1NP vedlejší vstup admín. B	TO/10L	1580/2900 	dřevěné prosklené dvoukřídle otevíravé dveře s okopen v. 250 mm s fixním nadsvětlíkem bezpečnostní třída min. 3	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístuňňová povrchová impregnace 1–impregnace 2–zkladní nátěr (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, bezpečnostní souprava třída min. 3 klika–paniková klika (ve směru úniku), cylindrická vložka se zámekpou, samozavírač, dveřní zarážka	panikové kování	čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové Ud max= =1,2 W/m².K	min. čisť průchod křídlem 900 mm	1		1
1NP vstupní dveře do tělocvičny	TO/11L	1770/2900 	dřevěné vstupní dveře, otočné, dvoukřídle, prosklené, s okopen v. 250 mm s nadsvětlíkem bezpečnostní třída min. 3	lepené profily z kvalitního dubového řeziva	třístuňňová povrchová impregnace 1–impregnace 2–zkladní nátěr (uzavření povrchu) 3–lazura dvousložková s UV filtrem	odstín bude vzorován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, bezpečnostní souprava třída min. 3 klika–paniková klika (ve směru úniku), cylindrická vložka se zámekpou, samozavírač, dveřní zarážka, na obou křídlech oboustranně osazeno pevně vodotěrné modlo	panikové kování	čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové Ud max= =1,2 W/m².K	min. čisť průchod křídlem 900 mm	1		1