





POZNÁMKA:

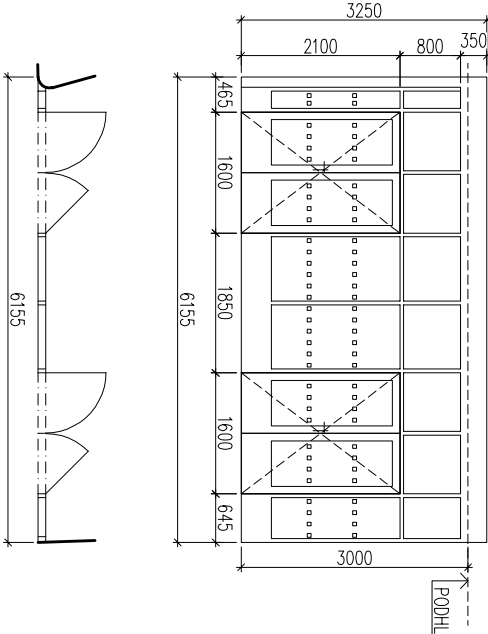

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- PRO VŠECHNY VÝROBKÝ ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AD
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ DODAVATELEM A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY
- SOUČÁSTÍ VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU KOTVY K NOSNÝM KONSTRUKCÍM A TĚSNÍCÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY PO CELÉM OBVODU OTVORU, LEPENY PU TMELEM, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE PODKLADU
- BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE Z VRSTVENÉHO LEPENÉHO SKLA S VLOŽENOU FÓLIÍ DLE ČSN EN ISO 12543-2; VÝPOČET TLOUŠŤKY SKLENĚNÝCH TABULÍ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
– zákon č.121/2000 Sb. –

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Petra Friesová		
investor	Město Bučovice Jiráskova 502, 685 01 Bučovice		
místo stavby	Komenského 211, 685 01 Bučovice parc. č. 568, 571, 572/1, 574, 566/4, 2690/2, k.ú. Bučovice		
akce		datum	05/2020
REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE		formát	
		č. zakázky	20_012
		stupeň	DPS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		měřítko	
obsah výkresu		číslo výkresu	504
Z - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
										1NP	2NP	STR.
1NP zahrada MŠ	Z/01	1560/2700 	exteriérová hliníková prosklená stěna, fixní, s okopem v. 150 mm včetně vnitřních dřevěných žaluzií (bude vzorkováno)	hliníkové tepelněizolační profily	dekor dřeva ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřené části)	odstín bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	EI 30/DP1	požární a tepelně izolační sklo, obousměrně bezpečnostní, celkové Uw max= =1,2 W/m² K, čiré		1		1
1NP technická místoost	Z/02L	700/1500 	interiérové ocelové dveře, levé, s rámovou zárubní, ocel, kliky jednostranné, včetně celobvodového těsnění	ocel	nástřík	antracit		přesná poloha kliky bude koordinována s finální výškou otvoru	včetně dřevěných závěsů (3x)	1		1
1NP MŠ CHÚC /výdej strovy	Z/03P	křídlo 900/1970	interiérové ocelové dveře, pravé, s ocelovou zárubní kování: plná matná nerez ocel, kliky–kliky, cylindrický zámek, dveřní zarážka kování bude vyzorkováno	křídlo: ocelové, zárubeň: kovová např. HSE – žárově pozink. plech dle DIN 59232 o síle 1,45 mm do příčky tl. 115 mm (bez omítek)	křídlo: dekor dřeva shodný s dekorem exteriérových oken zárubeň: nástřík	zárubeň: šedá RAL 9007 křídlo a zárubeň budou vyzorkovány	EI 30/DP1		včetně dřevěných závěsů (3x)	1		1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNAMKA	POČTY KUSŮ		
										1NP	2NP	SÍŘ. CELK.
1NP CHÚC odmin. "B"	Z/04L	křídlo 800/1400	interiérové ocelové dveře, levé, s ocelovou zárubní	křídlo: ocelové, zárubně: kovová např. HSE – žárově pozink. plech dle DIN 59232 o síle 1,45 mm do příčky tl. 115 mm (bez omítek)	nástřík	matná bílá křídlo a zárubně budou vyzotkovány				1		1
			kování: lakovaná ocel, zapusťená rozeta s krytkou zártku, cylindrický zámek kování bude vyzotkováno									
1NP MŠ denní m./ vstup hala	Z/05	1300/2100	interiérová ocelová stěna, fixní, prosklená s okopem v. 400 mm	ocel	dekor dřeva shodný s dekorem exteriérových oken	bude vyzotkována	EI 30/DP1	požární, bezpečnostní zasklení, sátenové		2		2
												
1NP MŠ venkovní WC	Z/06	785/3250	interiérová ocelová stěna, fixní, prosklená s okopem v. 400 mm	ocel	dekor dřeva shodný s dekorem exteriérových oken	bude vyzotkována		bezpečnostní zasklení, čiré		1		1
												

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTIN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
										1NP	2NP	STR. CELK.
2NP ÚP hola	Z/07	6160/3250 	interiérová ocelová stěna, prosklená, fixní, s 2-mi dvoukřídlými prosklenými otevíracími dveřmi, s okopen v. 400 mm kování: plná matná nerez ocel, hlavní křídla: klika–klika panikový zámek, samozavěrač typ C2, dveřní zárůžka vedlejší křídla: dveřní západka	ocel	nástržk	antracit	EI15/DP3–C2 paník. kování	požární, bezpečnostní zasklení, sáténové	včetně kontrastního značení ve výškách 900 a 1500 mm	1	1	1
2NP / střecha	Z/08	vnitřní Ø 530 d. 2750 	světlovod, kompletní výrobek včetně kopule, světlého tubusu, kolen, dílů zaručené a lemujičho oplechování	odolné plošty, hliník	tubusy – polymerické vrstveno				světelný tubus bude v nezaizolované části podkrovní obalen minerální izolací tl. 120 mm s překrytím paropropustnou folií (paropropus. ochranná fólie, plošná hmotnost: 110 g/m2, propustnost vodní páry sd = 0,015 mm)	4	4	4
střecha	Z/09	600/800	střešní výlez pro nezaizolované střechy, prosklený, otevírací, s vnitřní klikou, včetně lemujičho oplechování	ocel	nástržk	tm. šedá					4	4

ozn.v.: 504 Z – VÝPIS ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
										1NP	2NP	SÍŘ. CELK.
2NP /krov	Z/10	800/1000	půdní výřez, včetně osazují profilu	ocel	nástřík	ze strany 2NP bílý, ze strany podkrovní tm. šedý	EI 15/DP1		poloha výjezu bude přizpůsobena stropním trámům	1		1
2NP /krov	Z/11	480/2800	ocelový žebřík, pevný, kotveno do svislé stěny, šterfín Ø 40 mm, příčte Ø 30 mm	ocel	nástřík	antracit			kotveno v 6 bodech poloha žebříku bude přizpůsobena poloze půdního výjezu Z/09	1		1
1NP MŠ	Z/12	2140/500	ocelový škrabák, pororošti, včetně lemujiícího profilu	ocel	pozink				zopuštěno v chodníku	1		1
1NP ÚP	Z/13	2000/500	ocelový škrabák, pororošti, včetně lemujiícího profilu	ocel	pozink				zopuštěno v chodníku	1		1
hl. vstup												

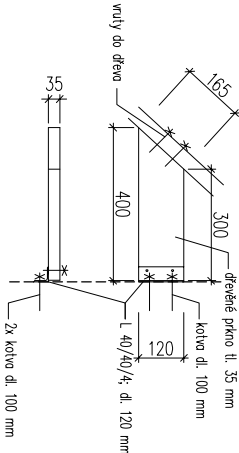
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI!

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTIN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
										1NP	2NP	SÍŘ. CELK.
1NP vstup do chodby tělocvičny	Z/14	1770/500 lemující L profil 45x45x5 pororost s oky 33 x 11 (nosná deska 40x2)	ocelový škrabák, pororost, včetně lemujícího profilu	ocel	pozink				zpuštěno v chodníku	1		1
1NP vstup odmín. "B"	Z/15	1580/500 lemující L profil 45x45x5 pororost s oky 33 x 11 (nosná deska 40x2)	ocelový škrabák, pororost, včetně lemujícího profilu	ocel	pozink				zpuštěno v ker. diažbě	1		1
1NP vstup odmín. "B"	Z/16	1580/900 lemující L profil 45x45x5 pororost s oky 33 x 11 (nosná deska 40x2)	skleněné zastrešení vstupu, bezrámové zasklení, 3x ocel. táhlo, bodové kotvení skla spádováni od objektu	nerezová ocel, sklo čiré, bezpečnostní					viz detail 404.1	1		1
1NP vstup do chodby tělocvičny	Z/17	1770/900 lemující L profil 45x45x5 pororost s oky 33 x 11 (nosná deska 40x2)	skleněné zastrešení vstupu, bezrámové zasklení, 3x ocel. táhlo, bodové kotvení skla spádováni od objektu	nerezová ocel, sklo čiré, bezpečnostní						1		1
2NP chodba do OA	Z/18	d. 1375 d. 1375 ocel. trubka Ø40, tl. 3 piná ocel Ø6 kulatý terčík Ø50, tl. 6 kotva M6 dl. 100	ocelové madlo vedlejšího schodiště do OA	ocel	nástřík	antracit			kotveno po 750 mm		1	1

ozn.v.: 504 Z – VÝPIS ZAMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTĚN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
sítěch	Z/28		Sítěšný bezpečnostní systém (jištění osob proti pádu z výšky), Včetně doplňků systému a revize.	nerezová ocel certifikována dle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013.					Kotvící body prostupující hydroizolaci (HI) budou izolovány navléknutím speciální kruhové tvarovky z mot. kompatibilním s použitým materiálem HI. Tvarovka bude vhodně velká a bude vodonepropustně svařeno s HI vrstvou v souladu s technologií svařování použitých HI vrstev. Ukončení HI bude opatřeno celonerezovou střechovací páskou š. 8 mm.				
	Z/28.1	d. 434	sítěšný hřk pro šikmé sítěchy se skládanou tůškovou krytinou									28	28
	Z/28.2	d. 300	kotvící bod pro trapézové a sendvičové konstrukce									8	8
	Z/28.3	d. 400	kotvící bod pro šikmé sítěchy s falcovou krytinou									3	3
	Z/28.4	d. 300	kotvící bod do dřevěného bednění									1	1
	parťovníš	1750/2700/2500	ocelová konstrukce oploštění tepelných čerpadel s dvoukřídlými dveřmi konstrukce: jeří 50/50/4 dveře: jeří 50/30/3 oploštění: tahokov TR 22/12 x 1,6 (tahokov kotven ke konstrukci pomocí L profilů 20/20/3)	ocel	pozink				všechny otvory budou vytřány před pozinkováním včetně, dveřních závěsů (6x), cylindrického zámku, západky, dveřní zarážky 2x a spojovacího materiálu	1			1
	Z/29.2	celk. dl. 7450	lemující L profil 160/100/10	ocel	pozink				profil zopuštěn do žb základu viz detail 406.1	1			1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
										1NP	2NP	STR. CELK.
fasáda tělocvičny	Z/30	2400/550/8350	k-če opláštění komínů						viz detail 408.1	1		
1NP MŠ hl. vstup	Z/31	v. 500 ŠKOLKA 500	kovový nápis "ŠKOLKA" v. 500 mm	hliník, tl. 10 mm	eloxovaný	šedý odstín hliníku, RAL 9007			včetně kotev do zdiva pro jednotlivá písmena	1		1
1NP ÚP hl. vstup	Z/32	v. 155 ÚŘAD PRÁCE ČR 155	kovový nápis "ÚŘAD PRÁCE ČR", vč. loga, v. 155 mm (na šířku vstupu)	hliník, tl. 10 mm	eloxovaný	šedý odstín hliníku, RAL 9007			včetně kotev do zdiva pro jednotlivá písmena typ logo a písmen před výrobou odsouhlasí nájemce (ÚP ČR)	1		1
1NP MŠ hl. vstup	Z/33.1	I č. 160, dl. 1980	nosná konstrukce zastřešení hlavního vstupu do MŠ	ocel. profily						2		2
	Z/33.2	I č. 160, dl. 2250								1		1
1NP ÚP hl. vstup	Z/34	I č. 160, dl. 1960	nosná konstrukce zastřešení hlavního vstupu do ÚP	ocel. profily						3		3
sedlová střecha	Z/35		konzola pro prodloužení střešního pláště hlavní střechy L profil 40/40/4 dřevěné prkno tl. 35 mm	ocel smrkové dřevo							170	170
1NP	Z/36	650/850	Vodotěsný a plynotěsný poklop určený k předizolování ker. dlažbou kompletní dodávka včetně armovací sítě, těsnění, klíčů	hliník						3		3