



## PŮDORYS

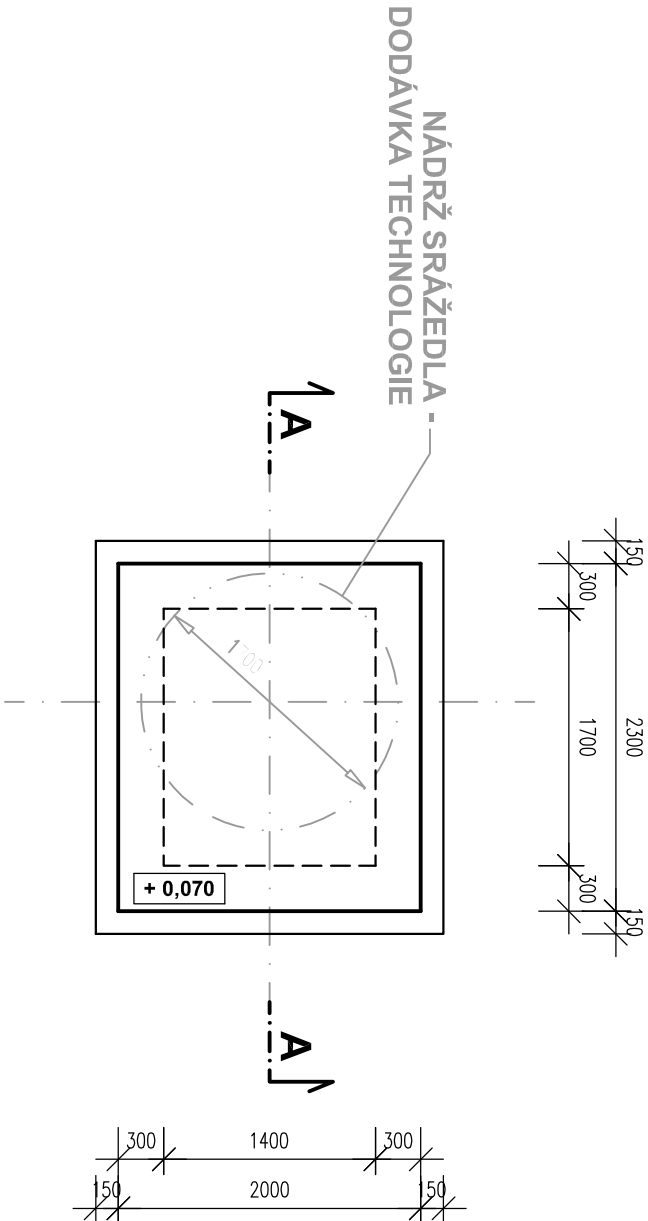


## ŘEZ A - A

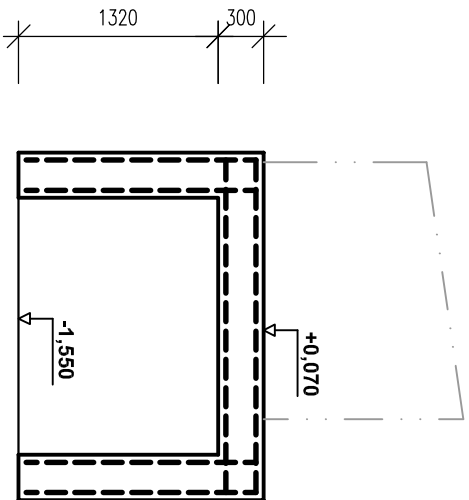

BETON C20/25 - XC3 - XF1  
SVAŘOVANÁ SÍŤ 100/100 x 6/6 MM  
KRYTÍ VÝZTUŽE 35 MM

POZNÁMKA:  
PODROBNÝ VÝKRES A VÝKAZ VÝZTUŽE - DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE

± 0,000 = 232,50 m n.m., VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz			 projekce • inženýring • realizace vodo hospodářských staveb		
VYPRACOVAL	ING. P. POŠTULKA	ODP. PROJEKTANT	ING. P. POŠTULKA	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	05/2021
ZAKÁZKA				STUPEŇ	DPS
KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				FORMÁT	2 A4
				MĚŘITKO	1:50
				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D.1. - IO 01 ČOV D.1.1 - IO 01.1 SDRUŽENÝ OBJEKT ČOV				D.1.1-2.2.3	
ZÁKLAD POD NÁDRŽ SRÁŽEDLA					