VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SOUBĚH VÝTLAKU, NEBO PŘELOŽKY VODOVODU SE STOKOU

TYP A - DNO STOKY V HLOUBCE < 2,3 m

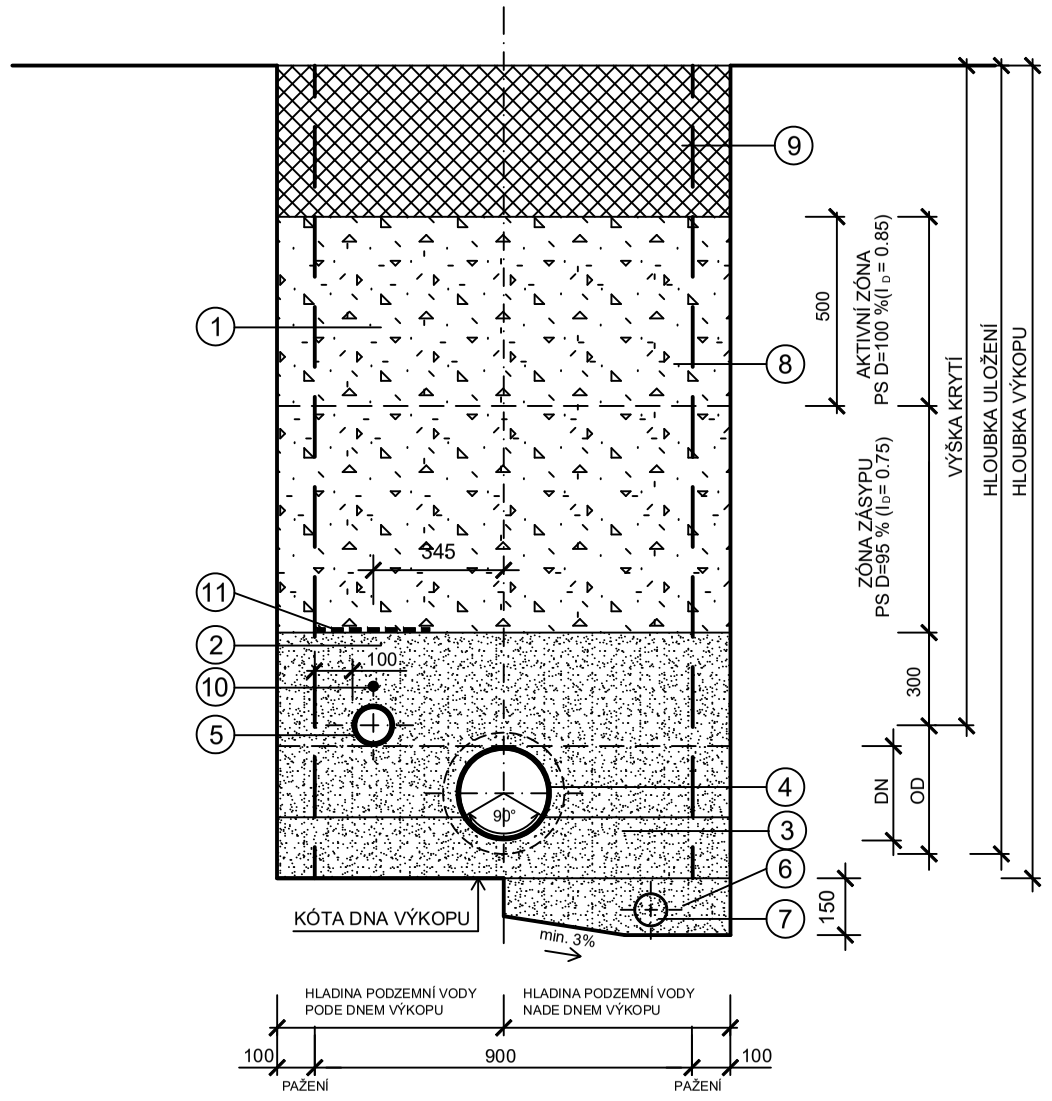

LEGENDA

1	HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKODRŤ 0/63 alt. 0/32 ZEMNÍ PLÁŇ - MODUL PŘETVÁRNOSTI $E_{def,2}$ = min. 80 MPa	
2	OBSYP (boční a krycí)	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I_D= 0,8 RUČNĚ UPĚCHOVANÝ PO VRSTVÁCH
3	HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I_{PS} 0,8	
4	POTRUBÍ PP DN250 SN 10	
5	POTRUBÍ HDPE 110x6,6 mm (90x5,4 mm) PE100 SDR17	
6	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKOPÍSKEM 8/16 - V ÚSECÍCH POD HLADINOU PODZ. VODY	
7	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - V ÚSECÍCH POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY (po ukončení stavby zaslepit = vyplnit hubenou betonovou směsí)	
8	PAŽÍCÍ BOXY LEHKÉ (při hl. rýhy < 4 m) PAŽÍCÍ BOXY TĚŽKÉ (při hl. rýhy > 4 m)	
9	OBNOVA POVRCHU DLE VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ D.1.4.1	
10	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 6 mm ŽZ	
11	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE KANALIZAČNÍ	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SOUBĚH VÝTLAKU, NEBO PŘELOŽKY VODOVODU SE STOKOU

TYP B - DNO STOKY V HLOUBCE > 2,3 m

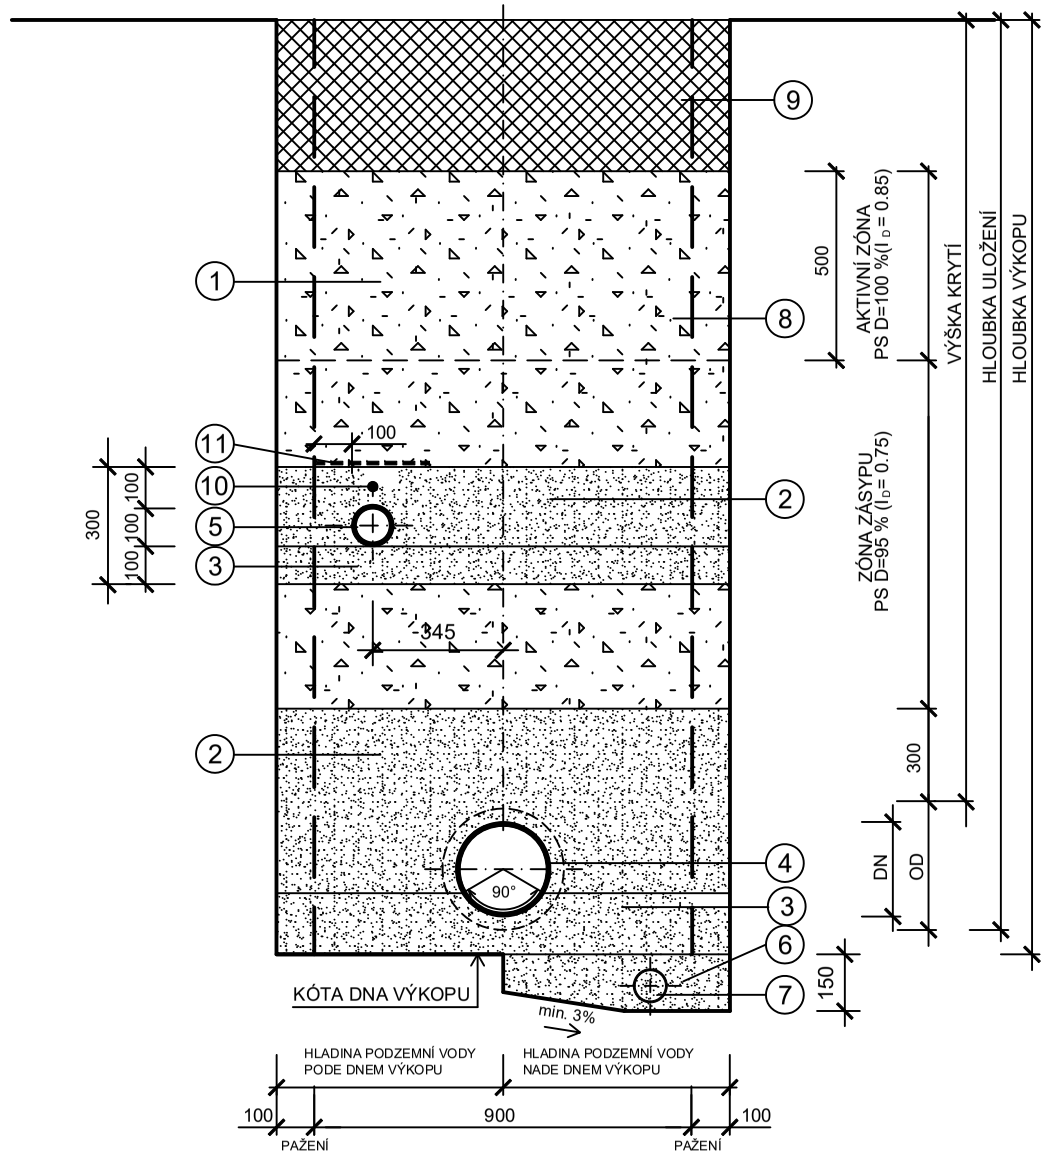

LEGENDA

1	HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKODRŤ 0/63 alt. 0/32 ZEMNÍ PLÁŇ - MODUL PŘETVÁRNOSTI $E_{def,2}$ = min. 80 MPa	
2	OBSYP (boční a krycí)	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I_D= 0,8 RUČNĚ UPĚCHOVANÝ PO VRSTVÁCH
3	HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I_{PS} 0,8	
4	POTRUBÍ PP DN250 SN 10	
5	POTRUBÍ HDPE 110x6,6 mm (90x5,4 mm) PE100 SDR17	
6	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKOPÍSKEM 8/16 - V ÚSECÍCH POD HLADINOU PODZ. VODY	
7	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - V ÚSECÍCH POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY (po ukončení stavby zaslepit = vyplnit hubenou betonovou směsí)	
8	PAŽÍCÍ BOXY LEHKÉ (při hl. rýhy < 4 m) PAŽÍCÍ BOXY TĚŽKÉ (při hl. rýhy > 4 m)	
9	OBNOVA POVRCHU DLE VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ D.1.4.1	
10	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 6 mm ŽZ	
11	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE KANALIZAČNÍ	

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
aqol@aqol.cz, www.aqol.cz

AQOL
projekce • inženýring • realizace
vodohospodářských staveb

VYPRACOVAL	JAN BLUMA	ODP. PROJEKTANT	JAN BLUMA	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06 / 2021
ZAKÁZKA	KANALIZACE A ČOV ŽELEČ			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3 A4
PŘÍLOHA D.2 - IO 02 - GRAVITAČNÍ KANALIZACE				MĚŘÍTKO	-
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - SOUBĚHY				ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.4	ČÍSLO KOPIE