



ÚPRAVA POTRUBÍ PŘED SPADIŠTĚM

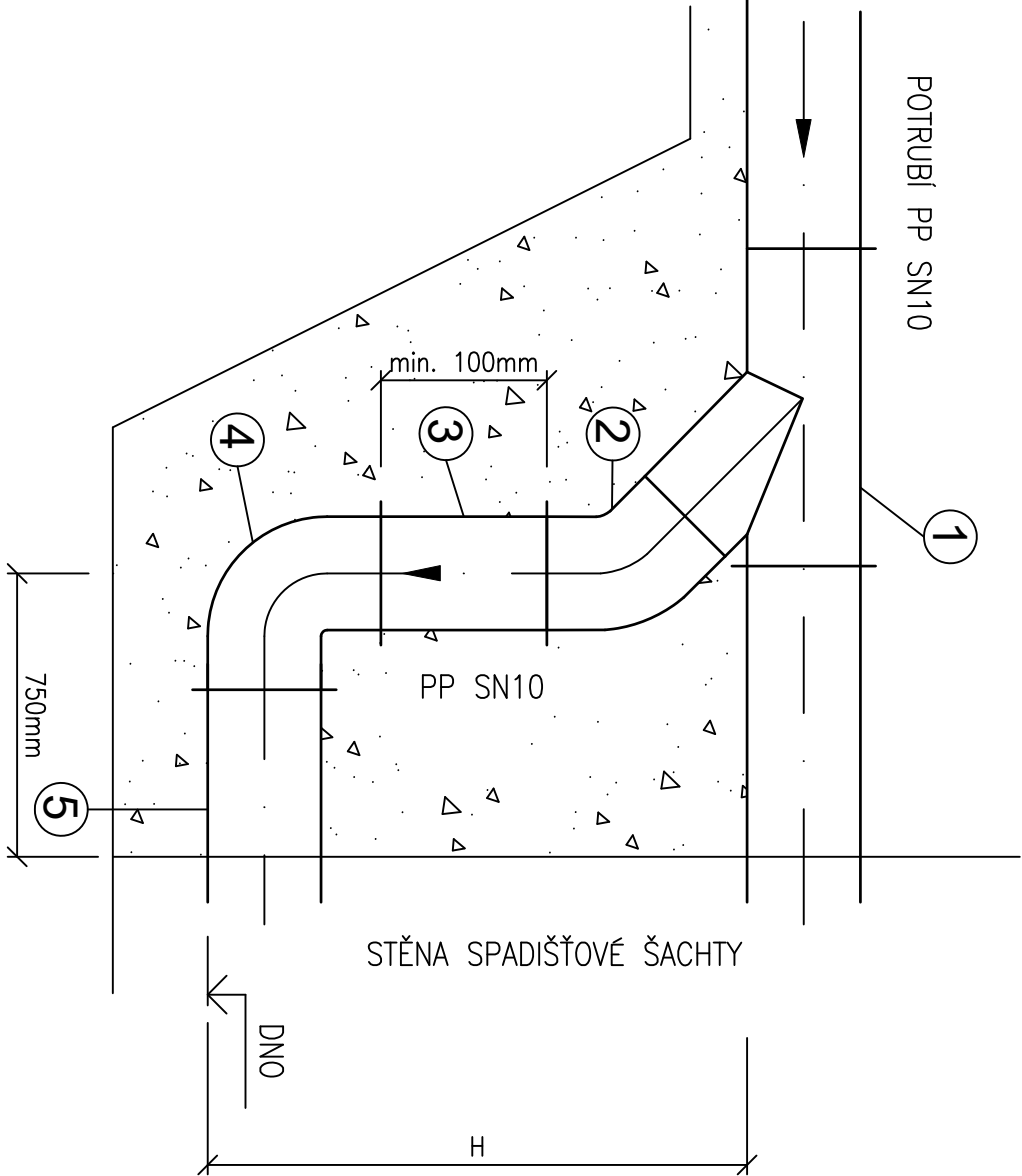

VÝPIS POTRUBÍ PRO SPADIŠTĚ

OZNAČENÍ	NÁZEV	ŠACHTA Š162 STOKA A
1	PP ODBOČKA 45° DN 250/250 – PPKGEA	1ks
2	PP KOLENO 45° DN 250 – PPKGB	1ks
3	POTRUBÍ PP SN 10 DN 250 (HLADKÉ)	1300 mm
4	PP KOLENO 90° DN 250 – PPKGB	1ks
5	POTRUBÍ PP SN 10 DN 250 (HLADKÉ)	500mm

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	JAN BLUMA	ODP. PROJEKTANT	JAN BLUMA	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06 / 2021
ZAKÁZKA	KANALIZACE A ČOV ŽELEČ			STUPĚŇ	DPS
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	-
PŘÍLOHA D.2 - IO 02 - GRAVITAČNÍ KANALIZACE VZOROVÝ VÝKRES SPADIŠTĚ				ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.6	ČÍSLO KOPIE