

IO06 KABELOVÉ PŘÍPOJKY  
(PŘEDMĚT PROJEKTU)


PS01 – TECHNOLOGIE ČOV  
(NENÍ SOUČÁSTÍ IO06)

STAVBA ČEZ

SLOUP 83

PARC. 1878/26

KABELOVÁ PŘÍPOJKA  
STAVBA E.ON




CYKY-J 4x10  
HLAVNÍ DOMOVNÍ  
VEDENÍ (HDV)

RE2

ELEKTROMĚROVÝ  
ROZVADĚČ ČS2

RČS2

ROZVADĚČ ČS2

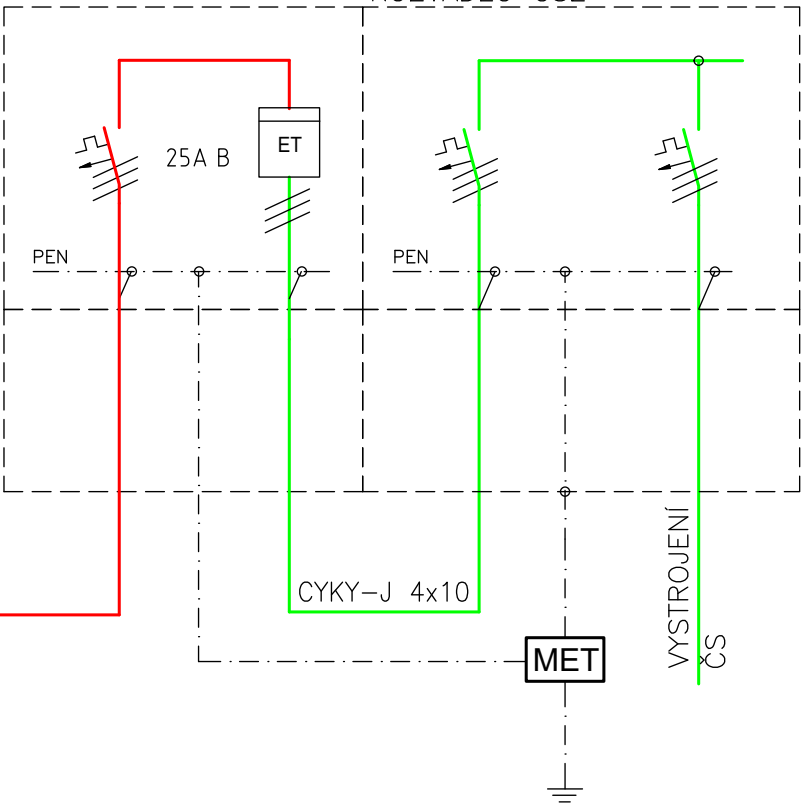

LEGENDA

- PŘÍPOJKA NN (STAVBA ČEZ DISTRIBUCE)
- KABEL – HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ – SOUČÁST IO06 (PŘEDMĚT TOHOTO PROJEKTU)
- KABEL – NAPÁJENÍ ČOV – (PS01)
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4

POZNÁMKY

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE~50Hz, 400/230V TN-C
- OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU
- PROSTORY DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 3, ZMENA 2 – PROSTORY NEBEZPEČNÉ

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce inženýring realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	JAROSLAV DOSTÁL	ODP. PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06/2021
ZAKÁZKA  KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2xA4
D.6. - IO06 KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN  PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ ČS2				MĚŘÍTKO	-
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.6.5	ČÍSLO KOPIE