

IO06 KABELOVÉ PŘÍPOJKY
(PŘEDMĚT PROJEKTU)


PS01 – TECHNOLOGIE ČOV
(NENÍ SOUČÁSTÍ IO06)

STAVBA ČEZ

SLOUP 58

PARC. 1878/11


KABELOVÁ PŘÍPOJKA
STAVBA E.ON



CYKY–J 4x10
HLAVNÍ DOMOVNÍ
VEDENÍ (HDV)

RE3

ELEKTROMĚROVÝ
ROZVADĚČ ČS3

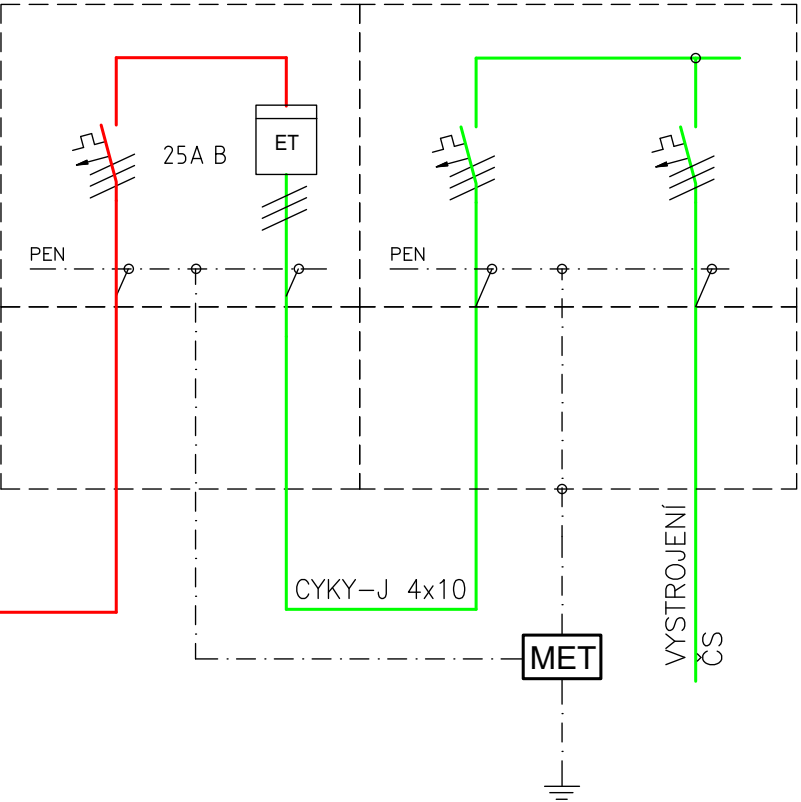

RČS3

ROZVADĚČ ČS3

VYSTROJENÍ
ČS

LEGENDA

- PŘÍPOJKA NN (STAVBA ČEZ DISTRIBUCE)
- KABEL – HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ – SOUČÁST IO06 (PŘEDMĚT TOHOTO PROJEKTU)
- KABEL – NAPÁJENÍ ČS – (PS01)
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4

POZNÁMKY

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE~50Hz, 400/230V TN–C
- OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU
- PROSTORY DLE ČSN 33 2000 4–41 ED. 3, ZMENA 2 – PROSTORY NEBEZPEČNÉ

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce inženýring realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	JAROSLAV DOSTÁL	ODP. PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06/2021
ZAKÁZKA KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	A4
D.6. - IO06 KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ ČS3				MĚŘÍTKO	-
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.6.7	ČÍSLO KOPIE