



ULOŽENÍ NN KABELŮ


KABEL ULOŽEN V PÍSKOVÉM LOŽI
VE VOLNÉM TERÉNU

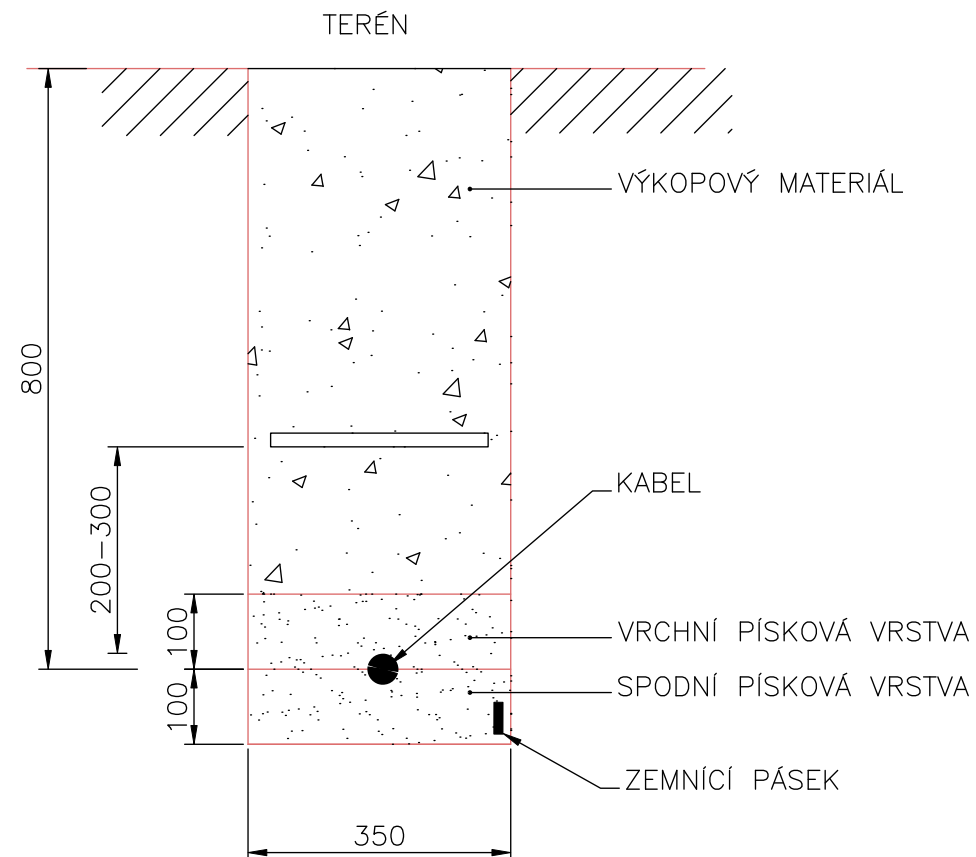

KABEL V CHRÁNIČCE
VE VOLNÉM TERÉNU

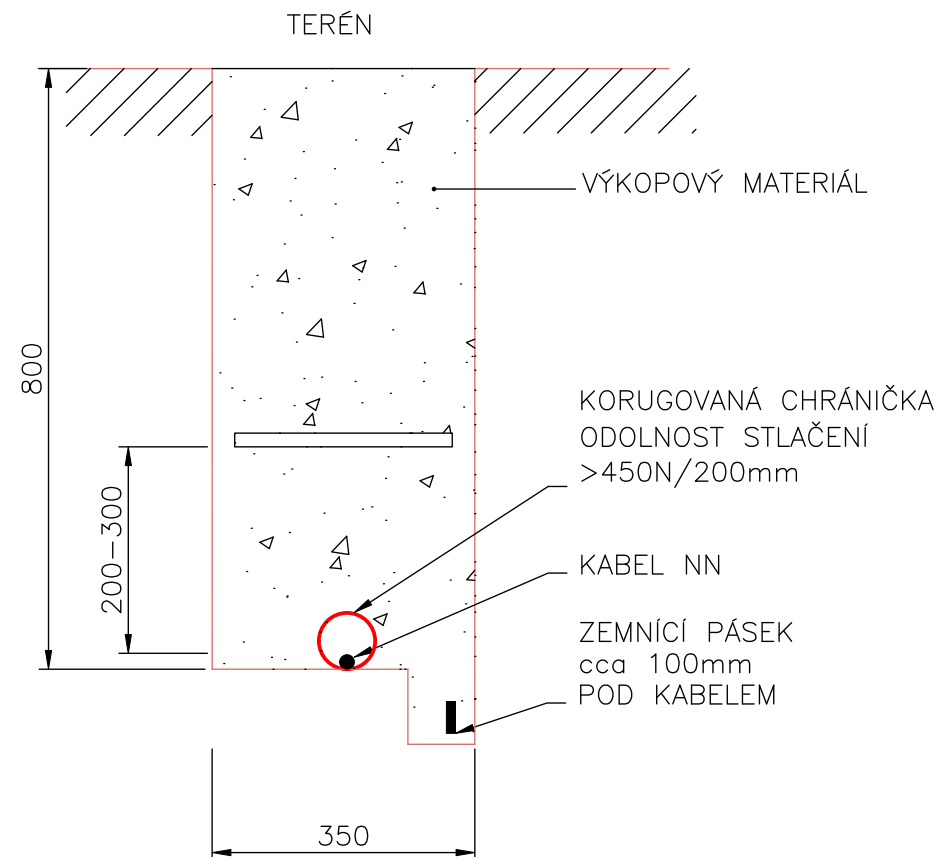

KABEL V CHRÁNIČCE
POD VOZOVKOU ČI
V KRAJNICI VOZOVKY

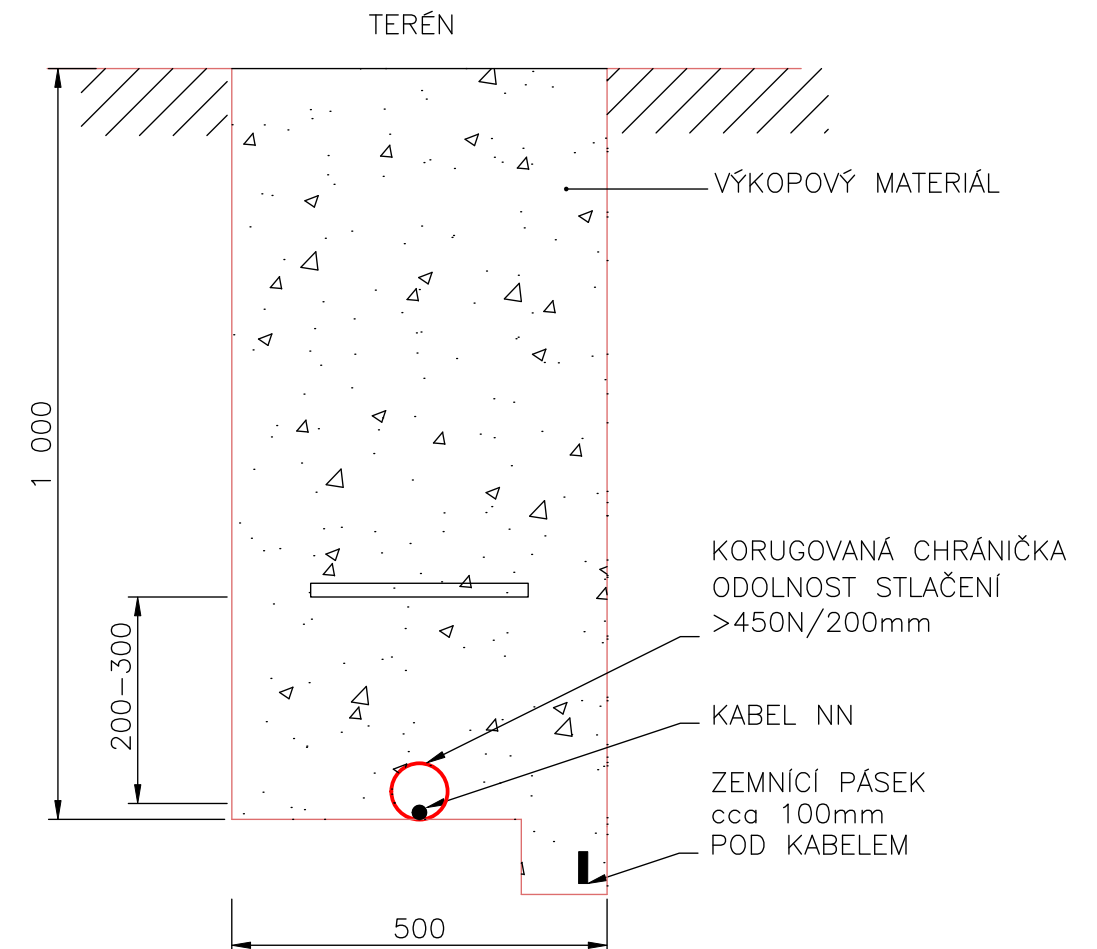

POZNÁMKA

PŘI KŘÍŽENÍ KABELU S DALŠÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI (KABELY, VODA, PLYN, KANALIZACE), BUDE KABEL CHRÁNĚN CHRÁNIČKOU (ŽLABEM) PŘESAHUJÍCÍ MÍSTO KŘÍŽENÍ NA KAŽDOU STRANU O 1 METR.
VE VÝKOPU BUDE S KABELY ULOŽEN ZEMNÍ PÁSEK FEZN 30/4mm PRO UZEMNĚNÍ ROZVADĚČŮ.

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce inženýring realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	JAROSLAV DOSTÁL	ODP. PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06/2021
ZAKÁZKA KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	A4
D.6. - IO06 KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ NN				MĚŘÍTKO	-
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.6.10	ČÍSLO KOPIE