




ŘEZ VÝKOPEM "A"  
MĚŘÍTKO 1:25

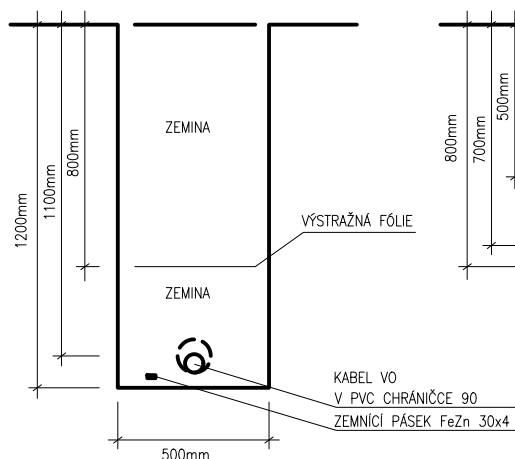



ŘEZ VÝKOPEM "B"  
MĚŘÍTKO 1:25

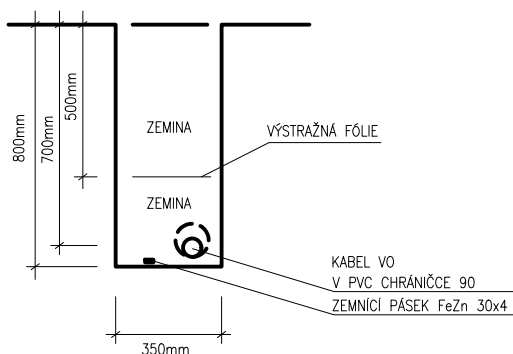

ŘEZ PROTLAKEM "C"  
MĚŘÍTKO 1:25

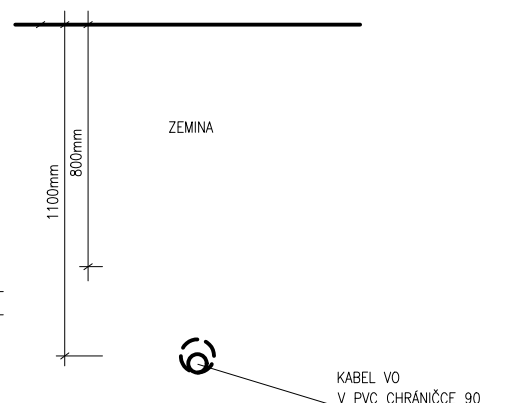

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PODLE ČSN 33 2000-5-51ed.3

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : 1:25	<div>ELTYM</div> <div>HRONOV</div> <div>spol. s r.o.</div>
LUBOŠ GORGAN	KAREL NÝVLT	KAREL NÝVLT	FORMÁT : 1 A4	
			DATUM : 03/2022	
INVESTOR : Město Broumov třída Masarykova 239 550 01 Broumov				
AKCE : <div>REKONSTRUKCE VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ</div> <div>Broumov, Třída Masarykova</div> <div>na p.p.č.</div> <div>k.ú. Broumov</div> <div>F – DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div> <div>PROJEKT PRO SPOJENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ</div> <div>Č. PARÉ</div>				<div>1.5 – ELEKTRO</div> <div>ZPRACOVATEL :</div> <div>ELTYM Hronov, spol. s r.o.</div> <div>Husova 207</div> <div>549 31 HRONOV</div> <div>491 482 162</div> <div>karel.nyvlt@eltym.cz</div> <div>22 – P – 15</div>
NÁZEV PŘÍLOHY : <div>ŘEZY VÝKOPŮ</div>				<div>EV. Č. AKCE</div> <div>22-P-15</div> <div>ČÍSLO PŘÍLOHY</div> <div>D. 2. 1</div>