

č. parc. 1589/1, k.ú. Štípa [670146]

±0,000 = 297,30 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha		VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Lenka Löwová Ing. arch. Lenka Frýdlová Ing. arch. Marie Bajcurová Bc. Marek Ulč	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP: Ing. arch. Jakub Masák					
STAVEBNÍK: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026			STUPEŇ PROJEKTU: DPS + DZS		Č. PARÉ:
AKCE: VZDĚLÁVACÍ A CHOVNÉ CENTRUM PRO SUPY			DATUM: 02/2021		
			MĚŘÍTKO: -		
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			ČÁST: D.1		
PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			PODČÁST: D.1.1		
PŘÍLOHA: KNIHA OKEN			Č. PŘÍLOHY: D.1.1.c.3		

KNIHA OKEN

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

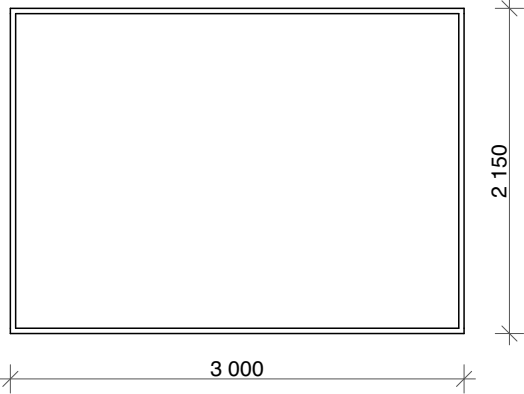
SEZNAM PRVKŮ

ID	ETAPA	NÁZEV PRVKU	POČET [ks]
O-01	1.	okno vyhlídkové	2
O-02	1.	střešní světlík	2
O-03	3.	okno jednokřídlé	10
O-04	3.	střešní světlík	9

POZNÁMKY:

KNIHA OKEN

Vzdělávací a chovné centrum pro supy


Obecné:	
ID prvku	O-01
Název	okno vyhlídkové
Počet [ks]	2
Etapa	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem
Popis:	
Náhled	
Nominální rozměry š x v [mm]	3 000×2 150
Materiál rámu okna	skrytý ocelový rám
Způsob otevírání	pevné
Druh zasklení	bezpečnostní dvojsklo
Barva rámu	antracit
Okenní kování	-
Vnitřní parapet	viz. Kniha ostatních prvků
Venkovní parapet	viz. Kniha kamenických prvků
Tepelně-technický požadavek	U = max. 1,1 W/m2K

POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OKEN

Vzdělávací a chovné centrum pro supy


Obecné:	
ID prvku	O-02
Název	střešní světlík
Počet [ks]	2
Etapa	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem
Popis:	
Náhled	
Nominální rozměry š x v [mm]	Ø 1 500
Materiál rámu okna	plastový rám; manžeta v. 500mm
Způsob otevírání	pevné
Druh zasklení	1-vrstvé kopulové zasklení v kombinaci s PC deskami, s ochranou proti přehřívání interiéru
Barva rámu	antracit
Okenní kování	-
Vnitřní parapet	-
Venkovní parapet	-
Tepelně-technický požadavek	U = max. 1,0 W/m2K

POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OKEN

Vzdělávací a chovné centrum pro supy


Obecné:	
ID prvku	O-03
Název	okno jednokřídlé
Počet [ks]	10
Etapa	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
Popis:	
Náhled	
Nominální rozměry š x v [mm]	1 200×600
Materiál rámu okna	plastový rám
Způsob otevírání	ven sklopné
Druh zasklení	izolační dvojsklo
Barva rámu	antracit
Okenní kování	klika na vnější straně
Vnitřní parapet	viz. Kniha ostatních prvků
Venkovní parapet	viz. Kniha klempířských prvků
Tepelně-technický požadavek	U = max. 1,5 W/m2K

POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OKEN

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	
ID prvku	O-04
Název	střešní světlík
Počet [ks]	9
Etapa	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
Popis:	
Náhled	
Nominální rozměry š x v [mm]	Ø 1 500
Materiál rámu okna	plastový rám; manžeta v. 500mm
Způsob otevírání	pevné
Druh zasklení	4-vrstvé kopulové zasklení, s ochranou proti přehřívání interiéru
Barva rámu	antracit
Okenní kování	-
Vnitřní parapet	-
Venkovní parapet	-
Tepelně-technický požadavek	U = max. 1,4 W/m2K

POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.