


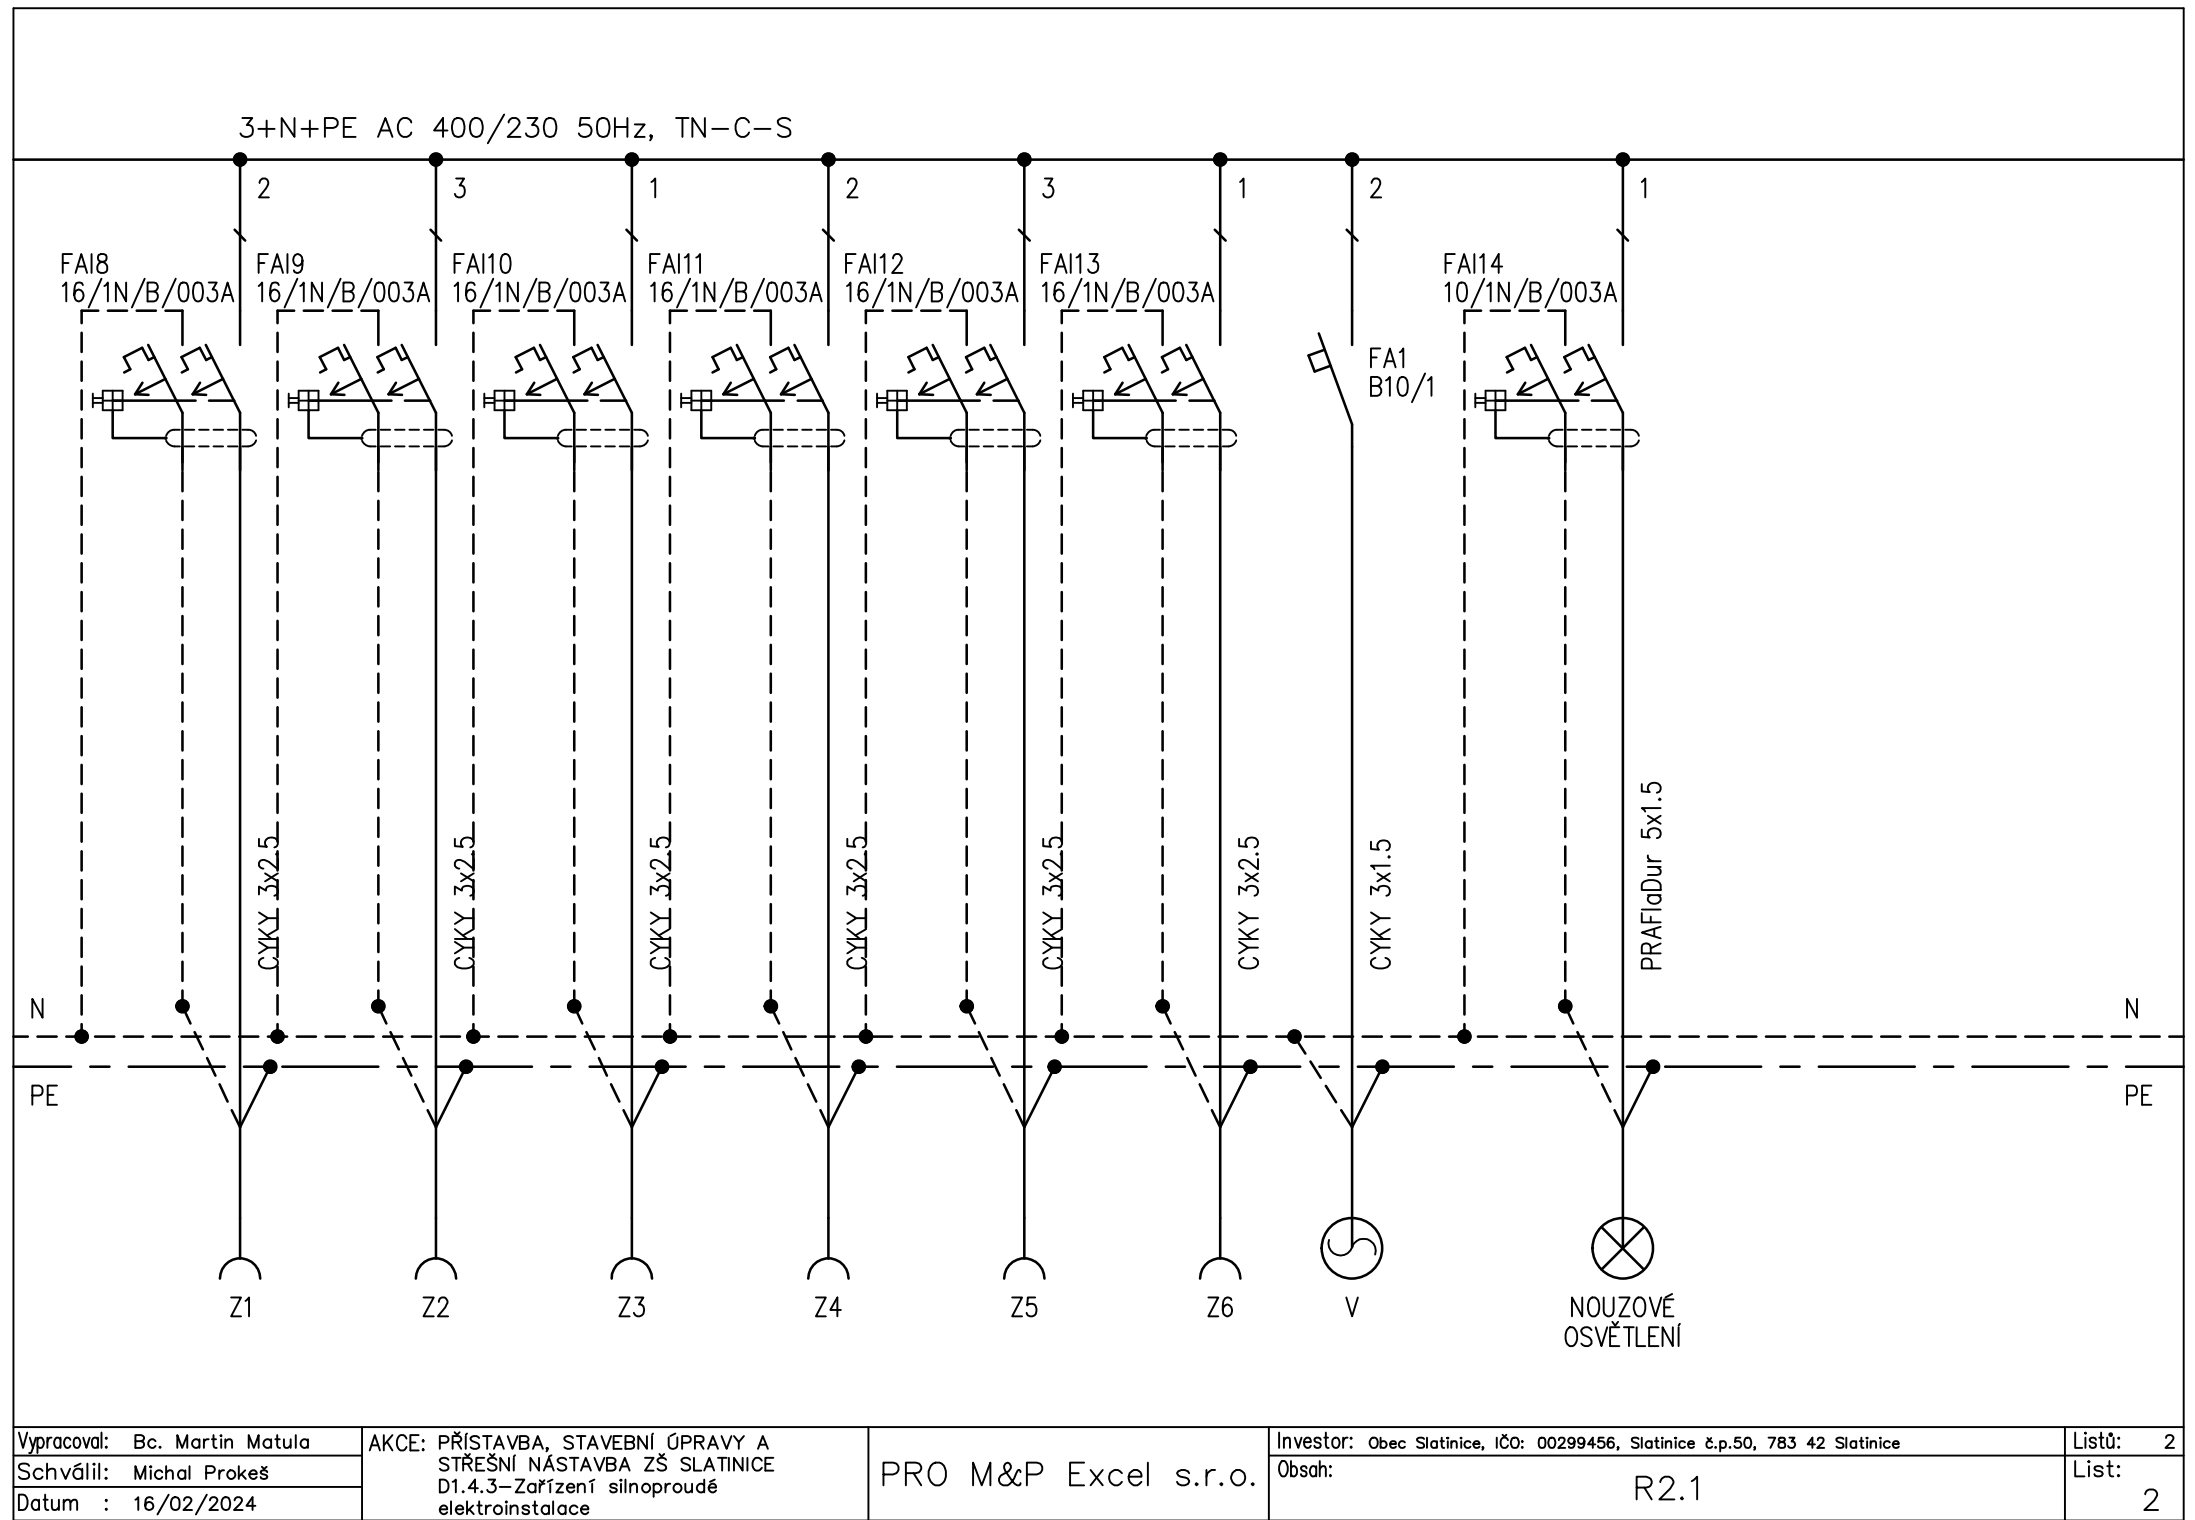
OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: R2.1  
PROVEDENÍ, VZOR : OCEP. ROZVÁDĚČ  
ROZMĚR : š/v/h=600x1000x250mm  
NÁTĚR : TYPOVÝ  
DĚLENÍ MEZI POLI : -  
PŘÍVODY : SPODEM  
VÝVODY : VRCHEM/SPODEM  
KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51): IP30/20  
PROSTŘEDÍ (ČSN 33 2000-3): NORMÁLNÍ

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+NPE,AC,230/400V/TN-C-S
  - SÍŤ RH: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-S
  - OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE  
ČSN 33 2000-4-41ed3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
  - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÁ NA A V  
HOŘLAVÝCH LÁTKÁCH ČSN 33 2312 ed2
  - PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY  
UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM
- ROZVODNICE INSTALOVANÉ V CHUC dle PBŘ  
JE NUTNO INSTALOVAT S POŽÁRNÍM KRYTÍM EI30

Vypracoval	Hlavní architekt	Tech. kontrola	<div><div>Vratislavova 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz</div></div>	
Bc. Martin Matula	MgA.,Ing.arch.Lukáš Blažek	Michal Prokeš		
Kreslil				
Bc. Martin Matula	Ing.arch.Hana Zatloukalová			
Investor				
Obec Slatinice, IČO: 00299456, Slatinice č.p.50, 783 42 Slatinice				
Akce			formát	A4
PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A STŘEŠNÍ NÁSTAVBA ZŠ SLATINICE D1.4.3–Zařízení elektroinstalace			datum	14/02/2024
			účel	DPS
			č. zakázky	24–207
			č. kopie	
Obsah výkresu			Měřítko	Č. výkresu
ROZVADĚČ R2.1				8





Vypracoval: Bc. Martin Matula	AKCE: PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A STŘEŠNÍ NÁSTAVBA ZŠ SLATINICE D1.4.3—Zařízení silnoproudé elektroinstalace	PRO M&P Excel s.r.o.	Investor: Obec Slatinice, IČO: 00299456, Slatinice č.p.50, 783 42 Slatinice	Listů: 2
Schválil: Michal Prokeš			Obsah:	List: 2
Datum : 16/02/2024			R2.1	