

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

4/O/2018132



VŠEM DODAVATELŮM

Ve dne

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení:
Profil zadavatele:
Elektronický nástroj zadavatele:



Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.


Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

U SO 203 Opěrná zeď u položek 54 a 55 není specifikována jakost nerezové výplně. Od výrobce tahokovu máme informaci, že výplň v nerezí se čtvercovými oky nelze vyrobit. Mohou být oka kosočtvercová?

Odpověď č. 1 :

Zábradlí bude provedeno v souladu s VL 4 det. 507.02 05/2015 a v souladu s TP 258.

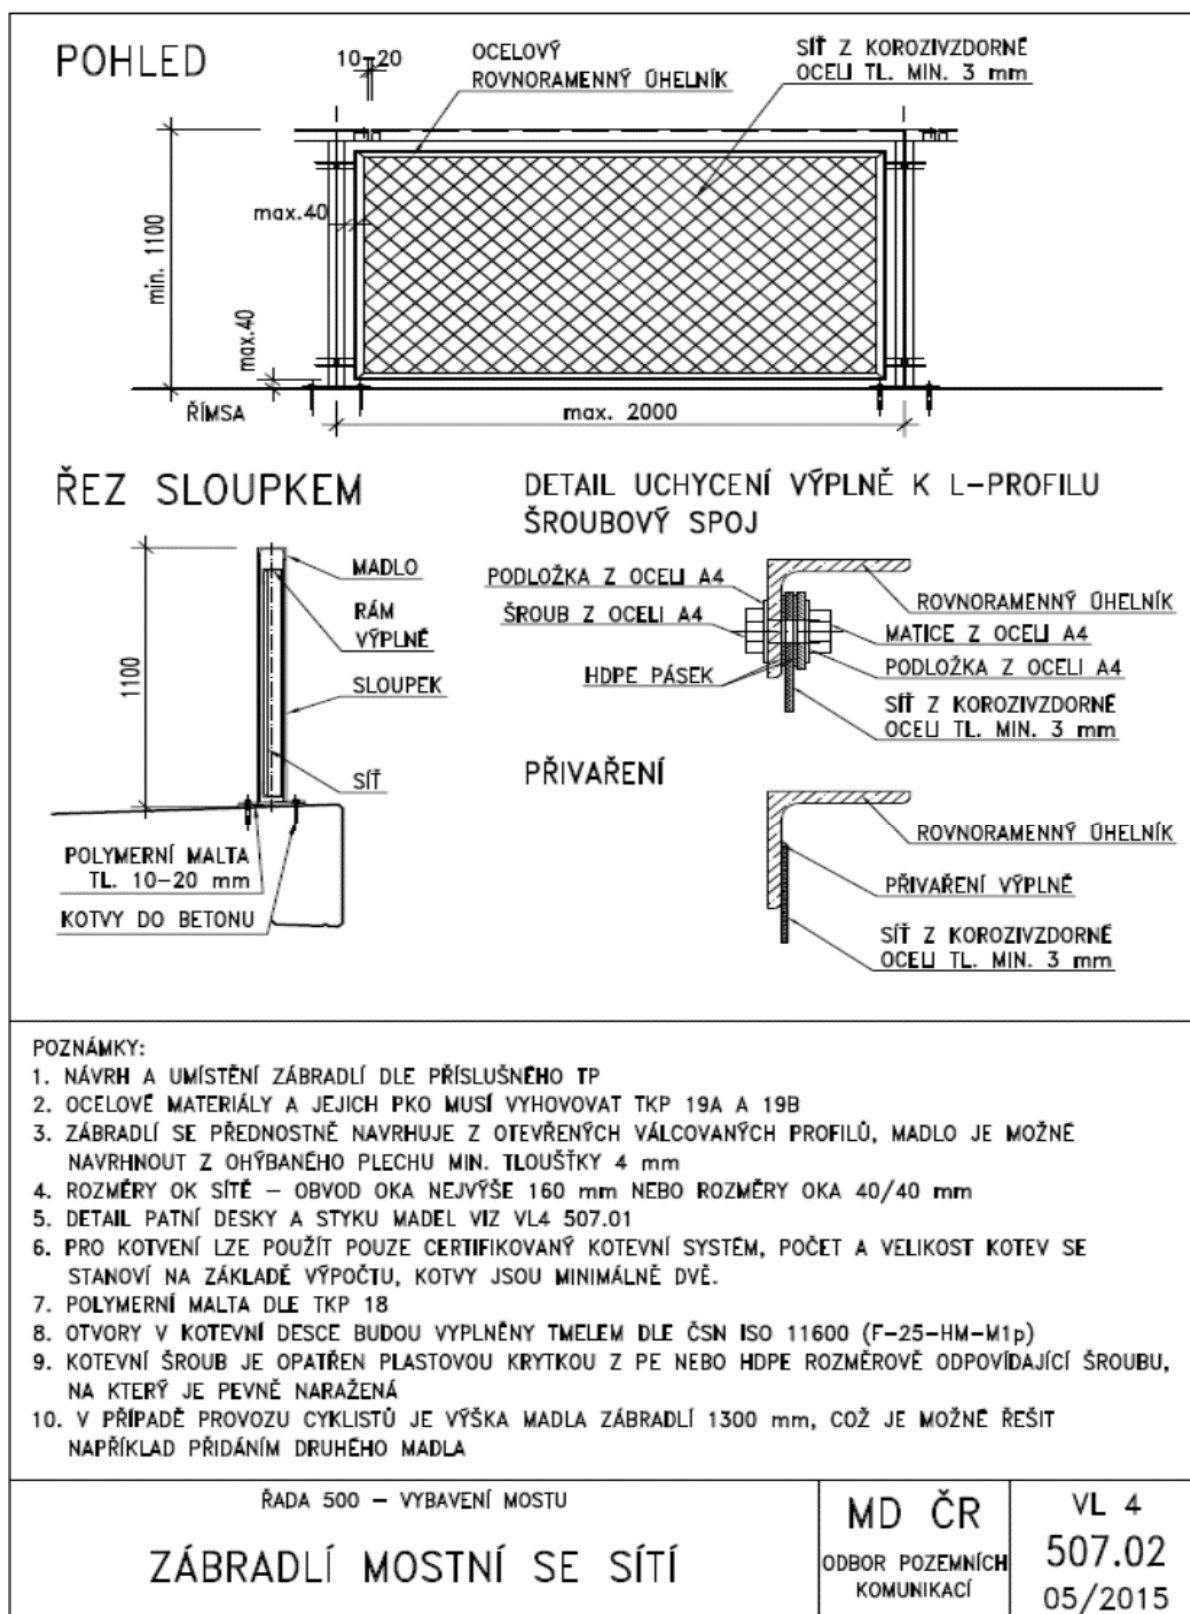

Rozměr oka musí splňovat pozn. 4. Rozměry ok síť – obvod max. 160mm. Lze provést kosočtverečná oka při splnění podmínky max. obvodu 160mm.

Zábradlí musí být provedeno ve stejné skladbě a systému i na ostatních inženýrských objektech (SO 102, SO 302).

Dotaz č. 2:

U SO 203 opěrná zeď u položky 55 se týká PKO nerezové výplně, podle VV je pozink, což na nerez nedává smysl, takže výplň bude s nátěrem v RAL 6001 nebo zůstane úplně bez nátěru?


54	K	R911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	221,000		0,00	
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílu zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 600-763 Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. Poznámka k položce:					
	P		Položka obsahuje:					
			-přípravu a následný úklid pracoviště					
			-zabetonování HDPE trubky DN150					
			-prokotvení kotevního bloku ocelovou tyčí					
			-osazení zábradelních sloupků do betonových bloků					
	VV		Dle výkresu "B.2.3.14 SCHÉMA ZABRADLI.dwg"					
	VV		Ocelové zábradlí S235J2					
	VV		"-----"					
	VV		"m zábradlí" 221,0					221,000
55	M	R55391536	zábradelní systém Pz se síťovou výplní S235 J2	m	221,000		0,00	
	PP		zábradelní systém Pz se síťovou výplní S235 J2 vč. povrchové úpravy Poznámka k položce:					
	P		Položka obsahuje:					
			-dodávku požadovaného materiálu vč. povrchové úpravy					
	VV		Dle výkresu "B.2.3.14 SCHÉMA ZABRADLI.dwg"					
	VV		Ocelové zábradlí S235J2					
	VV		"-----"					
	VV		"m zábradlí" 221					221,000

Odpověď č. 2 :

PKO uvedena v TZ resp. ve výkrese B.2.3 poř.č. 14 se týká hlavních prvků zábradlí, tj. madla, sloupky, rám pro výplň. Výplň samotná je specifikována jako síť z korozivzdorné oceli tl. min. 3 mm. Úprava korozivzdorné výplně musí splňovat požadavky na stupeň korozivní agresivity prostředí C4+K7(K8) s požadovanou životností min. 30 let. Ochranný povlak III E (pozink, průměrná tloušťka 85µm) dle výrobku v souladu s TKP19 Příloha 19B.P5 – Tabulka II. Výplň bude doplněna nátěrem v RAL 6001.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 25.4.2019.

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností