
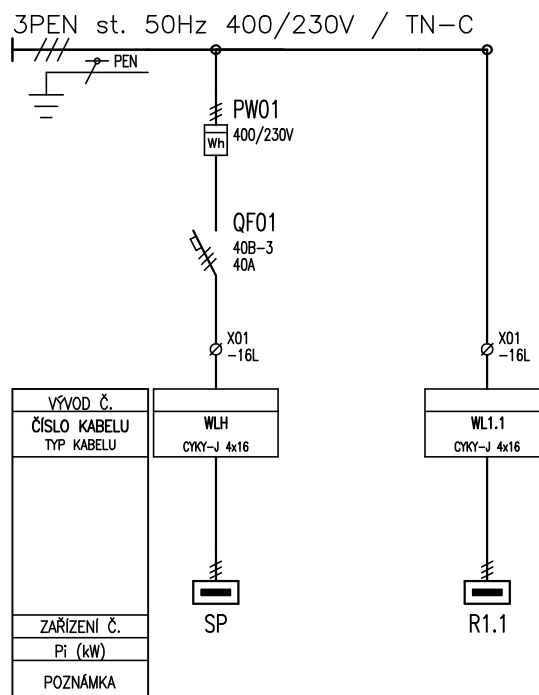


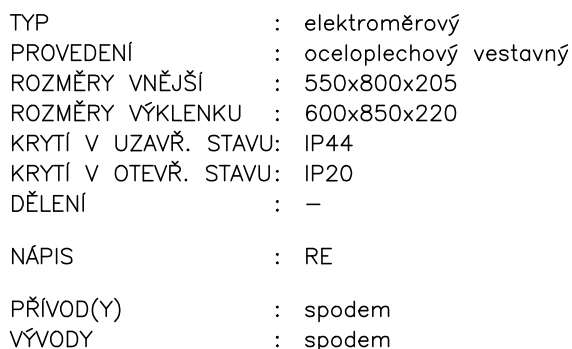

- zapojení a provedení bude odpovídat požadavkům a standardům PDS (ČEZ Distribuce a.s.)
- rozvaděč s prostorovou rezervou pro případné dvoutarifní měření

Vypracoval : ing. Petr Koza	Odp.proj.profese : ing. Petr Koza	Kontroloval :	Odp.proj.stavby :	Ing. Petr Koza projektant elektro	
				Masarykovo nám.1544 530 02 Pardubice	tel.: 466 773 363 e-mail : koza_petr@seznam.cz
Kraj : Pardubický		Obec : Heřmanův Městec		IČO : 652 34 057	
Investor : Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801				Formát 1 A4	
Stavba: Rekonstrukce domu čp. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ				Datum 11.2018	
				Stupeň PDPS	
				Měřítko --	
				Zak. číslo 18/39	
				Arch. číslo	
Část: ELEKTROINSTALACE				Č.VÝKRESU EL 5	
ROZVADĚČ RE				VYHOTOVENÍ	