


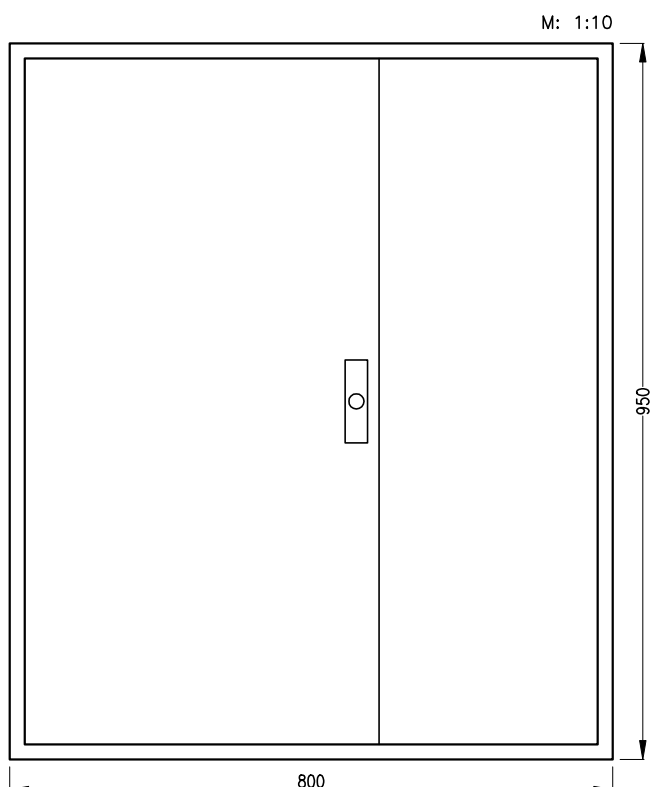

TYP : modulový
 PROVEDENÍ : oceloplechový vestavný
 ROZMĚRY VNĚJŠÍ : 800x950x110
 ROZMĚRY VÝKLENKU : 850x1000x150
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP31
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20
 DĚLENÍ : –
 NÁPIS : R1.1
 PŘÍVOD(Y) : spodem
 VÝVODY : vrchem

Poznámky :

- v rozvaděči ponechána prostorová rezerva pro případné dozbavení
- napájecí zdroj pro splachovací zařízení bude upřesněn dodavatelem ZT

Proudová soustava : 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN–S
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
 dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 :
 normální – automatickým odpojením od zdroje
 doplňková – pospojováním, proudovým chráničem

Vypracoval : ing. Petr Koza	Odp.proj.profese : ing. Petr Koza	Kontroloval :	Odp.proj.stavby :	Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám.1544 tel.: 466 773 363 530 02 Pardubice e-mail : lč0 : 652 34 057 koza_petr@seznam.cz	
Kraj : Pardubický		Obec : Heřmanův Městec			
Investor : Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801					
Stavba: Rekonstrukce domu čp. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ Část: ELEKTROINSTALACE				Formát	5 A4
				Datum	11.2018
				Stupeň	PDPS
				Měřítko	--
				Zak. číslo	18/39
				Arch. číslo	
ROZVADĚČ R1.1				Č.VÝKRESU	VYHOTOVENÍ
				EL 7	

