


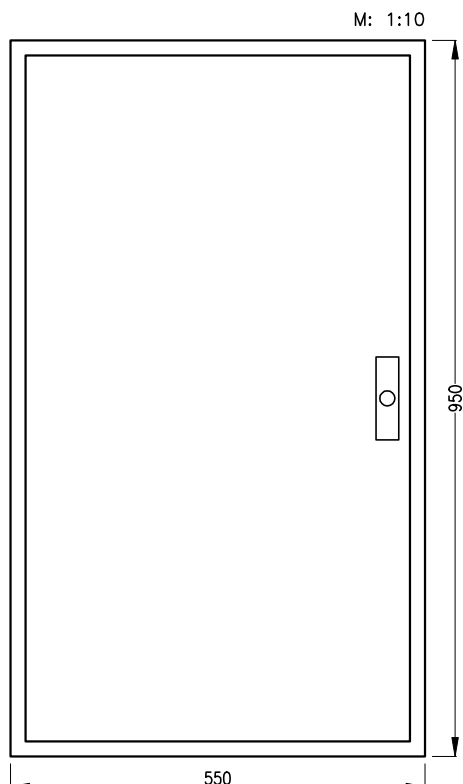

TYP : modulový  
 PROVEDENÍ : oceloplechový vestavný  
 ROZMĚRY VNĚJŠÍ : 550x950x110  
 ROZMĚRY VÝKLENKU : 600x1000x150  
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP31  
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20  
 DĚLENÍ : –  
 NÁPIS : R3.1  
 PŘÍVOD(Y) : spodem  
 VÝVODY : vrchem


### Poznámky :

- v rozvaděči ponechána prostorová rezerva pro případné dozbrojení
- napájecí zdroj pro splachovací zařízení bude upřesněn dodavatelem ZT

Proudová soustava : 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN–S  
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí  
 dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 :  
 normální – automatickým odpojením od zdroje  
 doplňková – pospojováním, proudovým chráničem

|                                                                                           |                                      |                        |                   |                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vypracoval :<br>ing. Petr Koza                                                            | Odp.proj.profese :<br>ing. Petr Koza | Kontroloval :          | Odp.proj.stavby : | Ing. Petr Koza<br>projektant elektro<br><br>Masarykovo nám.1544 tel.: 466 773 363<br>530 02 Pardubice<br>e-mail :<br>IČO : 652 34 057 koza_petr@seznam.cz |            |
|                                                                                           |                                      |                        |                   |                                                                                                                                                           |            |
| Kraj : Pardubický                                                                         |                                      | Obec : Heřmanův Městec |                   |                                                                                                                                                           |            |
| Investor : Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801                                          |                                      |                        |                   |                                                                                                                                                           |            |
| Stavba: Rekonstrukce domu čp. 4<br>v Heřmanově Městci na ZŠ<br><br>Část: ELEKTROINSTALACE |                                      |                        |                   | Formát                                                                                                                                                    | 4 A4       |
|                                                                                           |                                      |                        |                   | Datum                                                                                                                                                     | 11.2018    |
|                                                                                           |                                      |                        |                   | Stupeň                                                                                                                                                    | PDPS       |
|                                                                                           |                                      |                        |                   | Měřítko                                                                                                                                                   | --         |
|                                                                                           |                                      |                        |                   | Zak. číslo                                                                                                                                                | 18/39      |
|                                                                                           |                                      |                        |                   | Arch. číslo                                                                                                                                               |            |
| ROZVADĚČ R3.1                                                                             |                                      |                        |                   | Č.VÝKRESU<br>EL 9                                                                                                                                         | VYHOTOVENÍ |



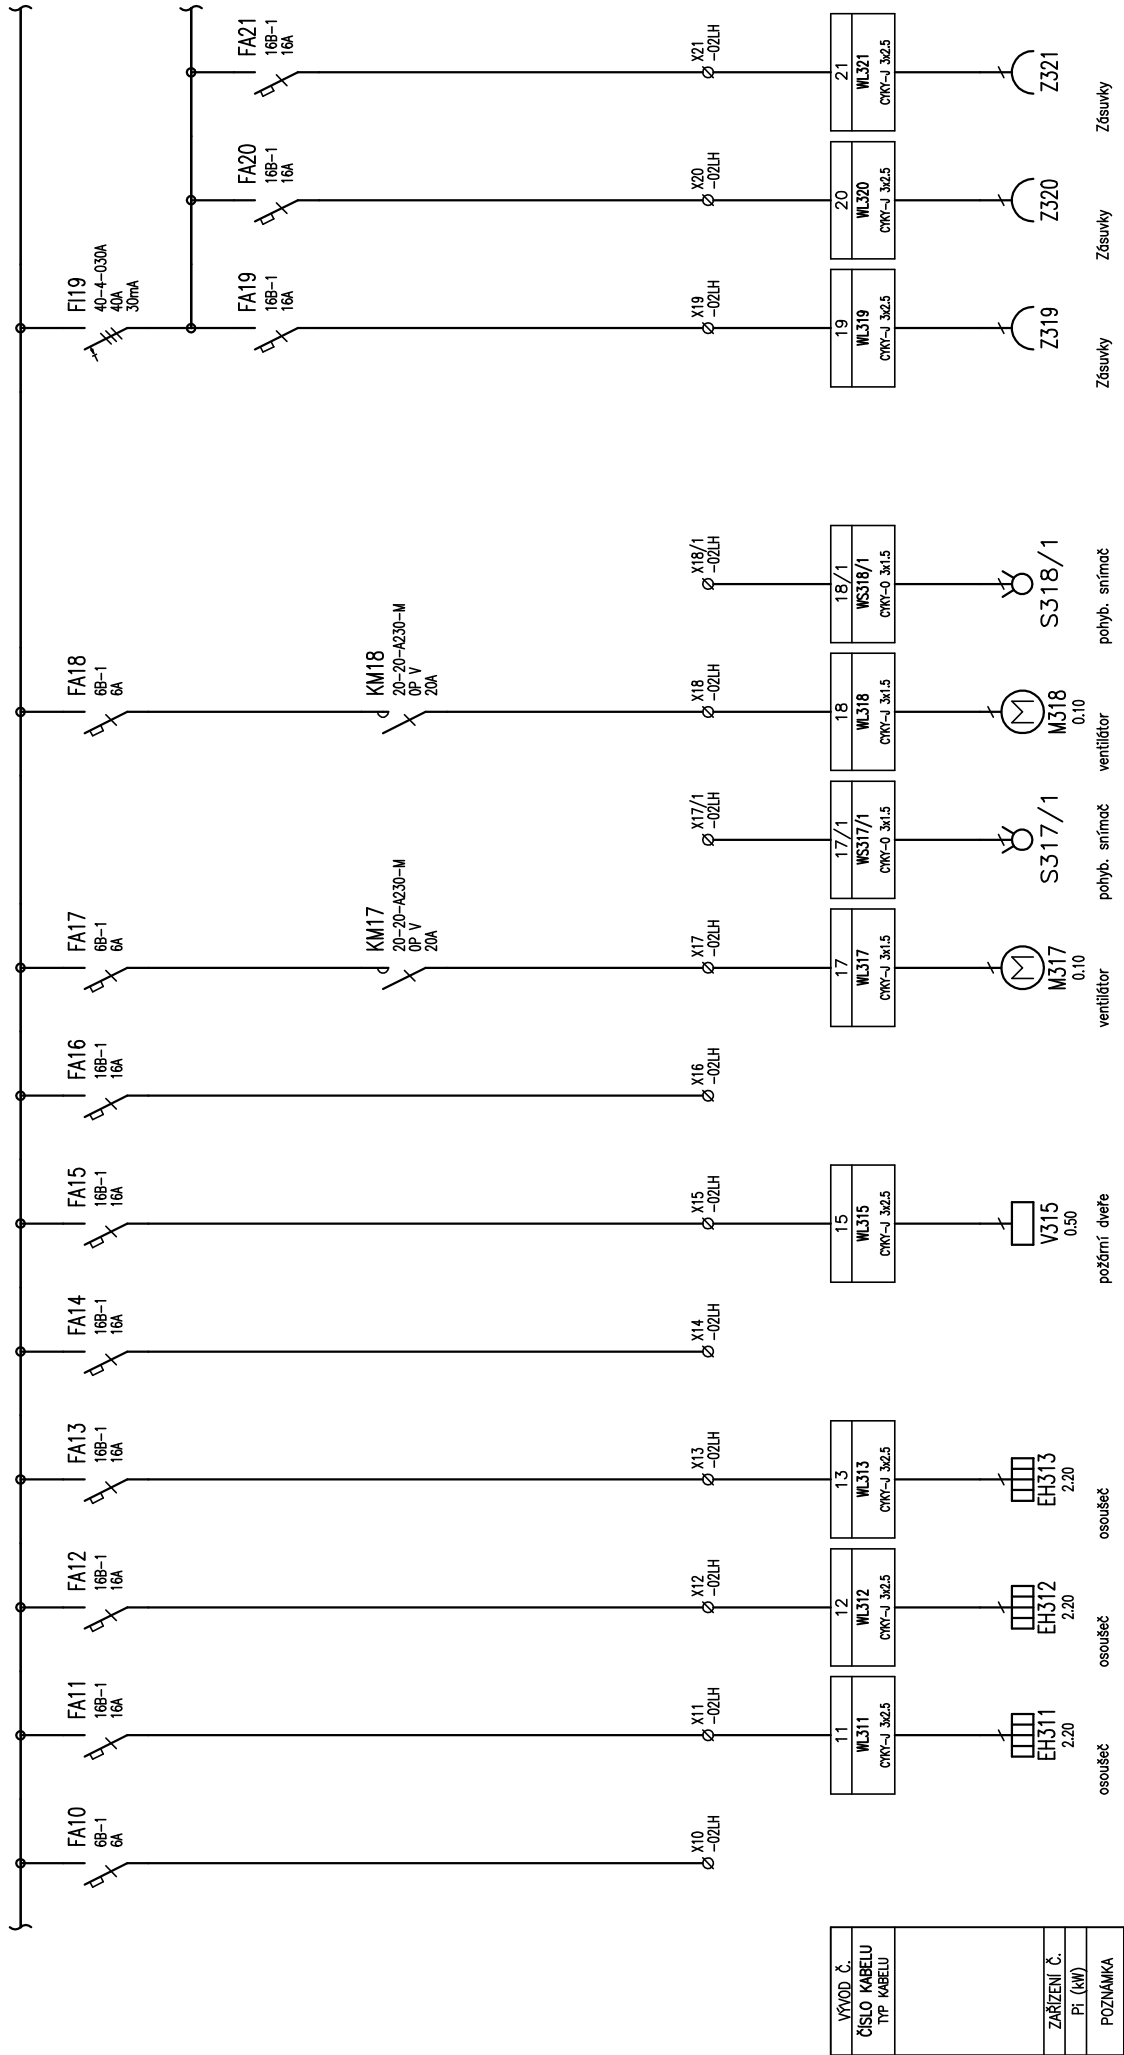

|              |  |
|--------------|--|
| VÝKOD. Č.    |  |
| ČÍSLO KABELU |  |
| TYP KABELU   |  |
| ZAŘÍZENÍ Č.  |  |
| Př (kW)      |  |
| POZNÁMKA     |  |

