



Obsah:

- 2 x IS-63/3 – vypínač
- 1 x FLP-275 V/4 – svodič přepětí
- 10 x PL6-B16/1
- 2 x PF6-40/4/003 – proudový chránič



FW312ET Rozvaděč zapsuštěný FW, IP30, tř. ochr. I, 36 mod., 620x334x110



Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz-400/TN-C-S  
Ochrana před nebez. dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

D.1.4 Technika prostředí staveb							
D.1.4.g - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky							
VEDOUcí PROJEKCE ING.I.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.STAVBY ING.I.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Grepl	VYPRACOVAL Ing. Grepl				
INVESTOR  VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉ UČEBNY ZŠ ČELECHOVICE NA HANÉ			ING.IVANA HYŇKOVÁ, DANUŠE VACOVÁ PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ŽERANOVSKÁ 8, 796 01 PROSTĚJOV				
			Č. ZAKÁZKY				
			40-727				
			FORMÁT	4x44	DATUM	06/2019	
			STUPEN PROFESE	DIL	PARÉ		
			DPS	EI	D.1.4.g		
			MÉRITKO		Č. VÝKRESU		
Schéma rozvaděče R1			--		05		

Schéma rozvaděče R1





Schéma rozvaděče R1



## Schéma rozvaděče RH

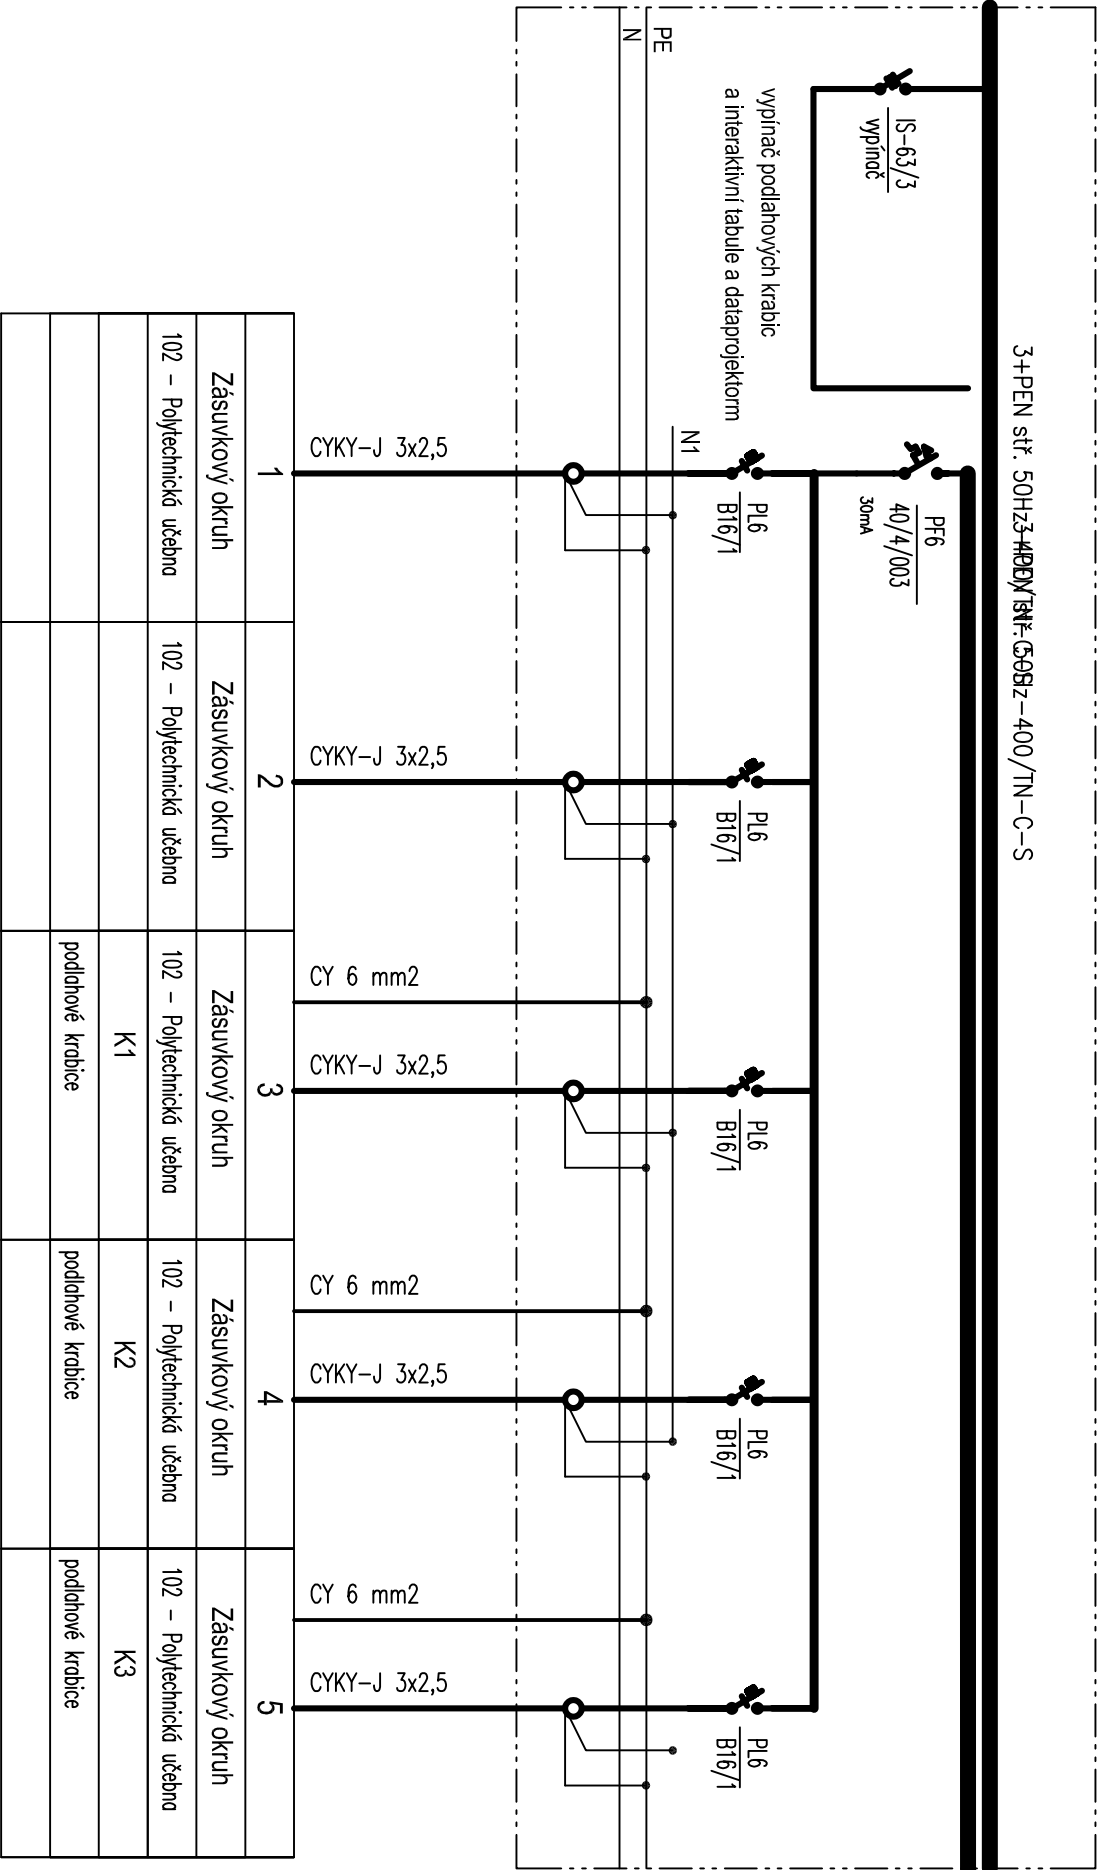