




CYKLOSTEZKA I - POŽARNÍ NADRŽ BĚCHOVICE - ČOV ÚJEZD NAD LESY
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

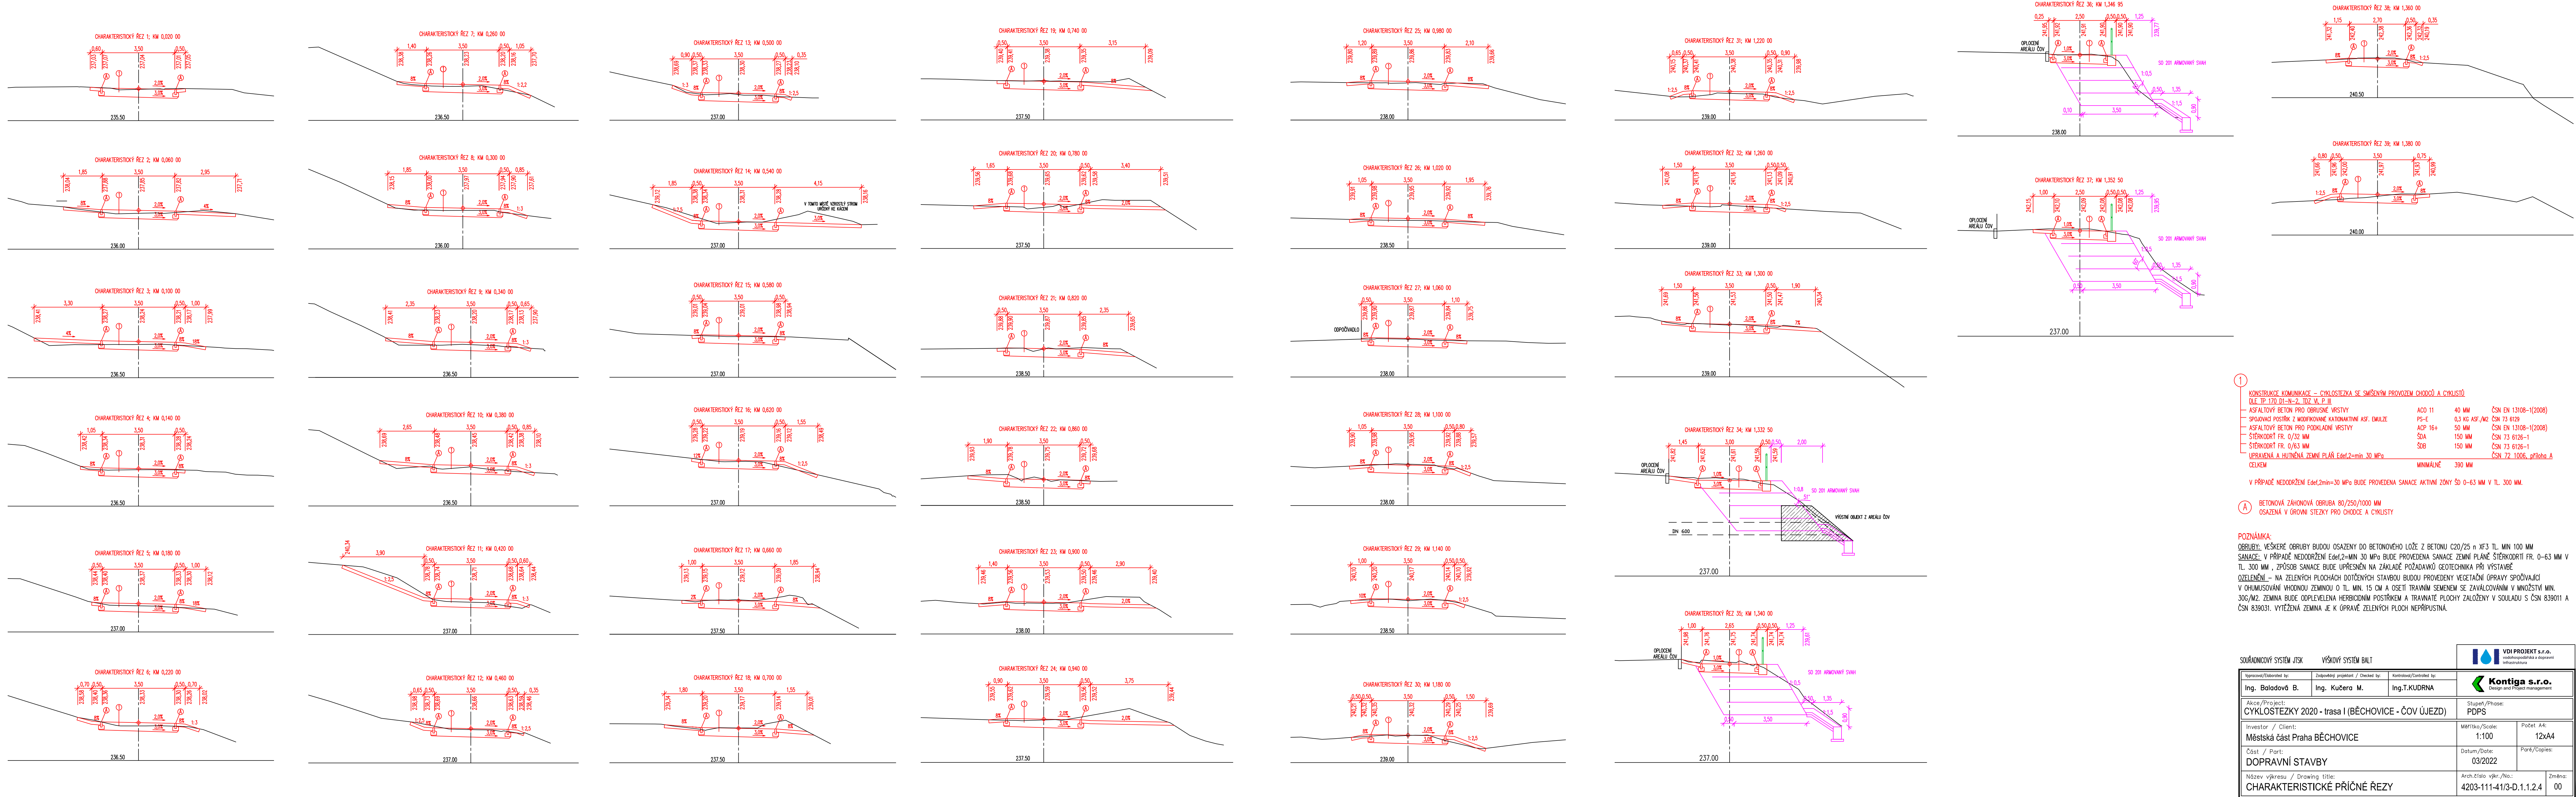

- 1 KONSTRUKCE KOMUNIKACE – CYKLOSTEZKA SE SMÍŠENÝM PROVOZEM CHODCŮ A CYKLISTŮ
DLE TP 170 D1–N–2, D1Z-M, P-III
- | | | | |
|--|---------|----------------|------------------------|
| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY | ACO 11 | 40 MM | ČSN EN 13108–1(2008) |
| SPROVODNÍ PROSTRAŽNÍ MODIFIKOVANÉ KATIONTAKTNÍ ASF. EMULZE | PS-E | 0,3 KG ASF./M2 | ČSN 73 6129 |
| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY | ACP 16+ | 50 MM | ČSN EN 13108–1(2008) |
| ŠTERKODRT FR. 0/32 MM | ŠDA | 150 MM | ČSN 73 6126–1 |
| ŠTERKODRT FR. 0/63 MM | ŠDB | 150 MM | ČSN 73 6126–1 |
| UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edaf.2= min. 30 MPa | | | ČSN 72 1006, příloha A |
| CELKEM | | MINIMÁLNĚ | 390 MM |
- V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edaf.2= min. 30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ŠD 0–63 MM V TL. 300 MM.
- A BETONOVÁ ZAHNOVÁ OBRUBA 80/250/1000 MM
OSAŽENÁ V ÚROVNI STEJKY PRO CHODCE A CYKLISTY

POZNÁMKA:
OBRUBY: VEŠKERÉ OBRUBY BUDOU OSAŽENY DO BETONOVÉHO LŮŽE Z BETONU C20/25 n X/3 TL. MIN 100 MM
SANACE: V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edaf.2= min. 30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE ZEMNÍ PLÁNE ŠTERKODRTI FR. 0–63 MM V TL. 300 MM, ZPŮSOB SANACE BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ GEOTECHNIKA PŘI VÝSTAVBĚ
OZELENĚNÍ – NA ZELENÝCH PLOCHÁCH STAVBOU BUDOU PROVEDENY VEGETAČNÍ ÚPRAVY SPOJVAČIK V OHNUSOVÁNÍ VHDNOU ŽEMINOU O TL. MIN. 15 CM A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM SE ZAVALCOVÁNÍM V MNOŽSTVÍ MIN. 30G/M2. ŽEMINA BUDE ODPLEVELENA HERBICIDNÍM POSTŘÍKEM A TRAVNATÉ PLOCHY ZALOŽENY V SOULADU S ČSN 839011 A ČSN 839031. VYTĚŽENÁ ŽEMINA JE K ÚPRAVĚ ZELENÝCH PLOCH NEPŘÍPUŠTNÁ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT		 VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní inženýrství	
Vypracoval/Elaboroval by:		Zodpověděl projektant / Checked by:		Kontrola/Controlled by:	
Ing. Baladová B.		Ing. Kužera M.		Ing.T.KUDRNA	
				 Kontiga s.r.o. Design and Project management	
Akce/Project:				Stupeň/Phase:	
CYKLOSTEJKY 2020 - trasa I (BĚCHOVICE - ČOV ÚJEZD)				PDPS	
Investor / Client:				Měřítko/Scale:	
Městská část Praha BĚCHOVICE				1:100	
Část / Part:				Datum/Date:	
DOPRAVNÍ STAVBY				03/2022	
Název výkresu / Drawing title:				Arch. číslo výkr./No.:	
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				4203-111-41/3-D.1.1.2.4	
				Změna:	
				00	