

OBEC HNĚVOTÍN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 21.09.2023

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Instalace FVE na vybraných objektech v majetku obce Hněvotín

ID zakázky v elektronickém nástroji: **0487232869**

ID zakázky na profilu zadavatele: **20230026**

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00298913>

Zakázka je v souladu s § 213 ZZVZ zadávaná v certifikovaném elektronickém nástroji EN KDV.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Obec Hněvotín
Sídlo: Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín
IČ: 00298913
Oprávněný zástupce: Petr Niessner, starosta obce
Kontaktní osoba: Petr Niessner, starosta obce
Telefon: +420 724 196 989
E-mail: starosta@hnevotin.cz
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00298913>

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ:

Název zástupce zadavatele: Timoris Projekt a.s.
Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc – Holice
IČ zástupce zadavatele: 27826040
Oprávněný zástupce: Ing. David Slouka, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. David Slouka, ředitel
Telefon: +420 603 287 193
E-mail: slouka@timoris.cz

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením kapitoly 9.4 Zadávací dokumentace předmětné zakázky zveřejňujeme k dnešnímu dni toto Vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce:

Zadavatel z vlastního podnětu po provedené prohlídce místa plnění veřejné zakázky vydává upřesnění/doplnění zadávacích podmínek.



(01) ZMĚNY A ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1) Objekt A – Budova Obecního úřadu

Nově bude jako vyvolaná investice realizace zakázky vyžadováno provedení stavebního oddělení prostorů technického zázemí v 1PP příčkou a samostatným uzavíratelným vstupem dle zadání viz níže. S ohledem na provedenou změnu zadavatel tímto aktualizuje text v dokumentu Zadávací dokumentace, kapitola 4, odstavec pátý, který nově zní takto:

Vyvolanou investicí realizace zakázky na objektu A je kompletní rekonstrukce rozvaděče R1 s osazením vnitřních komponent v aktuálně platném technickém standardu ve stávajícím schématu zapojení (viz fotodokumentace rozvaděče v technické dokumentaci) a provedení stavebního oddělení prostorů technického zázemí příčkou a samostatným uzavíratelným vstupem dle zadání upřesněném ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.

Dále došlo k aktualizaci Přílohy č. 4 ZD: Kalkulace zakázky (slepý rozpočet) doplněním položky do dílčího rozpočtu objektu FVE- Obecní úřad.

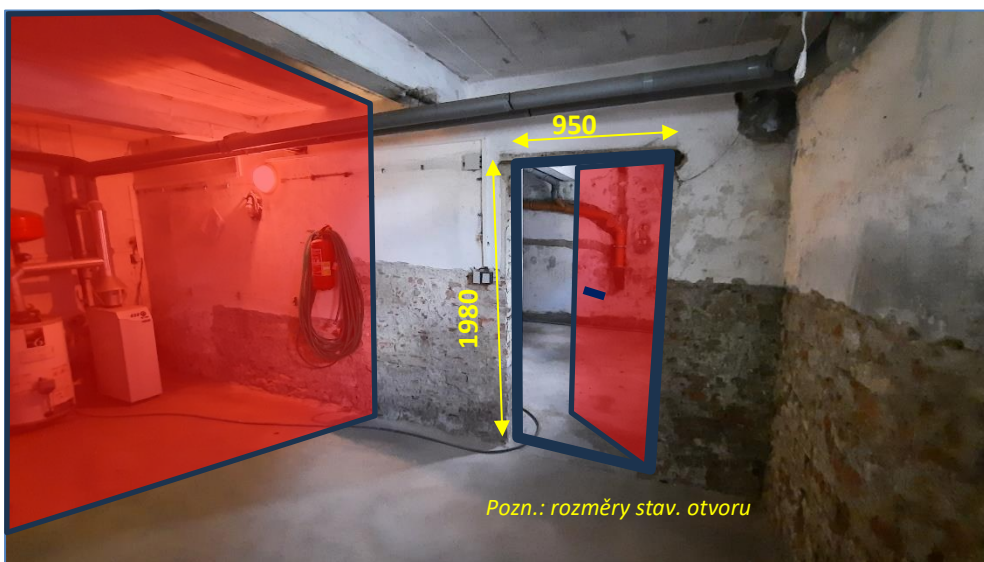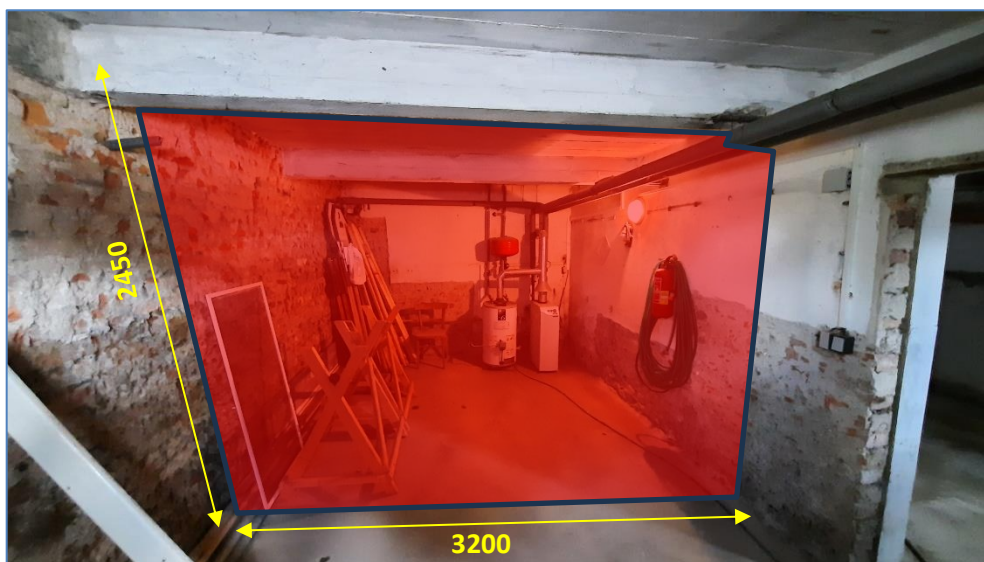


- Zděná příčka např. z pálených či keramických cihel (tloušťka dle požadavků PBŘ)
- Povrchová úprava: oboustranně jemná vápennocement. vnitřní omítka + bílá interiérová barva
- 1x protipožární plné dveře vč. zárubně, kování: klika/ klika+ vložka FAB osazené v místě stávajícího stavebního otvoru
- 1x stropní světlo (přisazený LED panel 60x60 cm) vč. odpovídající NN kabeláže + vypínač na vnější stěně vedle vstupu do nově oddělené technické místnosti

2) Objekt B – Budova Základní školy

Nově bude jako vyvolaná investice realizace zakázky vyžadována dodávka a instalace zapuštěného hlavního elektroměrného rozvaděče s potřebným vnitřním vystrojením vedle stávajících rozvaděčů v zádveří provozního vstupu do budovy školy (viz fotografie níže). S ohledem na provedenou změnu zadavatel tímto aktualizuje text v dokumentu Zadávací dokumentace, kapitola 4, odstavec devátý, který nově zní takto:

Vyvolanou investicí realizace zakázky na objektu B je zhotovení stavebního oddělení prostorů technického zázemí příčkou a samostatným uzavíratelným vstupem v plánovaném umístění v 1 PP objektu (viz fotodokumentace prostoru včetně základního zaměření v technické dokumentaci) a instalace nového hlavního elektroměrného rozvaděče dle zadání upřesněném ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.

Dále došlo k aktualizaci Přílohy č. 4 ZD: Kalkulace zakázky (slepý rozpočet) doplněním položky do dílčího rozpočtu objektu FVE- ZŠ.

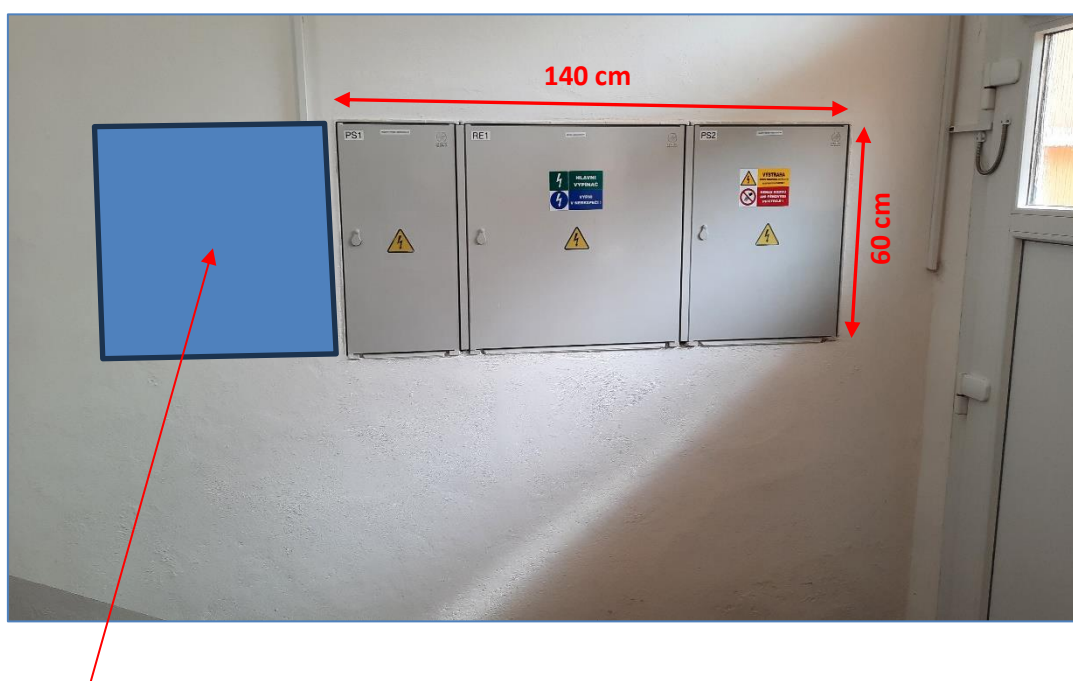

umístění nového elměr.rozvaděče

3) Objekt C – Budova přečerpávací stanice OV

Nově je uvažováno umístění technologie FVE do přístěnku (zrealizuje investor) při severní stěně stávajícího objektu přečerpávací stanice, proto je vyžadováno dodání technologie pro vnější prostředí (pro teploty až do

-30°C). S ohledem na provedenou změnu zadavatel tímto aktualizuje text v dokumentu Zadávací dokumentace, kapitola 4, odstavec jedenáctý, který nově zní takto:

*Na nově osazenou pultovou střechu objektu bude nainstalováno celkem 20 FV panelů o celkovém instalovaném výkonu 9,00 kWp. Panely budou umístěny na konstrukční nosné prvky dodané účastníkem. Panely budou rozdělené do skupin dle přiložené technické dokumentace a budou kabelovou trasou spojeny s technickým zázemím **umístěným v přístěnku u vnější stěny** objektu přečerpávací stanice, kde je navržena instalace měniče a bateriového systému celkové kapacity 11,6 kWh. **Musí být uvažováno s dodáním technologických prvků pro teploty prostředí až do -30°C.***

3. ÚPRAVA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Provedené vysvětlení zadávací dokumentace v detailech upřesňuje a doplňuje již známé informace ze zadávacích podmínek zakázky, nejedná se však o změnu, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení či jinak zásadně mění předmět plnění veřejné zakázky, neboť veškeré doplněné činnosti již byly zahrnuty i v původním rozsahu plnění veřejné zakázky. S ohledem na provedené změny zadavatel rozhoduje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: do 08:00 hod. dne 05.10.2023

Nová lhůta: do 09:00 hod. dne 09.10.2023

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Účastníci nesou sami odpovědnost za to, že se při přípravě svých nabídek budou řídit aktuální verzí zadávacích podmínek a jejich příloh.

V Olomouci, dne 21.09.2023

Jménem zadavatele: Ing. David Slouka, Timoris Projekt a.s.
zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ

.....

Příloha:

Aktualizace dokumentu kalkulace zakázky- slepý rozpočet (Příloha ZD č. 4)