



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ - TVÁRNÁ LITINA

BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

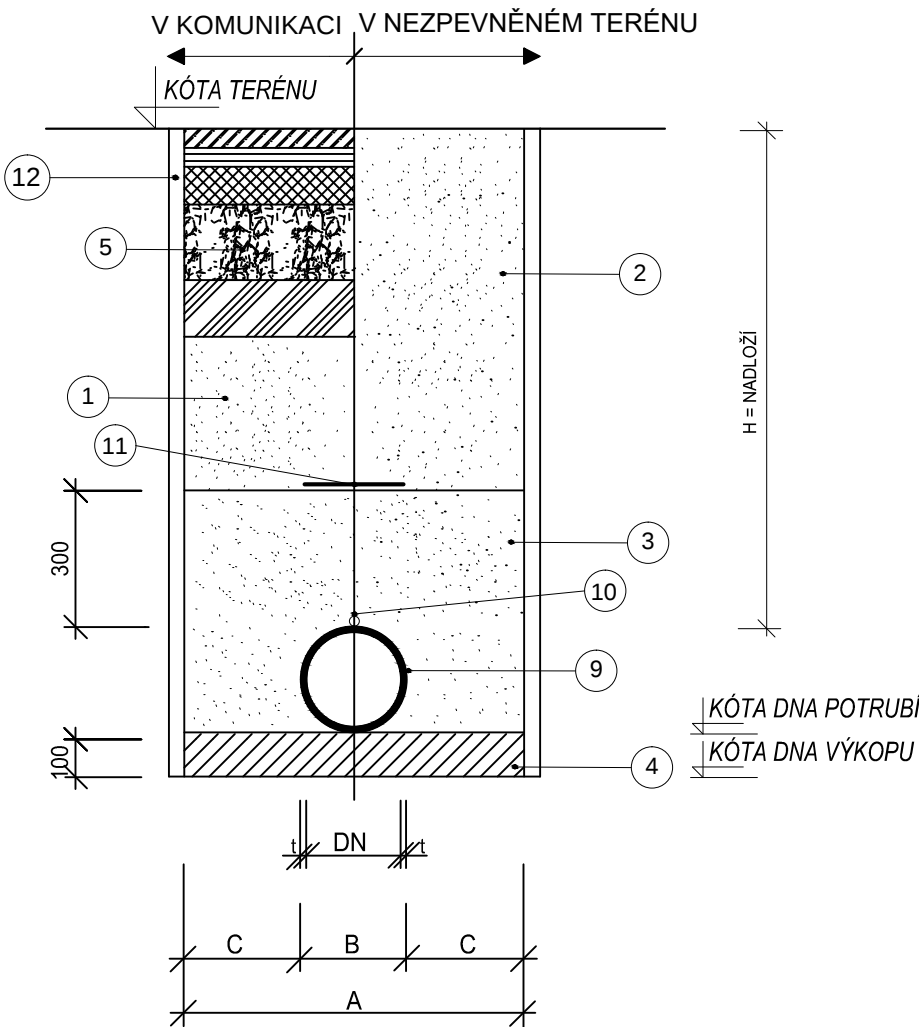

POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

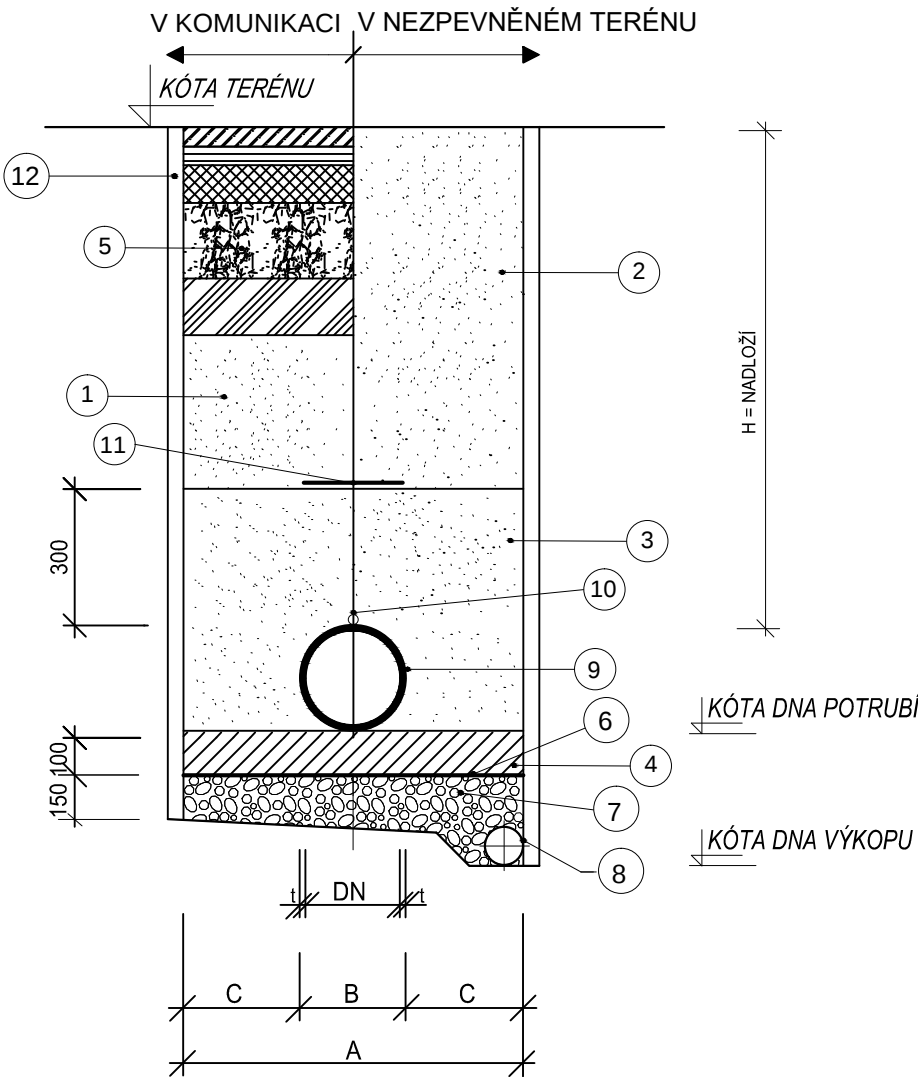

LEGENDA :

- 1 ZÁSYP - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL DLE TP 146, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm
- 2 ZÁSYP - NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ - 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK S MAX. ZRNEM 16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %), HUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 4 HUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %)
- 5 KONSTRUKCE VOZOVKY
- 6 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
- 7 HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- 8 DRENÁŽNÍ TRUBKA
- 9 POTRUBÍ - TVÁRNÁ LITINA
- 10 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm² (PRO PŘÍPOJKY CYY 4 mm²)
- 11 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 12 PAŽENÍ RÝHY

POZN. :

Na začátku a konci každé přeložky bude osazen měřicí bod - konce signalizačních vodičů budou umístěny do kabelové chráničky, budou vyvedeny pod terén a opatřeny malou kabelovou šachticí s pochůzným poklopem. Celková délka chráničky - 6,0 m; 4 x šachtice.
Viz vyjádření Vodárna Zlín a.s.

POZNÁMKA :

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU, EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

ROZMĚRY C, A, MUSÍ BÝT NAVRŽENY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN EN, PODLE HLOUBKY RÝHY, ZPŮSOBU PAŽENÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ

TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

TROUBA	JMENOvitÁ SVĚTLOST	DN	80	300	350	...	700
	TLOUŠTKA STĚNY	t	DLE KATALOGU VÝROBCE				
RÝHA	VNĚJŠÍ Ø TROUBY	OD	VÝPOČET DLE ČSN EN				
	PRACOVNÍ PROSTOR	C	A = B + 2C				
	ŠÍŘKA NEZAPAŽENÉ RÝHY	A					

D

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY		ADOS		ING. ADOLF JEBAVÝ SAMOSTATNÝ PROJEKTANT office: Františkánská 6, 602 00 Brno email: jebavy@ados.cz, tel.: +420 604 730 164
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ADOLF JEBAVÝ			

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno tel. 545532404, mob. 603424584 e-mail: faltynkova@vasgr.cz www.vodarenska.cz	
ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. IVANA FALTÝNKOVA	ING. JURAJ SABOL		
OBJEDNATEL	MĚSTO LUHAČOVICE	KRAJ	ZLÍNSKÝ	DATUM	09/2022
MĚSTO LUHAČOVICE LÁVKA DRUŽSTEVNÍ SO 300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY - VÝKRESY				FORMÁT	A4
				ÚČEL	DUSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	22_011
ULOŽENÍ POTRUBÍ				MĚŘÍTKO	M 1:20
				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.3.2.2