


BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY


- Spoje nesmí být zabetonovány
- Před tlakovou zkouškou musí být bloky hotové a zatvrdlé
- Pro bloky se použije beton třídy C 12/15

1. ODBOČKY
TYP A1

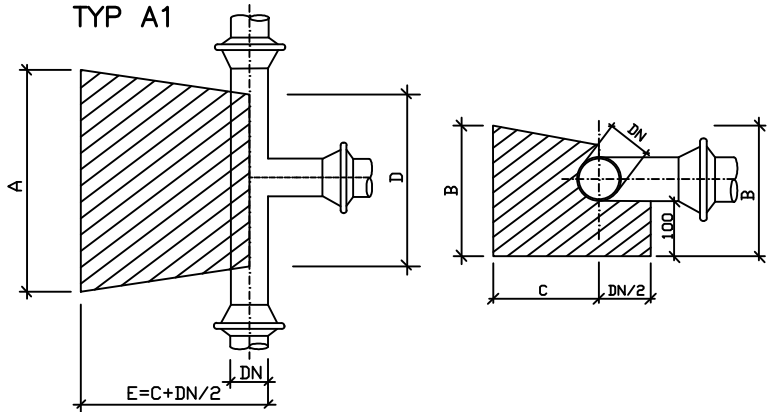


Rozměry v mm						V – objem v m ³
DN	A	B	C	D	E	V
80	300	400	400	100	440	0. 03
100	400	400	400	150	450	0. 04
150	500	500	450	250	525	0. 10
200	600	500	500	300	600	0. 15
300	800	600	500	400	650	0. 20

2. PATKOVÁ KOLENA – TYP Bb1
Platí pro DN 80–150

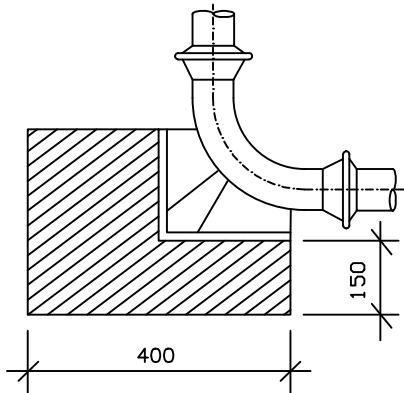

V – objem v m ³	
V	ks
0. 05	


3. LOMY: HORIZONTÁLNÍ + VERTIKÁLNÍ
TYP A1

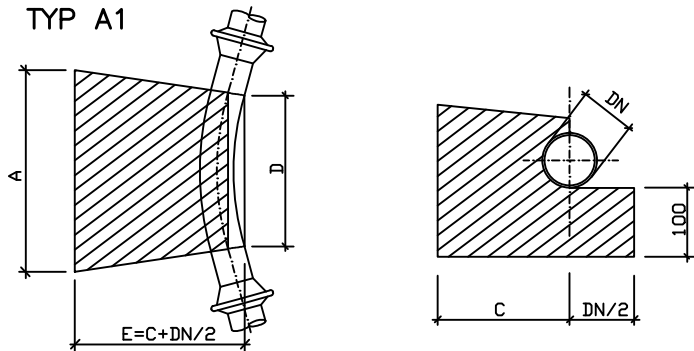

DN	A	B	C	D	E	V
80	500	400	400	300	440	0. 05
100	500	400	400	300	450	0. 05
150	600	500	450	400	525	0. 10
200	800	500	500	600	600	0. 15
300	900	600	500	700	650	0. 20

4. ZEMNÍ ŠOUPÁTKA


Platí pro DN 80–150

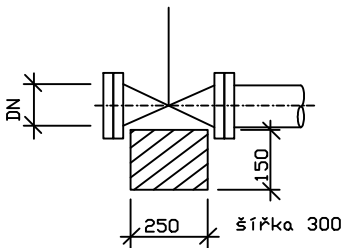

VÝPIS MATERIÁLU (ks)

BLOK A 1 cca 6

D

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY				ING. ADOLF JEBAVÝ SAMOSTATNÝ PROJEKTANT office: Františkánská 6, 602 00 Brno email: jebavy@ados.cx, tel.: +420 604 730 164
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ADOLF JEBAVÝ			

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno tel. 545532404, mob. 603424584 e-mail: faltynkova@vasgr.cz www.vodarenska.cz	
ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. IVANA FALTÝNKOVA	ING. JURAJ SABOL		
OBJEDNATEL	MĚSTO LUHAČOVICE	KRAJ	ZLÍNSKÝ	DATUM	09/2022
MĚSTO LUHAČOVICE LÁVKA DRUŽSTEVNÍ SO 300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY - VÝKRESY				FORMÁT	A4
				ÚČEL	DUSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	22_011
				MĚŘÍTKO	
BETONOVÉ BLOKY				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.3.2.5