




LEGENDA

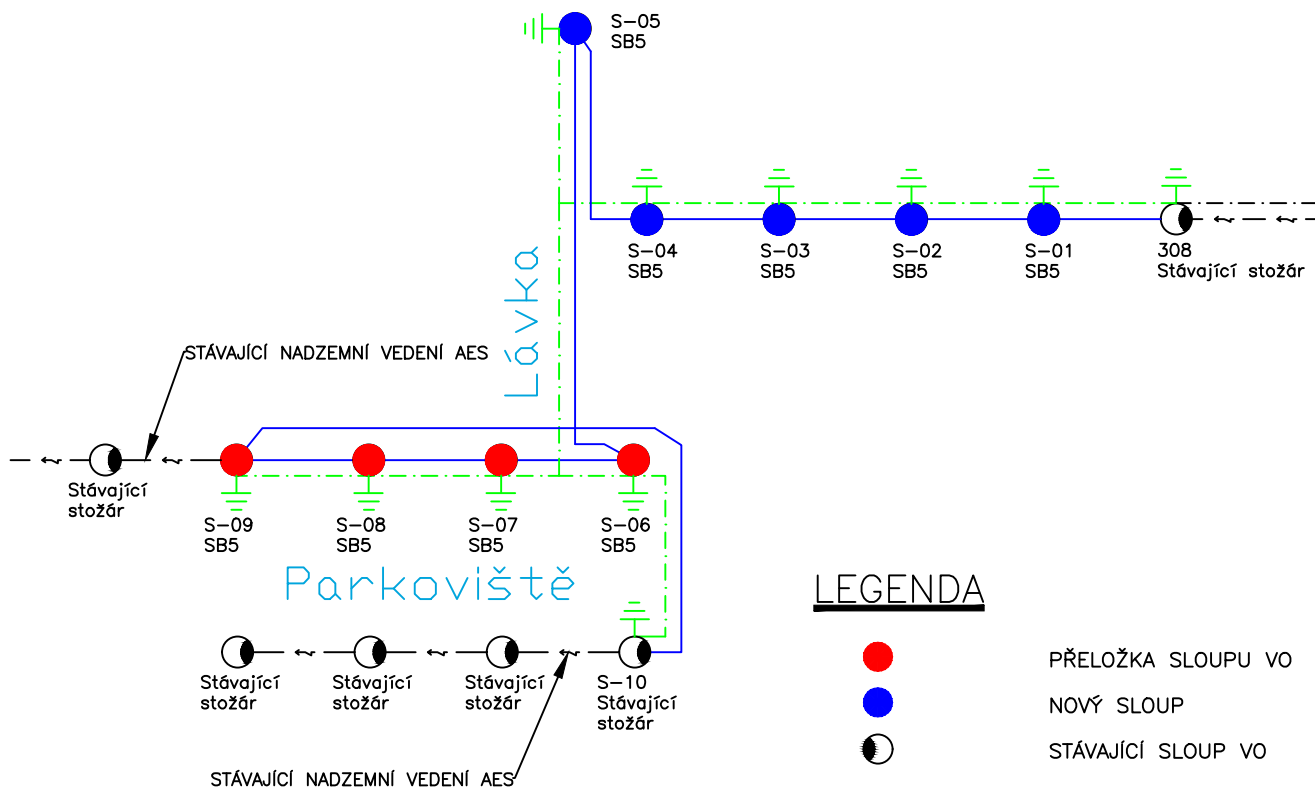

PŘELOŽKA SLOUPU VO

NOVÝ SLOUP

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO



PROJEKTOVANÁ NOVÁ TRASA VO,
AYKY-J 4x16 + KOPOFLEX 63/52

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO

UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn Ø10mm

UZEMŇOVACÍ VODIČ STÁVAJÍCÍ

GURO EKM 2035 1D2, IP43

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE
TENTO TYP SVORKOVNICE INSTALOVNÝ
DO VŠECH NOVÝCH STOŽÁRŮ

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

VNĚJŠÍ VLIVY: Jsou zpracovány samostatným protokolem
o určení vnějších č. 1/2006, dle ČSN 33 2000-3, ze dne
16.3.2020.

OCHRANA před nebezpečnými účinky elektrického proudu
je provedena dle ČSN 33 2000-4-41:
- samočinným odpojením od zdroje

D

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. ADOLF JEBAVÝ

ADOS



ING. ADOLF JEBAVÝ
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cx,
tel.: +420 604 730 164

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. LADISLAV ČIŠECKÝ NOVÉ SADY 988/2 60200 STARÉ BRNO IČO 06586589	
ING. ADOLF JEBAVÝ	ING. LADISLAV ČIŠECKÝ	ING. LADISLAV ČIŠECKÝ	ING. JIŘÍ SKLENÁŘ		
OBJEDNATEL	MĚSTO LUHAČOVICE	KRAJ	ZLÍNSKÝ	DATUM	09/2022
MĚSTO LUHAČOVICE LÁVKA DRUŽSTEVNÍ SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VÝKRESY				FORMÁT	2x A4
				ÚČEL	DUSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	22_011
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.4.1.2.2